

水質試験年報

令和 2 年度

(第 2 3 集)

宮崎市上下水道局

目 次

I 水質試験概要

1 水質試験の概要	1
2 水質基準等及び成績表示並びに水質検査方法	3
3 水質試験の実施状況と試験項目	8

II 水源水質

1 水源の概況	10
（1）水源の水質概況	10
（2）ダム施設概要	10
2 水源水質の調査概要	12
（1）調査場所	12
（2）調査項目	12
（3）調査頻度	12
（4）調査結果（概況）	12
3 水源水質調査結果	13
（1）河川調査結果	13
（2）生物試験結果	15

III 浄水場等水質

1 浄水場等の概要	21
（1）浄水場等の施設概要	21
（2）原水の水質概況	21
2 浄水場等水質試験概要	22
（1）採水場所	22
（2）試験項目	22
（3）試験頻度	22
（4）試験結果（概況）	22
3 浄水場等水質試験結果	23
（1）旧宮崎市域	23
（2）田野町域	39
（3）高岡町域	47
（4）清武町域	57
（5）農薬類詳細結果	71

IV 給水栓水質

1 給水栓水質検査概要	90
(1) 採水場所	90
(2) 検査項目	96
(3) 検査頻度	96
(4) 検査結果（概況）	96
2 給水栓水質検査結果	97
(1) 毎日検査	97
①旧宮崎市域	97
②佐土原町域	99
③田野町域	99
④高岡町域	100
⑤清武町域	100
(2) 毎月検査	101
①旧宮崎市域	101
②佐土原町域	117
③田野町域	119
④高岡町域	129
⑤清武町域	139

V その他の試験

1 給水開始前検査及び通水前検査	145
(1) 概要	145
(2) 検査基準	145
(3) 検査件数	146
2 その他の水質検査	146

VI 指標菌及びクリプトスポリジウム等の検出状況

1 指標菌及びクリプトスポリジウム等の検出状況	147
(1) 採水場所	147
(2) 検査項目	147
(3) 検査頻度	147
(4) 検査結果（概況）	147

VII その他

1 外部精度管理調査への参加	150
2 水源水質事故等	151
3 苦情及び問合せ状況	154
4 気象状況	155
5 組織及び事務分掌	156

I 水質試験概要

1 水質試験の概要

本市における水質試験には、水道法に基づく水質検査、浄水処理工程の水質試験、水源水質調査等がある。

水質検査は、自己検査で実施した。ただし、農薬類の一部項目、ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸（以下、PFOS・PFOA）と毎日検査の各項目については委託で実施した。

各水質試験の実施状況は次のとおりである。

（１）給水栓水の水質検査（水道法に基づく水質検査）

水道法第20条に基づく水質検査である。市内各所に配水される水道水の水質検査を行い、給水栓における水道水が水質基準等に適合していることを確認している。

①毎月検査

各浄水場の配水系統別に代表給水栓として9箇所、また、水が停滞しやすい場所等の給水栓を一般給水栓として13箇所、計22箇所を検査地点として選定している。

これらの検査地点において、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目、水質基準を補完する水質管理目標設定項目及び自主管理項目について月1回の水質検査を行っている。

②毎日検査

市内47箇所の給水栓について、色、濁り、消毒の残留効果、pH値等の検査を毎日行っている。

（２）浄水処理工程の水質試験

適切な浄水処理を行うために原水から浄水までの各処理工程ごとに、次のような水質試験を行っている。

①精密試験

原水および浄水について、給水栓水とほぼ同じ項目（水質基準項目、水質管理目標設定項目、自主管理項目）の水質試験を月1回行っている。

②水質管理試験

下北方浄水場、富吉浄水場の原水、浄水について、水質管理上有用となる臭気等の水質試験を週1回以上行っている。

（３）水源水質調査（河川水質調査）

下北方浄水場、富吉浄水場の水源域にある大淀川水系の上流ダムにおいて、水質管理上有用となる項目の水質調査を月1回行っている。

（４）その他の試験

①給水開始前検査及び通水前検査

②請求に基づく水質検査

③臨時の水質検査

④水質に関する問合せによる検査

⑤その他の水質検査

(5) 検査機関

①宮崎市上下水道局水道部浄水課水質管理センター

②一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター（農薬類の一部項目、PFOS・PFOA）

(6) その他

本水質試験年報は令和2年度水質検査計画に基づき作成したものである。

2 水質基準等及び成績表示並びに水質検査方法

水質基準項目の水質検査は、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成 15 年厚生労働省告示第 261 号）により実施し、水質管理目標設定項目の水質検査は、厚生労働省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」（平成 15 年 10 月 10 日健水発第 1010001 号）で示された方法により実施した。また、クリプトスポリジウムに関する試験は、厚生労働省通知「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」（平成 19 年 3 月 30 日健水発第 0330006 号）に示された方法に準じて実施した。

上記に定められていない水質試験は、日本水道協会「上水試験方法（2011 年版）」等により実施した。なお、最小値未満については、「未満」を表す「<」をもって表示した。

（１） 水質基準項目（51 項目）

	項 目 名	成績表示		検査方法
		基準値	最小記入値	
1	一般細菌	100CFU/mL 以下	0	標準寒天培地法
2	大腸菌	検出されないこと		特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	0.0003	I C P－MS 法
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	0.00005	還元気化－原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001	I C P－MS 法
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下	0.005	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	0.004	イオンクロマトグラフ法
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	0.001	イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.05	イオンクロマトグラフ法
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	0.1	I C P－MS 法
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	0.0002	P T－G C－MS 法
15	1， 4－ジオキサン	0.05mg/L 以下	0.005	P T－G C－MS 法
16	シス－1， 2－ジクロロエチレン及びトランス－1， 2－ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	0.004	P T－G C－MS 法
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下	0.001	イオンクロマトグラフ法
21	塩素酸	0.6mg/L 以下	0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	0.002	溶媒抽出－誘導体化－G C－MS 法
23	クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.001	P T－G C－MS 法
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.003	溶媒抽出－誘導体化－G C－MS 法
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.001	P T－G C－MS 法
26	臭素酸	0.01mg/L 以下	0.001	イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法
27	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.001	P T－G C－MS 法
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.003	溶媒抽出－誘導体化－G C－MS 法
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.001	P T－G C－MS 法
30	ブromホルム	0.09mg/L 以下	0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	0.008	溶媒抽出－誘導体化－G C－MS 法
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	0.01	I C P－MS 法
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	0.01	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	2	I C P－MS 法
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	0.001	
38	塩化物イオン	200mg/L 以下	0.5	イオンクロマトグラフ法
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L 以下	10	I C P－MS 法
40	蒸発残留物	500mg/L 以下	1	重量法

41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	0.02	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法
42	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	0.000001	P T－G C－M S 法
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	0.005	固相抽出－吸光光度法
45	フェノール類	0.005mg/L 以下	0.0005	溶媒抽出－誘導体化－G C－M S 法
46	有機物（全有機炭素（T O C）の量）	3mg/L 以下	0.3	全有機炭素計測定法
47	p H 値	5.8 以上 8.6 以下		ガラス電極法
48	味	異常でないこと		官能法
49	臭気	異常でないこと		
50	色度	5 度以下	1	透過光測定法
51	濁度	2 度以下	0.1	積分球式光電光度法

※水道法第 4 条第 2 項及び水質基準に関する省令で定められた項目です。

※基準値は浄水に適用されます。

（２）水質管理目標設定項目（27 項目）

	項 目 名	成績表示		検査方法
		目標値	最小記入値	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L 以下	0.002	I C P－M S 法
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L 以下	0.0002	
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L 以下	0.002	
4	1， 2－ジクロロエタン	0.004mg/L 以下	0.0004	P T－G C－M S 法
5	トルエン	0.4mg/L 以下	0.02	
6	フタル酸ジ（ 2－エチルヘキシル）	0.08mg/L 以下	0.008	溶媒抽出－G C－M S 法
7	亜塩素酸	0.6mg/L 以下		検査不要
8	二酸化塩素	0.6mg/L 以下		検査不要
9	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下	0.001	溶媒抽出－G C－M S 法
10	抱水クロラール	0.02mg/L 以下	0.002	
11	農薬類（※別表参照）	Σ (検出値/目標値) ≤ 1	0.1	別添
12	残留塩素	1mg/L 以下	0.1	D P D 法
13	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L ≤ (検出値) ≤ 100mg/L	10	I C P－M S 法
14	マンガン及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001	
15	遊離炭酸	20mg/L 以下	0.1	滴定法
16	1， 1， 1－トリクロロエタン	0.3mg/L 以下	0.001	P T－G C－M S 法
17	メチル－ t－ブチルエーテル	0.02mg/L 以下	0.002	
18	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L 以下		検査省略
19	臭気強度（T O N）	3 以下	1	官能法
20	蒸発残留物	30mg/L ≤ (検出値) ≤ 200mg/L	1	重量法
21	濁度	1 度以下	0.1	積分球式光電光度法
22	p H 値	7.5 程度		ガラス電極法
23	腐食性（ランゲリア指数）	-1 程度 ≤ (計算値) ≤ 極力 0		p H 値等から算出
24	従属栄養細菌	2000CFU/mL 以下	0	R 2 A 寒天培地法
25	1， 1－ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	0.002	P T－G C－M S 法
26	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L 以下	0.01	I C P－M S 法
27	P F O S・P F O A	0.00005mg/L 以下	0.000001	固相抽出－L C－M S－M S 法

※浄水中で一定の検出の実績はあるが、毒性の評価が暫定的であるため水質基準とされなかったもの、又は、浄水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていないが、今後、当該濃度を超過して浄水中で検出される可能性があるもの等水質管理上留意すべき項目として分類されたものです。

※目標値は浄水に適用されます。

（３）自主管理項目（17 項目）

	項 目 名	成績表示		検査方法
		単位	最小記入値	
1	アンモニア態窒素	mg/L	0.05	吸光光度法
2	生物化学的酸素要求量（B O D）	mg/L	0.5	D O メーター
3	紫外線吸光度（E－2 6 0）	/5cm	0.001	吸光光度法
4	浮遊物質（S S）	mg/L	1	重量法
5	侵食性遊離炭酸	mg/L	0.5	滴定法
6	全窒素	mg/L	0.1	紫外線吸光光度法
7	全リン	mg/L	0.01	ペルオキシ二硫酸カリウム分解法
8	生物（プランクトン）	個/mL	0	標準計数板法
9	大腸菌（M P N／1 0 0 m L）	M P N/100mL	0	特定酵素基質培地法

10	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフールド改良寒天培地法
11	クリプトスポリジウム	個/20L、個/10L	0	磁気ビーズ法
12	ジアルジア	個/20L、個/10L	0	
13	ピコプランクトン	細胞/mL	0	G 励起落射蛍光顕微鏡法
14	カルシウム硬度	mg/L	5	I C P－MS 法
15	硫酸イオン	mg/L	1	イオンクロマトグラフ法
16	総アルカリ度	mg/L	0.1	滴定法
17	電気伝導率	μ S/cm	1	電極法

※1～8 は、原水の汚染の程度を表し、浄水処理等の工程管理のために有用となるものとして、県が策定する水道水質管理計画についての通知（各都道府県水道担当部(局)長あて）において示された項目です。

※9～12 は、クリプトスポリジウム等による汚染を調査するための項目です。

※13～17 は、水質管理上有用となる項目です。

※農薬類（114項目）

	項 目 名	成績表示		検査方法 *（ ）は委託検査機関の検査方法
		目標値 (mg/L)	最小記入値	
1	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	0.05	0.0005	P T-G C-M S法
2	2,2-D P A（ダラボン）	0.08	0.001	（L C-M S法）
3	2,4-D（2,4-P A）	0.02	0.0002	（固相抽出-L C-M S法）
4	E P N	0.004	0.00005	固相抽出-G C-M S法
5	M C P A	0.005	0.0003	（L C-M S法）
6	アシュラム	0.9	0.009	（固相抽出-L C-M S法）
7	アセフェート	0.006	0.0008	（L C-M S法）
8	アトラジン	0.01	0.0001	固相抽出-G C-M S法
9	アニロホス	0.003	0.00003	固相抽出-G C-M S法
10	アミトラズ	0.006	0.0003	（L C-M S法）
11	アラクロール	0.03	0.0003	固相抽出-G C-M S法
12	イソキサチオン	0.005	0.00005	固相抽出-G C-M S法
13	イソフェンホス	0.001	0.00001	固相抽出-G C-M S法
14	イソプロカルブ（M I P C）	0.01	0.0001	固相抽出-G C-M S法
15	イソプロチオラン（I P T）	0.3	0.003	固相抽出-G C-M S法
16	イプロベンホス（I B P）	0.09	0.0009	固相抽出-G C-M S法
17	イミノクタジン	0.006	0.004	（固相抽出-H P L C-ポストカラム法）
18	インダノファン	0.009	0.00009	固相抽出-G C-M S法
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003	固相抽出-G C-M S法
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008	固相抽出-G C-M S法
21	エンドスルファン（ベンゾエビン）	0.01	0.0001	（固相抽出-G C-M S法）
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002	（L C-M S法）
23	オキシシン銅（有機銅）	0.03	0.0003	（L C-M S法）
24	オリサストロビン	0.1	0.001	（固相抽出-G C-M S法）
25	カズサホス	0.0006	0.000006	固相抽出-G C-M S法
26	カフェンストロール	0.008	0.00008	固相抽出-G C-M S法
27	カルタップ	0.08	0.0008	（L C-M S-M S法）
28	カルバリル（N A C）	0.02	0.0002	（固相抽出-H P L C法）
29	カルボフラン	0.005	0.00005	（固相抽出-L C-M S法）
30	キノクラミン（A C N）	0.005	0.00005	固相抽出-G C-M S法
31	キャブタン	0.3	0.003	固相抽出-G C-M S法
32	クミルロン	0.03	0.0003	固相抽出-G C-M S法
33	グリホサート	2	0.02	（誘導体化-H P L C法）
34	グルホシネート	0.02	0.0002	（L C-M S-M S法）
35	クロメプロップ	0.02	0.0002	（L C-M S法）
36	クロルニトロフェン（C N P）	0.0001	0.0001	（固相抽出-G C-M S法）
37	クロルピリホス	0.003	0.00003	固相抽出-G C-M S法
38	クロタロニル（T P N）	0.05	0.0005	固相抽出-G C-M S法
39	シアナジン	0.001	0.00001	固相抽出-G C-M S法
40	シアノホス（C Y A P）	0.003	0.00003	固相抽出-G C-M S法
41	ジウロン（D C M U）	0.02	0.0002	（固相抽出-L C-M S法）
42	ジクロベニル（D B N）	0.03	0.0003	固相抽出-G C-M S法
43	ジクロロボス（D D V P）	0.008	0.00008	固相抽出-G C-M S法
44	ジクワット	0.01	0.001	（固相抽出-H P L C法）
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004	固相抽出-G C-M S法
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005 （二硫化炭素として）	0.0003	（H S-G C-M S法）
47	ジチオビル	0.009	0.00009	固相抽出-G C-M S法
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006	固相抽出-G C-M S法
49	シマジン（C A T）	0.003	0.00003	固相抽出-G C-M S法
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002	固相抽出-G C-M S法
51	ジメトエート	0.05	0.0005	固相抽出-G C-M S法
52	シメトリン	0.03	0.0003	固相抽出-G C-M S法
53	ダイアジノン	0.003	0.00003	固相抽出-G C-M S法
54	ダイムロン	0.8	0.008	（固相抽出-L C-M S法）
55	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソ チオシアネート	0.01 （メチルイソチオシア ネートとして）	0.0001	（P T-G C-M S法）
56	チアジニル	0.1	0.001	（L C-M S法）

57	チウラム	0.02	0.0002	(固相抽出－LC－MS法)
58	チオジカルブ	0.08	0.0008	(固相抽出－LC－MS法)
59	チオファネートメチル	0.3	0.003	(固相抽出－LC－MS法)
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002	固相抽出－GC－MS法
61	テフリルトリオン	0.002	0.00002	(固相抽出－LC－MS法)
62	テルブカルブ (MBPMC)	0.02	0.0002	固相抽出－GC－MS法
63	トリクロビル	0.006	0.00006	(固相抽出－LC－MS法)
64	トリクロルホン (DEP)	0.005	0.00005	(固相抽出－GC－MS法)
65	トリシクラゾール	0.1	0.001	(固相抽出－LC－MS法)
66	トリフルラリン	0.06	0.0006	固相抽出－GC－MS法
67	ナプロバミド	0.03	0.0003	固相抽出－GC－MS法
68	パラコート	0.005	0.00005	(LC－MS－MS法)
69	ピペロホス	0.0009	0.00001	固相抽出－GC－MS法
70	ピラクロニル	0.01	0.0001	(LC－MS－MS法)
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004	固相抽出－GC－MS法
72	ピラゾリネート (ピラゾプレート)	0.02	0.0002	(LC－MS法)
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002	固相抽出－GC－MS法
74	ピリプチカルブ	0.02	0.0002	固相抽出－GC－MS法
75	ピロキロン	0.05	0.0005	固相抽出－GC－MS法
76	フィブロンル	0.0005	0.000005	(固相抽出－LC－MS法)
77	フェニトロチオン (MEP)	0.01	0.0001	固相抽出－GC－MS法
78	フェノブカルブ (BPMC)	0.03	0.0003	固相抽出－GC－MS法
79	フェリムゾン	0.05	0.0005	(LC－MS－MS法)
80	フェンチオン (MPP)	0.006	0.00006	固相抽出－GC－MS法
81	フェントエート (PAP)	0.007	0.00007	固相抽出－GC－MS法
82	フェントラザミド	0.01	0.0001	(LC－MS法)
83	フサライド	0.1	0.001	固相抽出－GC－MS法
84	ブタクロール	0.03	0.0003	固相抽出－GC－MS法
85	ブタミホス	0.02	0.0002	固相抽出－GC－MS法
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002	固相抽出－GC－MS法
87	フルアジナム	0.03	0.0003	(LC－MS法)
88	ブレチラクロール	0.05	0.0005	固相抽出－GC－MS法
89	ブロシミドン	0.09	0.0009	固相抽出－GC－MS法
90	ブロチオホス	0.007	0.00007	(固相抽出－GC－MS法)
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005	固相抽出－GC－MS法
92	プロピザミド	0.05	0.0005	固相抽出－GC－MS法
93	プロベナゾール	0.03	0.0005	(固相抽出－LC－MS法)
94	プロモブチド	0.1	0.001	固相抽出－GC－MS法
95	ベノミル	0.02	0.0002	(固相抽出－LC－MS法)
96	ベンシクロン	0.1	0.001	固相抽出－GC－MS法
97	ベンゾピシクロン	0.09	0.0009	(LC－MS法)
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005	(LC－MS法)
99	ベンタゾン	0.2	0.002	(固相抽出－LC－MS法)
100	ベンディメタリン	0.3	0.003	固相抽出－GC－MS法
101	ベンフラカルブ	0.04	0.0004	(固相抽出－LC－MS法)
102	ベンフルラリン (ベスロジン)	0.01	0.0001	固相抽出－GC－MS法
103	ベンフレセート	0.07	0.0007	固相抽出－GC－MS法
104	ホスチアゼート	0.003	0.0001	固相抽出－GC－MS法
105	マラチオン (マラソン)	0.7	0.007	固相抽出－GC－MS法
106	メコプロップ (MCP)	0.05	0.0005	(固相抽出－LC－MS法)
107	メソミル	0.03	0.0003	(固相抽出－LC－MS法)
108	メタラキシル	0.2	0.006	固相抽出－GC－MS法
109	メチダチオン (DMTP)	0.004	0.00004	固相抽出－GC－MS法
110	(E)－メトミノストロビン	0.04	0.0004	(LC－MS法)
111	メトリブジン	0.03	0.0003	固相抽出－GC－MS法
112	メフェナセット	0.02	0.0002	固相抽出－GC－MS法
113	メブロンル	0.1	0.001	固相抽出－GC－MS法
114	モリネート	0.005	0.00005	固相抽出－GC－MS法

3 水質試験の実施状況と試験項目

1/2

	項目／採水場所	取水原水	浄水池	代表給水栓	一般給水栓
水 質 基 準 項 目	一般細菌	○	○	○	○
	大腸菌		○	○	○
	カドミウム及びその化合物	●	●	●	●
	水銀及びその化合物	●	●		
	セレン及びその化合物	●	●	●	●
	鉛及びその化合物	●	●	●	●
	ヒ素及びその化合物	●	●	●	●
	六価クロム化合物	●	●	●	●
	亜硝酸態窒素	○	○	○	○
	シアン化物イオン及び塩化シアン	●	●	●	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	○	○
	フッ素及びその化合物	○	○	○	○
	ホウ素及びその化合物	●	●	●	●
	四塩化炭素	●	●	●	●
	1, 4-ジオキサン	●	●		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	●	●	●	●
	ジクロロメタン	●	●	●	●
	テトラクロロエチレン	●	●	●	●
	トリクロロエチレン	●	●	●	●
	ベンゼン	●	●	●	●
	塩素酸		○	○	○
	クロロ酢酸		☆	☆	
	クロロホルム		○	○	○
	ジクロロ酢酸		☆	☆	
	ジブロモクロロメタン		○	○	○
	臭素酸		●	●	
	総トリハロメタン		○	○	○
	トリクロロ酢酸		☆	☆	
	ブロモジクロロメタン		○	○	○
	ブロモホルム		○	○	○
	ホルムアルデヒド		●	●	
	亜鉛及びその化合物	○	○	○	○
	アルミニウム及びその化合物	○	○	○	○
	鉄及びその化合物	○	○	○	○
	銅及びその化合物	○	○	○	○
	ナトリウム及びその化合物	●	●	●	
	マンガン及びその化合物	○	○	○	○
	塩化物イオン	○	○	○	○
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	●	●	●	
	蒸発残留物	●	●	●	
	陰イオン界面活性剤	●	●		
	ジェオスミン	☆	☆	☆	
	2-メチルイソボルネオール	☆	☆	☆	
	非イオン界面活性剤	●	●		
	フェノール類	●	●		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	○	○	○	○
	pH値	○	○	○	○
	味		○	○	
	臭気	○	○	○	
	色度	○	○	○	○
	濁度	○	○	○	○

○：1回／月 ●：4回／年 ☆：随時

	項目／採水場所	取水原水	浄水池	代表給水栓	一般給水栓
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	●	●	●	●
	ウラン及びその化合物	●	●	●	●
	ニッケル及びその化合物	●	●	●	●
	1, 2-ジクロロエタン	●	●	●	●
	トルエン	●	●	●	●
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	●	●	●	
	亜塩素酸				
	二酸化塩素				
	ジクロロアセトニトリル		●	●	
	抱水クロラール		●	●	
	農薬類	☆	☆		
	残留塩素		○	○	○
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	●	●	●	
	マンガン及びその化合物	○	○	○	○
	遊離炭酸	●	●	●	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	●	●	●	●
	メチル-tert-ブチルエーテル	●	●	●	●
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)				
	臭気強度 (TON)	○	○	○	
	蒸発残留物	●	●	●	
	濁度	○	○	○	○
	pH値	○	○	○	○
	腐食性 (ランゲリア指数)	●	●	●	
	従属栄養細菌	○	○	○	○
自 主 管 理 項 目	1, 1-ジクロロエチレン	●	●	●	●
	アルミニウム及びその化合物	○	○	○	○
	PFOA・PFOS	☆	☆		
	アンモニア態窒素	○			
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	○			
	紫外線吸光度 (E-260)	○			
	浮遊物質 (SS)	○			
	侵食性遊離炭酸	●	●	●	
	全窒素	○			
	全リン	○			
	生物 (プランクトン)	☆			
	大腸菌 (MPN/100mL)	○			
	嫌気性芽胞菌	○			
	クリプトスポリジウム	●	☆		
	ジアルジア	●	☆		
	ピコプランクトン	○			
	カルシウム硬度	●	●	●	
	硫酸イオン	○	○	○	○
	総アルカリ度	●	●	●	
	電気伝導率	○	○	○	○

○：1回/月 ●：4回/年 ☆：随時

※田野第1浄水場予備水源については、浄水場入口（原水）の水質基準項目（ただし、塩素を加えることによって生成される消毒副生成物を除く）及びその他必要と判断される項目について、年1回の検査を行った。

Ⅱ 水 源 水 質

1 水源の概況

(1) 水源の水質概況

本市の水道水源は、大淀川、片井野川、木場段川、水無川、三谷川の表流水及び地下水である。

大淀川の流域面積は2,230 km²で、九州では筑後川に次いで第2位、長さは107 kmで、筑後川、川内川、球磨川に次いで第4位と九州を代表する大きな河川である。流域人口は6市6町1村で約60万人であり、流域内の産業は農業や畜産業の第一次産業が盛んである。

大淀川本流の生活環境保全に関する環境基準は、上流、下流がA類型、中流（岳下橋より高崎川合流点まで）がB類型に指定されている。

生活環境の保全に関する環境基準項目について表－1に示す。水質汚濁の指標であるBOD75%値は、すべての地点で環境基準を満たしていたが、大腸菌群数は、すべての地点で環境基準を超過した。

(2) ダム施設概要

大淀川水系の主なダムの施設概要を示す。

ダム名称	岩瀬ダム	大淀川第一ダム	高岡ダム
位置	小林市野尻町東麓字寺原	都城市高崎町大字江平字轟2924-29	宮崎市高岡町浦之名4900-470
管理者	宮崎県	九州電力（株）	九州電力（株）
形式	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム	重力式コンクリートダム
提高（m）	55.5	47	38.9
提頂長（m）	155	178.55	124.2
常時満水位（EL）（m）	120	118.1	76.5
低水位（EL）（m）	109	112.9	72.1
総貯水量（万トン）	5,700	850	1,246
有効貯水量（万トン）	4,100	295	398
有効利用水深（m）	11	5.2	4.4

表－１ 生活環境の保全に関する環境基準を超過した割合

項 目	単位	基準			観測場所	王子橋	樋渡橋	轟ダム	岩瀬ダム	柚ノ木崎橋	大ノ丸橋	花見橋	相生橋
		AA類型	A類型	B類型	類 型	B	A	A	A	A	A	A	A
p H	－	6.5 ～8.5	6.5 ～8.5	6.5 ～8.5	最小～最大	7.2 ～ 7.6	7.2 ～ 7.9	7.1 ～ 7.7	7.6 ～ 9.1	7.4 ～ 7.7	7.7 ～ 7.9	7.5 ～ 7.7	7.5 ～ 7.9
					m/n	0 / 12	0 / 24	0 / 12	1 / 4	0 / 6	0 / 4	0 / 6	0 / 24
D O	mg/L	7.5 以上	7.5 以上	5 以上	最小～最大	7.5 ～ 12	7.2 ～ 10	5.2 ～ 9.4	9.7 ～ 12	7.8 ～ 10	7.9 ～ 9.7	8.2 ～ 10	7.8 ～ 10
					m/n	0 / 12	1 / 24	2 / 12	0 / 4	0 / 6	0 / 4	0 / 6	0 / 24
					平 均	9.0	9.1	8.0	11	8.7	9.2	9.0	9.2
B O D	mg/L	1 以下	2 以下	3 以下	最小～最大	0.7 ～ 3.0	0.6 ～ 4.2	0.6 ～ 3.5	1.2 ～ 1.7	0.6 ～ 1.8	0.7 ～ 1.4	0.5 ～ 1.6	<0.5 ～ 1.7
					m/n	0 / 12	2 / 24	2 / 12	0 / 4	0 / 6	0 / 4	0 / 6	0 / 24
					75%値	1.7	1.5	1.9	1.6	1.1	1.3	1.0	1.1
S S	mg/L	25 以下	25 以下	25 以下	最小～最大	<1 ～ 8	1 ～ 31	2 ～ 18	2 ～ 3	2 ～ 21	4 ～ 7	2 ～ 21	1 ～ 21
					m/n	0 / 12	1 / 24	0 / 12	0 / 4	0 / 6	0 / 4	0 / 6	0 / 24
					平 均	4	7	6	3	6	5	7	6
大腸菌群数	MPN/ 100mL	50 以下	1,000 以下	5,000 以下	最小～最大	1.1E+03 ～ 5.4E+04	3.3E+02 ～ 2.3E+05	1.3E+03 ～ 1.3E+05	1.1E+02 ～ 3.3E+03	3.3E+02 ～ 7.0E+04		2.3E+02 ～ 1.3E+04	7.0E+02 ～ 3.3E+04
					m/n	9 / 12	15 / 16	12 / 12	1 / 4	4 / 6		4 / 6	15 / 16
					平 均	2.2E+04	3.6E+04	3.2E+04	1.2E+03	1.7E+04		4.9E+03	8.0E+03
全窒素	mg/L	－	－	－	最小～最大	2.3 ～ 3.4	2.1 ～ 3.4	1.6 ～ 3.2	0.92 ～ 2.3				1.4 ～ 3.0
					m/n	* / 6	* / 12	* / 6	* / 4				* / 8
					平 均	2.8	2.7	2.5	1.7				2.1
全磷	mg/L	－	－	－	最小～最大	0.062 ～ 0.18	0.068 ～ 0.16	0.065 ～ 0.13	<0.025 ～ 0.091				0.041 ～ 0.16
					m/n	* / 6	* / 12	* / 6	* / 4				* / 8
					平 均	0.12	0.11	0.10	0.055				0.079

m：環境基準値を超える検体数， n：総検体数 令和2年度「大気及び水質の測定結果」等について（宮崎県）より抜粋
 平均：日間平均値の年平均値， 75%値：日間平均値の年間の75%値

2 水源水質の調査概要

(1) 調査場所

柏田取水口、富吉取水口、大淀川第一ダム、高岡ダム、
岩瀬ダム（表層、中層 10m、下層 25m）

(2) 調査項目


水質管理上有用となる項目

(3) 調査頻度

柏田取水口、富吉取水口、大淀川第一ダム、高岡ダム、岩瀬ダム表層-----月 1 回
岩瀬ダム中層、下層-----年 1 回

(4) 調査結果（概況）

水質管理上有用となる項目について、異常は認められなかった。

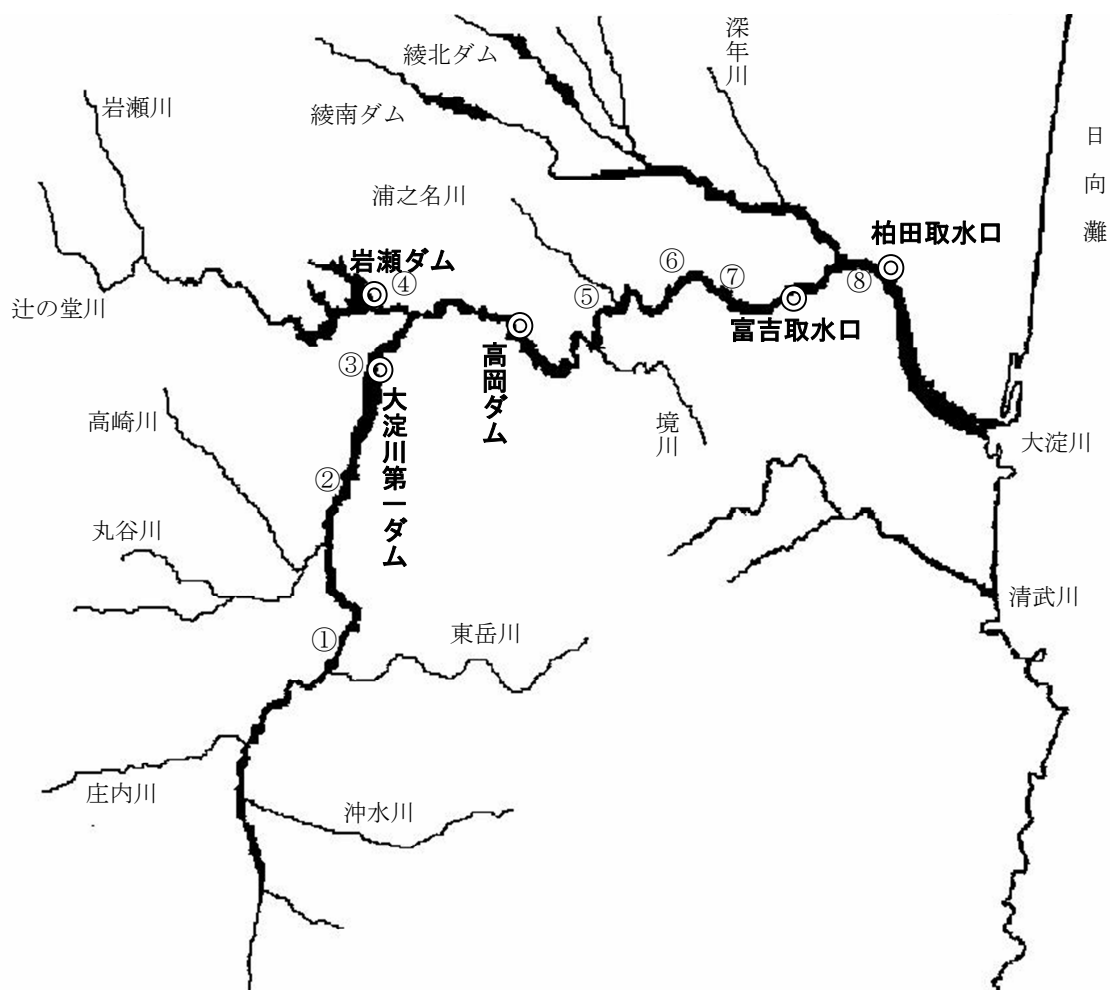

◎は宮崎市上下水道局による調査地点

①～⑧は宮崎県公共用水域水質測定計画に基づく調査地点

- ①王子橋、②樋渡橋、③轟ダム、④岩瀬ダム、⑤柚ノ木崎橋、⑥大ノ丸橋
⑦花見橋、⑧相生橋

3 水源水質調査結果

(1) 河川調査結果

河川調査結果（年報） 令和2年度 高岡ダム														最高	最低	平均	回数
採水年月日		R2. 4. 16	R2. 5. 20	R2. 6. 17	R2. 7. 21	R2. 8. 12	R2. 9. 16	R2. 10. 20	R2. 11. 18	R2. 12. 16	R3. 1. 19	R3. 2. 10	R3. 3. 10				
天候（当日）		晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴				
天候（前日）		晴後雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨後晴	晴	晴	晴	晴	曇				
気温	℃	22.0	22.7	27.0	31.1	35.0	21.8	25.0	26.1	7.4	12.4	9.6	21.0	35.0	7.4	21.8	12
水温	℃	17.0	21.0	22.3	25.5	25.6	23.6	20.1	19.0	12.4	11.0	12.0	16.0	25.6	11.0	18.8	12
pH値		7.5	7.0	7.1	7.3	7.2	7.7	7.4	7.6	7.5	7.3	7.4	7.3	7.7	7.0	7.4	12
DO	mg/L	10.2	8.7	7.8	8.0	7.1	7.0	8.0	10.5	10.2	10.6	9.8	8.6	10.6	7.0	8.9	12
DO%	%	108	102	88	97	88	83	91	114	95	101	93	90	114	83	96	12
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
臭気強度（TON）		7	5	4	1	4	4	8	7	5	6	6	7	8	1	5	12
ジエオキシ	mg/L	0.000004	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000004	<0.000001	0.000002	12
2-メチルイソブチルアルコール	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
生物総数	個/mL	770	350	460	370	730	310	360	490	600	350	540	610	770	310	500	12

河川調査結果（年報） 令和2年度 第一ダム														最高	最低	平均	回数
採水年月日		R2. 4. 16	R2. 5. 20	R2. 6. 17	R2. 7. 21	R2. 8. 12	R2. 9. 16	R2. 10. 20	R2. 11. 18	R2. 12. 16	R3. 1. 19	R3. 2. 10	R3. 3. 10				
天候（当日）		晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴				
天候（前日）		晴後雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨後晴	晴	晴	晴	晴	曇				
気温	℃	22.8	21.7	28.6	33.0	35.1	22.7	23.5	24.0	9.8	8.7	9.4	16.1	35.1	8.7	21.3	12
水温	℃	18.7	19.6	22.1	24.9	26.7	22.2	19.0	19.4	11.0	10.8	12.0	15.9	26.7	10.8	18.5	12
pH値		7.6	7.0	7.2	7.2	7.1	7.0	7.5	7.4	7.3	7.4	7.6	7.4	7.6	7.0	7.3	12
DO	mg/L	11.0	9.4	7.7	7.8	7.1	6.9	9.0	7.3	9.6	10.0	9.4	8.8	11.0	6.9	8.7	12
DO%	%	121	103	94	95	89	77	100	94	90	96	87	92	121	77	95	12
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
臭気強度（TON）		5	5	3	1	3	1	6	6	4	8	6	6	8	1	4	12
ジエオキシ	mg/L	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000002	12
2-メチルイソブチルアルコール	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
生物総数	個/mL	900	300	570	280	750	230	310	350	220	260	350	600	900	220	430	12

河川調査結果（年報） 令和2年度 岩瀬ダム（表層）														最高	最低	平均	回数
採水年月日		R2. 4. 16	R2. 5. 20	R2. 6. 17	R2. 7. 21	R2. 8. 12	R2. 9. 16	R2. 10. 20	R2. 11. 18	R2. 12. 16	R3. 1. 19	R3. 2. 10	R3. 3. 10				
天候（当日）		晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴				
天候（前日）		晴後雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨後晴	晴	晴	晴	晴	曇				
気温	℃	24.0	25.3	28.0	33.7	33.8	22.2	21.0	23.5	7.7	11.5	10.6	19.1	33.8	7.7	21.7	12
水温	℃	18.9	20.9	25.1	27.4	28.2	23.2	20.3	19.0	12.9	10.9	11.8	16.4	28.2	10.9	19.6	12
pH値		9.1	7.1	7.7	7.6	7.7	8.3	7.3	8.4	7.5	7.6	7.3	8.6	9.1	7.1	7.8	12
DO	mg/L	15.8	9.2	8.5	8.6	8.4	9.1	7.3	11.7	8.0	10.9	9.6	13.2	15.8	7.3	10.0	12
DO%	%	174	106	104	110	108	110	80	131	78	114	91	138	174	78	112	12
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻・魚臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
臭気強度（TON）		7	7	5	3	4	9	8	9	6	7	6	8	9	3	6	12
ジエオキシ	mg/L	0.000004	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	<0.000001	0.000002	12
2-メチルイソブチルアルコール	mg/L	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
生物総数	個/mL	1700	610	1400	1000	1600	4100	600	1900	630	720	400	10000	10000	400	2000	12

河川調査結果（年報） 令和2年度 岩瀬ダム（中層）

採水年月日								R2. 10. 20								最高	最低	平均	回数
天候（当日）								晴											
天候（前日）								雨後晴											
気温	℃							23. 7								23. 7	23. 7	23. 7	1
水温	℃							20. 2								20. 2	20. 2	20. 2	1
pH値								7. 4								7. 4	7. 4	7. 4	1
DO	mg/L							6. 8								6. 8	6. 8	6. 8	1
DO%	%							75								75	75	75	1
臭気								藻臭											1
臭気強度（TON）								4								4	4	4	1
ジエオスミン	mg/L							0. 000002								0. 000002	0. 000002	0. 000002	1
2-メチルイソホリネール	mg/L							0. 000001								0. 000001	0. 000001	0. 000001	1
生物総数	個/mL							500								500	500	500	1

河川調査結果（年報） 令和2年度 岩瀬ダム（下層）

採水年月日								R2. 10. 20								最高	最低	平均	回数
天候（当日）								晴											
天候（前日）								雨後晴											
気温	℃							23. 7								23. 7	23. 7	23. 7	1
水温	℃							19. 7								19. 7	19. 7	19. 7	1
pH値								7. 2								7. 2	7. 2	7. 2	1
DO	mg/L							6. 7								6. 7	6. 7	6. 7	1
DO%	%							76								76	76	76	1
臭気								藻臭											1
臭気強度（TON）								4								4	4	4	1
ジエオスミン	mg/L							0. 000002								0. 000002	0. 000002	0. 000002	1
2-メチルイソホリネール	mg/L							<0. 000001								<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	1
生物総数	個/mL							650								650	650	650	1

(2) 生物試験結果
柏田取水口

採水月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水日			R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1			
生 物 名		計数単位															
藍藻類	Anabaena (アナベナ)	糸状体※1													0	0	0
	Aphanizomenon (アファニゾメノン)	糸状体													0	0	0
	Chroococcus (クロコッカス)	群 体													0	0	0
	Lyngbya (リンギビア)	糸状体※3						2							2	0	0
	Merismopedia (メリスメピア)	群 体					2							2	2	0	0
	Microcystis (ミクロキスティス)	群 体※2													0	0	0
	Oscillatoria (オシトリア)	糸状体※3	4	4		4				6	2	4			6	0	2
	Phormidium (フォルミジウム)	糸状体※3	4	8		10	4	6	4	2	4	4	2	2	10	0	4
	Synechococcus (シネココッカス)	細 胞									4				4	0	0
	Synechocystis (シネコキスティス)	細 胞													0	0	0
	その他			2		4		4		2	4			2	4	0	2
計			8	14	0	18	6	12	4	10	14	8	2	6	18	0	9
珪藻類	Achnanthes (アクナンテス)	細 胞	38	24	6	6		4	10	12	36	6	22	24	38	0	16
	Asterionella (アステリオンエラ)	細 胞		440	0	2	6							2	440	0	38
	Aulacoseira (オウコセイラ)	糸状体※3	16	384	54		16	24	68	2	6	2		4	384	0	48
	Cyclotellaグループ (サイクロテラグループ)	細 胞	40	278	48	62	100	44	364	56	26	54	144	56	364	26	106
	Fragilaria (フラギラリア)	細 胞	8	114	52	8	10				8			38	114	0	20
	Melosira (メロシラ)	糸状体※3	6	4	2	2	2	2	8	4	2	2	2	2	8	2	3
	Navicula (ナビキュラ)	細 胞	44	184	64	60	76	98	42	82	72	64	152	310	310	42	104
	Nitzschia (ニッツシア)	細 胞	10	12			2			10	4	12		8	12	0	5
	Skeletonema (スケレトネマ)	細 胞												8	8	0	1
	Stephanodiscus (ステパノディスカス)	細 胞								2					2	0	0
	Synedra (シネドラ)	細 胞	10	16	4		4	70	6	4	16	2	14	40	70	0	16
	その他		36	118	60	76	46		146	98	134	58	150	218	218	0	95
計			208	1,574	290	216	282	242	644	270	304	200	484	710	1,574	200	450
緑藻類	Ankistrodesmus (アンキストロデスムス)	細 胞						10	2				12	6	12	0	3
	Carteria (カルテリア)	細 胞		16	10	8	18	4	2		2	20	4	10	20	0	8
	Chlamydomonasグループ (クラミドモナスグループ)	細 胞	8	32	20	20	36	18	52	6	12	26	50	54	54	6	28
	Chlorella (クロレラ)	細 胞	4												4	0	0
	Closterium (クロステリウム)	細 胞													0	0	0
	Coelastrum (コエラストラム)	群 体	10	4								2			10	0	1
	Cosmarium (コスマリウム)	細 胞	2	22	4		2	6	18	2			4	6	22	0	6
	Dictyosphaerium (ディクトイースフェリウム)	群 体		8							6				8	0	1
	Eudorina (エウドリナ)	群 体				2	2								2	0	0
	Gloeocystis (グロエキスティス)	群 体													0	0	0
	Golenkinia (ゴレンキンア)	細 胞													0	0	0
	Micractinium (ミクラクチニウム)	群 体													0	0	0
	Oocystis (オオキスティス)	群 体	4	4	2	2		2	2						4	0	1
	Pandorina (パンドリナ)	群 体		26		6	2	4					4		26	0	4
	Pediastrum (ペディアストラム)	群 体		6											6	0	1
	Quadrigula (クアドリガウラ)	群 体											4		4	0	0
	Scenedesmus (セネデスムス)	群 体		22	6		8	12		2	2			4	22	0	5
	Sphaerocystisグループ (スフェロキスティスグループ)	群 体		16	4		2		2		2				16	0	2
	Spirogyra (スピロギラ)	糸状体※4													0	0	0
	Staurastrum (スタウラストラム)	細 胞													0	0	0
	Tetraedron (テトラエドロン)	細 胞													0	0	0
	Tetraspora (テトラスポラ)	群 体													0	0	0
	Volvox (ボルボックス)	群 体													0	0	0
	その他				36	28	42	18	22	16	32	26	14	40	42	0	23
計			28	220	82	66	112	74	100	26	56	74	92	120	220	26	88
その他藻類	Cryptomonas (クリプトモナス)	細 胞	6	8	10	2	6		6	2	2	16	22	10	22	0	8
	Mallomonas (マロモナス)	細 胞		2				2	2		2	2			2	0	1
	Pseudokephyrion (シュウドキフィリオン)	細 胞													0	0	0
	Synura (シヌラ)	群 体													0	0	0
	Uroglena (ウログレナ)	群 体													0	0	0
	Ceratium (セラチウム)	細 胞													0	0	0
	Peridinium (ペリジニウム)	細 胞						2	2	2	2			2	2	0	1
	Euglena (ユグレナ)	細 胞	2	4	2	2	2	6	2					4	6	0	2
	Trachelomonas (トラケロモナス)	細 胞												4	4	0	0
	その他		4	4	4	6	8	12	8	8	18	2	6	12	18	2	8
計			12	18	16	10	16	22	20	12	24	20	28	32	32	10	19
その他	ワムシ類	個体													0	0	0
	線虫類	個体													0	0	0
	コケムシ類	一													0	0	0
	カイアシ類	個体													0	0	0
	鉄細菌	一													0	0	0
	その他								8	2	8		12	16	16	0	4
計			0	0	0	0	0	0	8	2	8	0	12	16	16	0	4
合 計			256	1,826	388	310	396	350	776	320	406	302	618	884	1,826	256	569

※1 直鎖型は100μm長を1単位。螺旋型は1巻を1単位。

※2 アオコ形成時や浄水処理工程で問題がある場合は細胞。

※3 100μm長を1単位。

※4 500μm長を1単位。

富吉取水口

採水月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	
採水日			R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1				
生 物 名			計数単位															
藍藻類	Anabaena (アバエナ)	糸状体 ^{※1}				10	2	2						2	10	0	1	
	Aphanizomenon (アパニゾメノン)	糸状体				2									2	0	0	
	Chroococcus (クロコッカス)	群 体													0	0	0	
	Iyngbya (イングビヤ)	糸状体 ^{※3}													0	0	0	
	Merismopedia (メリスメピア)	群 体										2	2		2	0	0	
	Microcystis (ミクロシステリス)	群 体 ^{※2}				2						2	2		2	0	1	
	Oscillatoria (オシラトリア)	糸状体 ^{※3}			2	4	2				4			2	4	0	1	
	Phormidium (フォルミジウム)	糸状体 ^{※3}		4		8	4	8	10		2	4		8	10	0	4	
	Synechococcus (シネコッカス)	細 胞		2							8				8	0	1	
	Synechocystis (シネコシステリス)	細 胞													0	0	0	
	その他			2			6								6	0	1	
計			8	2	0	32	8	10	10	8	6	8	4	12	32	0	9	
珪藻類	Achnanthes (アカナントセス)	細 胞	30	30	6	6	4		6	18	18	10	2	24	30	0	13	
	Asterionella (アステリオンエラ)	細 胞		412	2							8			412	0	35	
	Aulacoseira (オウラコセイラ)	糸状体 ^{※3}	8	644	34	2	28	16	70	2	10	4	2		644	0	68	
	Cyclotellaグループ	細 胞	36	394	108	44	130	62	416	58	32	56	232	66	416	32	136	
	Fragilaria (フラギラリア)	細 胞	2	176	8										176	0	16	
	Melosira (メロシラ)	糸状体 ^{※3}	6	2		2	2		4			2	2	6	6	0	2	
	Navicula (ナビキュラ)	細 胞	30	186	94	54	56	90	28	68	48	62	280	360	360	28	113	
	Nitzschia (ニッツシア)	細 胞	6	14				2			4		8		14	0	3	
	Skeletonema (スケルトンエマ)	細 胞										4			4	0	0	
	Stephanodiscus (ステファノジス・ディスクス)	細 胞							26						26	0	2	
	Synedra (シネドゥラ)	細 胞	14	2	4		2	4		8	2	8	16	58	58	0	10	
	その他		40	148	30	122	74	84	76	108	94	96	88	206	206	30	97	
	計			172	2,008	286	230	296	258	626	266	208	254	622	720	2,008	172	496
	緑藻類	Ankistrodesmus (アンキストロデズ・スムス)	細 胞	4	2			6	18	2	12	4	2	4	38	38	0	8
Carteria (カチテリア)		細 胞		4	20	2	8	8	10		10	24	4	14	24	0	9	
Chlamydomonasグループ		細 胞	14	50	40	16	74	48	50	16	26	18	34		74	0	32	
Chlorella (クロレラ)		細 胞													0	0	0	
Closterium (クロスターリウム)		細 胞					2								2	0	0	
Coelastrum (コエラストラム)		群 体	12	10	4		2		2						12	0	3	
Cosmarium (コスマリウム)		細 胞		16	4		12	4	26	2	12	4		4	26	0	7	
Dictyosphaerium (ディティオスファエリウム)		群 体		10							6				10	0	1	
Eudorina (エウドリナ)		群 体		6		6		6							6	0	2	
Gloeocystis (グロエオシステリス)		群 体													0	0	0	
Golenkinia (ゴレンキンヤ)		細 胞			2	4		2							4	0	1	
Microactinium (ミクロアキニウム)		群 体													0	0	0	
Oocystis (オオシステリス)		群 体	4		2								2	2	4	0	1	
Pandorina (パンドリナ)		群 体	2	38		4		4				2			38	0	4	
Pediastrum (ペディアストラム)		群 体													0	0	0	
Quadrigula (クワドリギュラ)		群 体											4	2	4	0	1	
Scenedesmus (セネデズ・スムス)		群 体		26	6		4	26	4	4	1		2	6	26	0	7	
Sphaerocystisグループ		群 体		12	16			4							16	0	3	
Spirogyra (スピロギラ)		糸状体 ^{※4}									2		2		2	0	0	
Staurastrum (スタウストラム)		細 胞		4											8	8	0	1
Tetraedron (テトラエド・ロン)		細 胞														0	0	0
Tetraspora (テトラスポラ)		群 体														0	0	0
Volvox (ヴォルクス・ワクス)		群 体														0	0	0
その他		16	62	28	34	60	38	50	18	36	24	16	26	62	16	34		
計			52	240	122	66	168	158	144	54	95	74	68	100	240	52	112	
その他藻類	Cryptomonas (クリプトモナス)	細 胞	4	4	8		10	4	2	4		6	12	24	24	0	7	
	Mallomonas (マロモナス)	細 胞		2				8				4			8	0	1	
	Pseudokephyrion (シュウド・ケフィリオン)	細 胞												8	8	0	1	
	Synura (シヌラ)	群 体													0	0	0	
	Uroglena (ウログレナ)	群 体					4								4	0	0	
	Ceratium (セラチウム)	細 胞													0	0	0	
	Peridinium (ペリディニウム)	細 胞					6		2						6	0	1	
	Euglena (ユグレナ)	細 胞		2	4	2	2	2	2		2			4	4	0	2	
	Trachelomonas (トラケロモナス)	細 胞												6	6	0	1	
	その他		8	8	10	12	16	16		10	6	4		8	16	0	8	
	計			12	16	22	14	38	30	6	14	12	10	12	50	50	6	20
その他	ワムシ類	個体										2	2	2	0	0	0	
	線虫類	個体													0	0	0	
	コケムシ類	—													0	0	0	
	カイアシ類	個体													0	0	0	
	鉄細菌	—													0	0	0	
	その他								10	14	10		12	6	14	0	4	
計			0	0	0	0	0	4	10	14	10	0	14	8	14	0	5	
合 計			244	2,266	430	342	510	460	796	356	331	346	720	890	2,266	244	641	

※1 直鎖型は100μm長を1単位。螺旋型は1巻を1単位。

※2 アオコ形成時や浄水処理工程で問題がある場合は細胞。

※3 100μm長を1単位。

※4 500μm長を1単位。

高岡ダム

採水月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水日			R2. 4. 16	R2. 5. 20	R2. 6. 17	R2. 7. 21	R2. 8. 12	R2. 9. 16	R2. 10. 20	R2. 11. 18	R2. 12. 16	R3. 1. 19	R3. 2. 10	R3. 3. 10			
生 物 名			計数単位														
藍藻類	Anabaena (アナバエナ)	糸状体 ^{※1}	10												10	0	1
	Aphanizomenon (アファニゾメノン)	糸状体	4												4	0	0
	Chroococcus (クロコッカス)	群 体													0	0	0
	Lyngbya (リンギビヤ)	糸状体 ^{※3}	2												2	0	0
	Merismopedia (メリズメピア)	群 体													0	0	0
	Microcystis (ミクロシステリス)	群 体 ^{※2}	8									2			8	0	1
	Oscillatoria (オシレーターリア)	糸状体 ^{※3}	19				2				2				19	0	2
	Phormidium (フォルミジウム)	糸状体 ^{※3}	66		4		6	2	12	2	8			8	66	0	9
	Synechococcus (シネココッカス)	細 胞									2		4		4	0	1
	Synechocystis (シネコシステリス)	細 胞													0	0	0
	その他														0	0	0
計			109	0	4	0	8	2	12	2	12	2	4	8	109	0	14
珪藻類	Achnanthes (アクナンテス)	細 胞	38	14	10	2	20		2		14	18	10	20	38	0	12
	Asterionella (アステリオンエラ)	細 胞	6		2		4		8		96	4	12	8	96	0	12
	Aulacoseira (オウラコセイラ)	糸状体 ^{※3}	128	38	54		4	8	14	44	122				128	0	34
	Cyclotellaグループ (サイクロテラグループ)	細 胞	122	66	84	66	102	38	50	64	74	42	52	66	122	38	69
	Fragilaria (フラギラリア)	細 胞	4	20	22			4	4		4			6	22	0	5
	Melosira (メロシラ)	糸状体 ^{※3}	4	2	4	2	2		4		8	2	2	2	8	0	3
	Navicula (ナビキュラ)	細 胞	136	66	106	78	136	58	64	24	48	52	160	68	160	24	83
	Nitzschia (ニツチア)	細 胞	4				10		8		2	2	2		10	0	2
	Skeletonema (スケルトンエマ)	細 胞											12	14	14	0	2
	Stephanodiscus (ステファンディスカス)	細 胞							4				2		4	0	1
	Synedra (シネドラ)	細 胞	22	8	6		26	4	6	8		12	14	16	26	0	10
	その他		96	72	86	44	172	64	86	16	24	104	44	70	172	16	73
	計		560	286	374	192	476	176	250	156	392	236	310	270	560	156	307
緑藻類	Ankistrodesmus (アンキストロデスムス)	細 胞	2				12	2			2			16	16	0	3
	Carteria (カチリア)	細 胞	4	4	6	14	20		4	4	22	8	6	14	22	0	9
	Chlamydomonasグループ (クラミドモナスグループ)	細 胞	4	20	26	44	84	42	20	18	52	26	42	86	86	4	39
	Chlorella (クロレラ)	細 胞												46	46	0	4
	Closterium (クロステリウム)	細 胞													0	0	0
	Coelastrum (コエラストラム)	群 体	14			2	10						2	6	14	0	3
	Cosmarium (コスマリウム)	細 胞	16		2		8	4	4		2				16	0	3
	Dictyosphaerium (ディクトイースファエリウム)	群 体		4		2	2								4	0	1
	Eudorina (エウドリナ)	群 体	4				6								6	0	1
	Gloeocystis (グロエオシステリス)	群 体													0	0	0
	Golenkinia (ゴレンキンア)	細 胞												2	2	0	0
	Micractinium (ミクラクチニウム)	群 体									2				2	0	0
	Oocystis (オオシステリス)	群 体	2	2		2					2	2		2	2	0	1
	Pandorina (パンドリナ)	群 体	4		4	4	6						4		6	0	2
	Pediastrum (ペジアシトルム)	群 体													0	0	0
	Quadrigula (クワドリギュラ)	群 体											4		4	0	0
	Scenedesmus (セネデスムス)	群 体	18	2	4	6	20			2	2		6	10	20	0	6
	Sphaerocystisグループ (スファエロシステリスグループ)	群 体	2	4							2	4	2	8	8	0	2
	Spirogyra (スピロギラ)	糸状体 ^{※4}										2			2	0	0
	Staurostrum (スタウロストラム)	細 胞		2											2	0	0
	Tetraedron (テトラエドロン)	細 胞													0	0	0
	Tetraspora (テトラスポラ)	群 体													0	0	0
	Volvox (ボルボックス)	群 体									2		6		6	0	1
	その他		18	6	16	80	30	18	32	6	46	16	54	60	80	6	32
	計		88	44	58	154	198	66	60	30	134	58	126	250	250	30	106
その他藻類	Cryptomonas (クリプトモナス)	細 胞	6	10	10	10	32	10	2	236	42	24	66	48	236	2	41
	Mallomonas (マロモナス)	細 胞					2	4		10	2	2			10	0	2
	Pseudokephyrion (ピュードケフィリオン)	細 胞													0	0	0
	Synura (シヌラ)	群 体									2				2	0	0
	Uroglena (ウログレン)	群 体						2			2				2	0	0
	Ceratium (セラチウム)	細 胞													0	0	0
	Peridinium (ペリジニウム)	細 胞					6	10	4	10	2		8		10	0	3
	Euglena (ユエグレン)	細 胞		2	2	4		6	2	4		2		4	6	0	2
	Tracheomonas (トラケオモナス)	細 胞								2	2	2		2	2	0	1
	その他		2	10	10	6		14	16	8	6	16	2		16	0	8
	計		8	22	22	20	40	46	24	270	58	46	76	54	270	8	57
その他	フムシ類	個体					2	2				4			4	0	1
	線虫類	個体													0	0	0
	コケムシ類	—													0	0	0
	カイアシ類	個体													0	0	0
	鉄細菌	—													0	0	0
	その他						4	20	12	34	4	6	22	32	34	0	11
計			0	0	0	0	6	22	12	34	4	10	22	32	34	0	12
合 計			765	352	458	366	728	312	358	492	600	352	538	614	765	312	495

- ※1 直鎖型は100μm長を1単位。螺旋型は1巻を1単位。
 ※2 アオコ形成時や浄水処理工程で問題がある場合は細胞。
 ※3 100μm長を1単位。
 ※4 500μm長を1単位。

第一ダム

採水月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	
採水日			R2. 4. 16	R2. 5. 20	R2. 6. 17	R2. 7. 21	R2. 8. 12	R2. 9. 16	R2. 10. 20	R2. 11. 18	R2. 12. 16	R3. 1. 19	R3. 2. 10	R3. 3. 10				
生 物 名			計数単位															
藍藻類	Anabaena (アナバナ)	糸状体※1	24							1					24	0	2	
	Aphanizomenon (アファニゾメノン)	糸状体													0	0	0	
	Chroococcus (クロコッカス)	群 体					4								4	0	0	
	lyngbya (リンギビヤ)	糸状体※3													0	0	0	
	Merismopedia (メリスメペディア)	群 体				2	2					2		2	2	0	1	
	Microcystis (ミクロキスティス)	群 体※2	16							2	2				16	0	2	
	Oscillatoria (オシラリア)	糸状体※3	60					6	6		12	8	4		4	60	0	8
	Phormidium (フォルミジウム)	糸状体※3	124		4	4	4	4	6	10	26	10		2	10	124	0	17
	Synechococcus (シネココッカス)	細 胞														0	0	0
	Synechocystis (シネコキスティス)	細 胞														0	0	0
その他															0	0	0	
計			224	0	4	6	16	12	10	41	20	6	2	16	224	0	30	
珪藻類	Achnanthes (アカナンテス)	細 胞	40	6	22	8	14		6	16	12	4	14	26	40	0	14	
	Asterionella (アステリオンエラ)	細 胞				2									2	0	0	
	Aulacoseira (オウロコセイラ)	糸状体※3	13	6	12		18	2							8	18	0	5
	Cyclotellaグループ (サイクロテラグループ)	細 胞	60	44	54	38	62	24	32	16	24	40	34	50	62	16	40	
	Fragilaria (フラギラリア)	細 胞				6	10		4						10	0	2	
	Melosira (メロシラ)	糸状体※3	4	2	4	4	6		2	2			2	2	6	0	2	
	Navicula (ナビキュラ)	細 胞	320	72	236	34	196	18	72	78	44	58	124	220	320	18	123	
	Nitzschia (ニツシア)	細 胞			4	4	10	2		4					10	0	2	
	Skeletonema (スケルトンエマ)	細 胞					24								24	0	2	
	Stephanodiscus (ステファンディスカス)	細 胞													0	0	0	
	Synedra (シネドラ)	細 胞	12	2	2		22		4	10	6	2	8	12	22	0	7	
	その他		152	94	122	48	228	66	98	62	56	56	62	80	228	48	94	
	計			601	226	456	144	590	112	218	188	142	160	244	398	601	112	290
緑藻類	Ankistrodesmus (アンキストロデスムス)	細 胞				2	8	2	2	2			12	2	12	0	3	
	Carteria (カチテリア)	細 胞		6	18	4	10	2			2	4	4	6	18	0	5	
	Chlamydomonasグループ (クラミドモナスグループ)	細 胞		20	22	22	56	20	4	8	14	34	34	64	64	0	25	
	Chlorella (クロレラ)	細 胞											6	4	6	0	1	
	Closterium (クロステリウム)	細 胞													0	0	0	
	Coelastrum (コエラストラム)	群 体	6	2	2		2	4							6	0	1	
	Cosmarium (コスマリウム)	細 胞	10	2	4	2				2			2	2	10	0	2	
	Dictyosphaerium (ディクトイースファエリウム)	群 体		2						2	4		2		4	0	1	
	Eudorina (ユードリナ)	群 体	2				2								2	0	0	
	Gloeocystis (グロエオシスティス)	群 体													0	0	0	
	Golenkinia (ゴレンキンヤ)	細 胞												2	2	0	0	
	Micractinium (ミクラクチニウム)	群 体									2			2	2	0	0	
	Oocystis (オオシスティス)	群 体	12	2		4									4	12	0	2
	Pandorina (パンドリナ)	群 体	8	2	2										8	0	1	
	Pediastrum (ペディアストラム)	群 体													0	0	0	
	Quadrigula (クワドリギュラ)	群 体										2			2	2	0	0
	Scenedesmus (セネデスムス)	群 体	4	4	6		18	4	2	2					8	18	0	4
	Sphaerocystisグループ (スファエロシスティスグループ)	群 体			2					2				2	4	4	0	1
	Spirogyra (スピロギヤ)	糸状体※4												4		4	0	0
	Staurastrum (スタウラストラム)	細 胞														0	0	0
	Tetraedron (テトラエドロン)	細 胞														0	0	0
	Tetraspora (テトラスポラ)	群 体														0	0	0
	Volvox (ボルボックス)	群 体									2		2			2	0	0
	その他		22	6	32	70	26	16	24	20	22	38	16	44	70	6	28	
計			64	46	88	104	122	48	34	38	44	78	84	144	144	34	75	
その他藻類	Cryptomonas (クリプトモナス)	細 胞	2	10	6	12	8	12	2	6	2	6	12	18	18	2	8	
	Mallomonas (マロモナス)	細 胞											2		2	0	0	
	Pseudokephyrion (ピュードケフィリオン)	細 胞												6	6	0	1	
	Synura (シヌラ)	群 体													0	0	0	
	Uroglena (ウログレナ)	群 体								4		2			4	0	1	
	Ceratium (セラチウム)	細 胞													0	0	0	
	Peridinium (ペリジニウム)	細 胞					2	2	8						8	0	1	
	Euglena (ユエグレナ)	細 胞	2	4	10	2	2	4		6					10	0	3	
	Trachelomonas (トラケロモナス)	細 胞													0	0	0	
	その他		2	14	2	10	4	10	28	26	6	8	2	6	28	2	10	
計			6	28	18	24	16	28	38	42	8	16	16	30	42	6	23	
その他	フムシ類	個体					2	6		8	2	4		2	8	0	2	
	線虫類	個体													0	0	0	
	コケムシ類	—													0	0	0	
	カイアシ類	個体													0	0	0	
	鉄細菌	—													0	0	0	
	その他					2	6	22	12	32	2		4	12	32	0	8	
計			0	0	0	2	8	28	12	40	4	4	4	14	40	0	10	
合 計			895	300	566	280	752	228	312	349	218	264	350	602	895	218	426	

※1 直鎖型は100μm長を1単位。螺旋型は1巻を1単位。

※2 アオコ形成時や浄水処理工程で問題がある場合は細胞。

※3 100μm長を1単位。

※4 500μm長を1単位。

岩瀬ダム

採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均		
採水日		R2. 4. 16	R2. 5. 20	R2. 6. 17	R2. 7. 21	R2. 8. 12	R2. 9. 16	R2. 10. 20	R2. 11. 18	R2. 12. 16	R3. 1. 19	R2. 2. 12	R3. 3. 10					
生 物 名		計数単位																
藍藻類	Anabaena (アナバエナ)	糸状体※ ¹	2			4								4	0	1		
	Aphanizomenon (アファニゾメノン)	糸状体	2											2	0	0		
	Chroococcus (クロコッカス)	群 体												0	0	0		
	lyngbya (リンギビヤ)	糸状体※ ³												0	0	0		
	Merismopedia (メリスメピア)	群 体												0	0	0		
	Microcystis (ミクロシステリス)	群 体※ ²	20											20	0	2		
	Oscillatoria (オシラトリア)	糸状体※ ³	24			14		2				10		24	0	4		
	Phormidium (フォルミジウム)	糸状体※ ³	110			12			4	4			2	110	0	12		
	Synechococcus (シネココッカス)	細 胞												0	0	0		
	Synechocystis (シネコシステリス)	細 胞												0	0	0		
	その他									2				2	0	0		
計			158	0	0	30	0	2	4	6	4	10	2	2	158	0	18	
珪藻類	Achnanthes (アカンテス)	細 胞	12	4					2		8			12	0	2		
	Asterionella (アステリオセラ)	細 胞	32	12	26	2	20	30	16		88	30		16	88	0	23	
	Aulacoseira (オウラコセイラ)	糸状体※ ³	530	148	212	66	92		60	110	90	2	4	28	530	0	112	
	Cyclotellaグループ (サイクロテラグループ)	細 胞	380	18	254	422	208	1,120	176	460	46	252	96	1,860	1,860	18	441	
	Fragilaria (フラギラリア)	細 胞	18	278	126		2		28		100	12	6	278	0	48		
	Melosira (メロシラ)	糸状体※ ³	4	4						2		2	2	4	0	1		
	Navicula (ナビキュラ)	細 胞	110	14	34	8	32	22	14	30	26	14	28	110	0	28		
	Nitzschia (ニツシア)	細 胞					2	4			4		2	4	0	1		
	Skeletonema (スケルトンエマ)	細 胞					12					16		100	100	0	11	
	Stephanodiscus (ステファンディスカス)	細 胞									2			2	0	0		
	Synedra (シネドラ)	細 胞	36		44		16	20	2	10	4	4	8	44	0	12		
	その他		48	16	34	10	360	2,058	118	14	66	20	44	2,058	0	232		
	計			1,170	494	730	508	744	3,254	416	626	434	352	190	2,004	3,254	190	910
	緑藻類	Ankistrodesmus (アンキストロデスムス)	細 胞				2	2	6			6	8	10	10	0	3	
		Carteria (カチテリア)	細 胞		4	80	46	26	148	2	6	6	8	12	148	0	28	
Chlamydomonasグループ (クラミドモナスグループ)		細 胞		4	186	172	164	420	28	62	38	24	56	96	420	0	104	
Chlorella (クロレラ)		細 胞										30	12	8,000	8,000	0	670	
Closterium (クローステリウム)		細 胞								20				20	0	2		
Coelastrum (コエラストルム)		群 体	8		6	4	12	16					4	16	0	4		
Cosmarium (コスマリウム)		細 胞	30		78	8	18		14		6	2		2	78	0	13	
Dictyosphaerium (ディクトイースファエリウム)		群 体		2	2	4					2			4	0	1		
Eudorina (エウドリナ)		群 体	6	54	14	6	262		6	2				2	262	0	29	
Gloeocystis (グロエオシステリス)		群 体												0	0	0		
Golenkinia (ゴレンキン)		細 胞	6		6									6	0	1		
Microactinium (ミクロアキニウム)		群 体					20							20	0	2		
Oocystis (オオシステリス)		群 体	8		6	18	14	2						4	18	0	4	
Pandorina (パンドリナ)		群 体	110	2	26	32	54							6	110	0	19	
Pediastrum (ペディアストラム)		群 体					2	20						20	0	2		
Quadrifida (クワドリフィダ)		群 体												0	0	0		
Scenedesmus (セネデスムス)		群 体	130	2	14	10	16	8	4	6			2	26	130	0	18	
Sphaerocystisグループ (スファエロシステリスグループ)		群 体	8	6	30	2	10	16	4			2	4	6	30	0	7	
Spirogyra (スピロギラ)		糸状体※ ⁴										8	4		8	0	1	
Staurastrum (スタウラストルム)		細 胞							2						2	0	0	
Tetraedron (テトラエドロン)		細 胞													0	0	0	
Tetraspora (テトラスポラ)		群 体										2			2	0	0	
Volvox (ボルボックス)		群 体							4				8		8	0	1	
その他			28	26	100	134	84	80	26	16	14	34	22	48	134	14	51	
計			334	100	548	438	684	716	90	112	66	116	132	8,200	8,200	66	961	
その他藻類	Cryptomonas (クリプトモナス)	細 胞	2	4	44	22	94	80	28	918	80	184	52	42	918	2	129	
	Mallomonas (マロモナス)	細 胞			6		28	10	6	32	4	6	2	18	32	0	9	
	Pseudoekephyrion (プセウドエケフィリオン)	細 胞												0	0	0		
	Synura (シヌラ)	群 体												0	0	0		
	Uroglena (ウログレナ)	群 体					2							2	0	0		
	Ceratium (セラチウム)	細 胞						16			2			16	0	2		
	Peridinium (ペリジニウム)	細 胞					6	4	10	84	16	32	10	40	84	0	17	
	Euglena (ユエグレナ)	細 胞		2	6	10	4							4	10	0	2	
	Trachelomonas (トラケロモナス)	細 胞								16		10	2	16	16	0	4	
	その他		12	8	18	18	10	18	26	20	4	4	2	4	26	2	12	
	計			14	14	74	50	144	128	70	1,070	106	236	68	124	1,070	14	175
その他	フムシ類	個体								10	10			4	10	0	2	
	線虫類	個体												0	0	0	0	
	コケムシ類	—												0	0	0	0	
	カイアシ類	個体												0	0	0	0	
	鉄細菌	—												0	0	0	0	
	その他					2	8	26	22	62	10	8	12	20	62	0	14	
計			0	0	0	2	8	26	22	72	20	8	12	24	72	0	16	
合 計			1,676	608	1,352	1,028	1,580	4,126	602	1,886	630	722	404	10,354	10,354	404	2,081	

※1 直鎖型は100μm長を1単位。螺旋型は1巻を1単位。

※2 アオコ形成時や浄水処理工程で問題がある場合は細胞。

※3 100μm長を1単位。

※4 500μm長を1単位。

岩瀬ダム（中層，下層）

採水月		10月	
採水日		R2. 10. 20	
生 物 名		計数単位	中層 下層
藍藻類	Anabaena (アナバエナ)	糸状体※1	
	Aphanizomenon (アファニゾメノン)	糸状体	
	Chroococcus (クロコカク)	群 体	
	Lyngbya (リンガビヤ)	糸状体※3	
	Merismopedia (メリスメピア)	群 体	
	Microcystis (ミクロシステ)	群 体※2	
	Oscillatoria (オシラトリア)	糸状体※3	4
	Phormidium (フォर्मジウム)	糸状体※3	2 12
	Synechococcus (シネコカクス)	細 胞	
	Synechocystis (シネコシステ)	細 胞	
その他			2
計			8 12
珪藻類	Achnanthes (アクナンテス)	細 胞	2 8
	Asterionella (アステリオンエラ)	細 胞	
	Aulacoseira (オウラコセイラ)	糸状体※3	52 32
	Cyclotellaグループ (サイクロテラグループ)	細 胞	138 92
	Fragilaria (フラギラリア)	細 胞	20 76
	Melosira (メロシラ)	糸状体※3	
	Navicula (ナビクラ)	細 胞	30 94
	Nitzschia (ニツシア)	細 胞	
	Skeletonema (スキレトエマ)	細 胞	
	Stephanodiscus (ステファノジスカス)	細 胞	14
	Synedra (シネドラ)	細 胞	6
	その他		94 182
計			356 494
緑藻類	Ankistrodesmus (アンキストデスマス)	細 胞	2
	Carteria (カチリア)	細 胞	4
	Chlamydomonasグループ (クラミドモナスグループ)	細 胞	32 22
	Chlorella (クロレラ)	細 胞	
	Closterium (クロステリウム)	細 胞	
	Coelastrum (コエラストラム)	群 体	
	Cosmarium (コスマリウム)	細 胞	4 4
	Dictyosphaerium (ディクトイースファエリウム)	群 体	
	Eudorina (エウドリナ)	群 体	2 2
	Gloeocystis (グロエシステ)	群 体	
	Golenkinia (ゴレンキン)	細 胞	
	Microactinium (ミクラクティウム)	群 体	
	Oocystis (オキシステ)	群 体	
	Pandorina (パンドリナ)	群 体	4
	Pediastrum (ペディアストラム)	群 体	
	Quadrifida (クワドリフィダ)	群 体	
	Scenedesmus (セネデスマス)	群 体	
	Sphaerocystisグループ (スフェロシステグループ)	群 体	4
	Spirogyra (スピロギラ)	糸状体※4	
	Staurastrum (スタウストラム)	細 胞	
	Tetraedron (テトラエドロン)	細 胞	
	Tetraspora (テトラスポラ)	群 体	
	Volvox (ヴォルクス)	群 体	4
	その他		16 20
計			72 48
その他藻類	Cryptomonas (クリプトモナス)	細 胞	4 2
	Mallomonas (マルモナス)	細 胞	
	Pseudokephyrion (プセウドケフィリオン)	細 胞	
	Synura (シヌラ)	群 体	
	Uroglena (ウログレナ)	群 体	
	Ceratium (ケラチウム)	細 胞	
	Peridinium (ペリジニウム)	細 胞	6
	Euglena (ユグレナ)	細 胞	10 4
	Trachelomonas (トラケロモナス)	細 胞	
その他			32 50
計			46 66
その他	ワムシ類	個 体	2 2
	線虫類	個 体	
	コケムシ類	—	
	カイアシ類	個 体	
	鉄細菌	—	
	その他		20 30
計			22 32
合 計			504 652

※1 直鎖型は100 μ m長を1単位。螺旋型は1巻を1単位。

※2 アオコ形成時や浄水処理工程で問題がある場合は細胞。

※3 100 μ m長を1単位。

※4 500 μ m長を1単位。

Ⅲ 浄水場等水質

1 浄水場等の概要

(1) 浄水場等の施設概要

上水道事業

宮崎市には8箇所の浄水場があり、その概要は次のとおりである。


浄水場名	所在地	水 源	給水能力 (m ³ /日)	処理方式
下北方浄水場	宮崎市下北方町 寺ヶ迫 5437	大淀川水系大淀川 表流水	100,000	急速ろ過
富吉浄水場	宮崎市大字富吉 字上川久保 5655-1	大淀川水系大淀川 表流水	72,500	急速ろ過
田野第1浄水場	宮崎市田野町 甲 13610-510	清武川水系片井野川 表流水	4,940	急速ろ過
川口浄水場	宮崎市高岡町 浦之名 4436-3	浅層地下水	3,400	急速ろ過
浦之名浄水場	宮崎市高岡町 浦之名字田之平 607-1	浅層地下水	651	膜ろ過
清武第1水源地	宮崎市清武町 今泉乙 2198-1	清武川水系水無川 表流水	500	急速ろ過
清武第2水源地	宮崎市清武町 船引 7842-1	浅層地下水	5,000	急速ろ過
清武第3水源地	宮崎市清武町 木原 2672-1	浅層地下水	9,500	急速ろ過

(2) 原水の水質概況

大淀川水系（下北方浄水場、富吉浄水場）

下北方浄水場と富吉浄水場の両取水口におけるBODの75%値（昭和63年度～令和2年度）は下図のとおりであり、水質はほぼ横ばい状態で推移している。

BOD(75%値)の経年変化

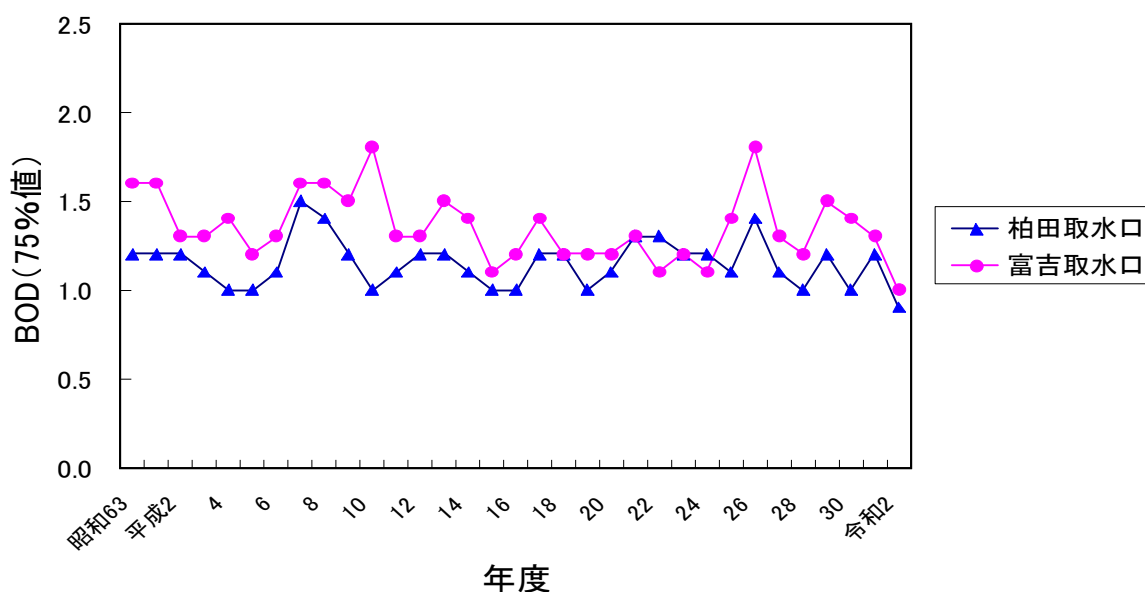

2 浄水場等水質試験概要

(1) 採水場所

原水、沈澱池流出水、ろ過水、浄水池

(2) 試験項目

水質基準項目、水質管理目標設定項目、自主管理項目

(3) 試験頻度

月 1 回（水質管理上有用となる項目については週 1 回以上実施）

※田野第 1 浄水場予備水源については年に 1 回

(4) 試験結果（概況）

①**原水の状況：**特に異常は認められなかった。

②**沈澱池流出水の状況：**下北方浄水場及び富吉浄水場について、異常は認められなかった。

③**ろ過水の状況：**

下北方浄水場及び富吉浄水場のろ過水の濁度については、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」で示されている濁度 0.1 度以下を満たしており、他を含め特に異常は認められなかった。

④**浄水の状況：**

水質基準項目について、すべての施設で基準値内であった。

水質管理目標設定項目のうち pH 値、ランゲリア指数（腐食性）※について、目標値を満たしていない施設があった。

自主管理項目については、異常は認められなかった。

※ランゲリア指数（腐食性）

配・給水系における腐食性の指標となるもので、水の実際の pH 値と理論的 pH 値（水中の炭酸カルシウムが溶解も析出もしない平衡状態にあるときの pH 値）との差をいう。pH 値が最も大きく影響するが、カルシウム硬度、アルカリ度、水温、蒸発残留物の値も影響する。

3 浄水場等水質試験結果
(1) 旧宮崎市域
① 下北方浄水場
水質年報

令和2年度

柏田取水口

1/2

	採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
			曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨				
	天候 (当日)		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨				
			晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨				
	気温	℃	19.0	22.2	27.0	27.0	30.0	30.0	21.9	14.6	13.0	7.8	12.6	19.0	30.0	7.8	20.3	12
	水温	℃	16.3	20.1	23.0	21.6	24.4	26.0	21.7	17.1	13.2	8.1	12.2	14.6	26.0	8.1	18.2	12
水 質 基 準 項 目	一般細菌	CFU/ml	150	360	810	1900	680	1100	430	580	250	840	1000	600	1900	150	720	12
	大腸菌 (/100ml)	/100ml																0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.049	0.062	0.032	0.008	0.015	0.023	0.019	0.043	0.047	0.076	0.073	0.058	0.076	0.008	0.042	12
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.74	1.84	1.22	1.00	1.40	1.34	1.72	1.86	2.39	2.54	2.41	1.94	2.54	1.00	1.78	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	12
	リン素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	2,4-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L																0
	クロロ酢酸	mg/L																0
	クロロホルム	mg/L																0
	ジクロロ酢酸	mg/L																0
	ジブロモクロロメタン	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総トリハロメタン	mg/L																0
	トリクロロ酢酸	mg/L																0
	ブロモジクロロメタン	mg/L																0
	ブロモホルム	mg/L																0
	ホルムアルデヒド	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.10	0.11	0.13	0.84	0.17	0.15	0.09	0.14	0.06	0.04	0.05	0.05	0.84	0.04	0.16	12
	鉄及びその化合物	mg/L	0.20	0.22	0.20	1.21	0.25	0.23	0.16	0.20	0.16	0.15	0.14	0.18	1.21	0.14	0.28	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		10			6			8			11		11	6	9	4
	マンガニン及びその化合物	mg/L	0.023	0.034	0.019	0.052	0.019	0.024	0.013	0.017	0.015	0.017	0.018	0.020	0.052	0.013	0.023	12
	塩化物イオン	mg/L	7.9	8.6	6.3	3.9	5.6	5.9	6.4	7.3	13.3	10.3	10.7	9.9	13.3	3.9	8.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		57			40			46			52		57	40	49	4
	蒸発残留物	mg/L		113			118			123			142		142	113	124	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジエタニール	mg/L	0.000003	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000001	12
	2-メチルイソブチルアルコール	mg/L	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物 (TOC)	mg/L	0.8	1.0	1.1	0.5	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	1.0	1.1	1.1	0.5	0.8	12
	pH値		7.4	7.6	7.4	7.2	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.2	7.4	12
	味																	0
	臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
	色度	度	4	6	8	26	8		4	6	3	3	4	7	26	3	7	12
	濁度	度	4.0	4.8	5.6	43.9	9.9	5.0	3.4	4.2	1.8	1.5	2.7	5.5	43.9	1.5	7.7	12

水質年報

令和2年度

柏田取水口

2/2

採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数	
水質管理目標設定項目	アンチン及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4	
	トルエン	mg/L	<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0. 008		<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	4	
	亜塩素酸	mg/L															0	
	二酸化塩素	mg/L															0	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															0	
	抱水クロール	mg/L															0	
	農薬類	mg/L	<0. 1		<0. 1			<0. 1			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	4	
	残留塩素	mg/L															0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		57			40			46			52		57	40	49	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 023	0. 034	0. 019	0. 052	0. 019	0. 024	0. 013	0. 017	0. 015	0. 017	0. 018	0. 020	0. 052	0. 013	0. 023	12
	遊離炭酸	mg/L		2. 7			2. 3			3. 6			3. 0		3. 6	2. 3	2. 9	4
	1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセブチルエーテル	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)		6	6	7	3	4	8	7	3	6	4	6	6	8	3	6	12
	蒸発残留物	mg/L		113			118			123			142		142	113	124	4
	濁度	度	4. 0	4. 8	5. 6	43. 9	9. 9	5. 0	3. 4	4. 2	1. 8	1. 5	2. 7	5. 5	43. 9	1. 5	7. 7	12
	pH値		7. 4	7. 6	7. 4	7. 2	7. 3	7. 3	7. 5	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 6	7. 6	7. 2	7. 4	12
ランゲリア指数(腐食性)			-1. 0			-1. 6			-1. 5			-1. 4		-1. 0	-1. 6	-1. 4	4	
従属栄養細菌	CFU/ml	3900	740	5800	14000	11000	6000	2600	7400	1800	20000	10000	9500	20000	740	7700	12	
1, 1-ジクロロエチン	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 10	0. 11	0. 13	0. 84	0. 17	0. 15	0. 09	0. 14	0. 06	0. 04	0. 05	0. 05	0. 84	0. 04	0. 16	12	
PFOS及びPFOA	mg/L				0. 000003									0. 000003	0. 000003	0. 000003	1	
自主管理項目	アンモニア態窒素	mg/L	0. 07	0. 07	0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 05	<0. 05	0. 06	0. 07	0. 13	0. 21	0. 21	<0. 05	0. 07	12	
	BOD	mg/L	1. 0	1. 1	0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 8	<0. 5	<0. 5	0. 6	0. 8	0. 9	1. 1	1. 1	<0. 5	0. 6	12
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm	0. 117	0. 161	0. 172	0. 336	0. 193	0. 147	0. 101	0. 152	0. 109	0. 107	0. 117	0. 169	0. 336	0. 101	0. 157	12
	SS	mg/L	6	12	7	56	11	8	5	7	3	2	5	7	56	2	11	12
	侵食性遊離炭酸	mg/L		2. 1			2. 0		3. 2			2. 4		3. 2	2. 0	2. 4	4	
	総窒素	mg/L	1. 9	2. 1	1. 4	1. 1	1. 5	1. 5	1. 9	2. 1	2. 6	2. 8	2. 7	2. 2	2. 8	1. 1	2. 0	12
	総リン	mg/L	0. 09	0. 10	0. 07	0. 06	0. 05	0. 06	0. 05	0. 08	0. 08	0. 10	0. 11	0. 10	0. 11	0. 05	0. 08	12
	生物総数	個/mL	270	1800	390	310	400	350	780	320	400	300	620	880	1800	270	570	12
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL	19	13	8	160	61	51	26	140	60	40	250	100	250	8	77	12
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL	60	47	27	42	21	36	24	90	63	70	110	110	110	21	58	12
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	1	5	0	1	12
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L																0
	ジアルジア (/10L)	個/10L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	ジアルジア (/20L)	個/20L																0
	ビコバランクトン	細胞/mL	270	470	820	1400	2900	820	2500	1600	750	700	520	550	2900	270	1100	12
	カルシウム硬度	mg/L		38			27			31			35		38	27	33	4
	硫酸イオン	mg/L	13	15	10	8	11	10	12	13	16	16	15	16	16	8	13	12
	総アルカリ度	mg/L		46. 6			31. 8			32. 6			43. 1		46. 6	31. 8	38. 5	4
	電気伝導率	μ S/cm	152	169	122	90	124	126	142	145	184	179	178	168	184	90	148	12

※5月のBODはR2. 5. 14に採水。

水質年報

令和2年度

下北方沈澱池

1/2

	採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
			曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨				
	天気（当日）		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨				
	気温	℃	18.6	22.0	25.8	27.0	25.0	30.0	21.1	15.0	13.8	7.8	13.6	18.7	30.0	7.8	19.9	12
			16.7	20.9	21.7	21.8	24.8	26.0	21.9	17.3	13.7	8.6	12.9	14.5	26.0	8.6	18.4	12
	水温	℃																
	一般細菌	CFU/ml																0
																		0
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
																		0
	カドミウム及びその化合物	mg/L																0
																		0
	水銀及びその化合物	mg/L																0
																		0
	セレン及びその化合物	mg/L																0
																		0
	鉛及びその化合物	mg/L																0
																		0
	ヒ素及びその化合物	mg/L																0
																		0
	六価クロム化合物	mg/L																0
																		0
	亜硝酸態窒素	mg/L																0
																		0
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L																0
																		0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																0
																		0
	フッ素及びその化合物	mg/L																0
																		0
	有機素及びその化合物	mg/L																0
																		0
	四塩化炭素	mg/L																0
																		0
	1,4-ジオキサン	mg/L																0
																		0
	ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトリクロロエチ	mg/L																0
																		0
	ジクロロメタン	mg/L																0
																		0
	テトラクロロエチレン	mg/L																0
																		0
	トリクロロエチレン	mg/L																0
																		0
	ベンゼン	mg/L																0
																		0
	塩素酸	mg/L																0
																		0
	クロロ酢酸	mg/L																0
																		0
	クロロホルム	mg/L																0
																		0
	ジクロロ酢酸	mg/L																0
																		0
	ジブクロロメタン	mg/L																0
																		0
	臭素酸	mg/L																0
																		0
	総トリハロメタン	mg/L																0
																		0
	トリクロロ酢酸	mg/L																0
																		0
	ブクロジクロロメタン	mg/L																0
																		0
	ブクロホルム	mg/L																0
																		0
	ホルムアルデヒド	mg/L																0
																		0
	亜鉛及びその化合物	mg/L																0
																		0
	アルミニウム及びその化合物	mg/L																0
																		0
	鉄及びその化合物	mg/L																0
																		0
	銅及びその化合物	mg/L																0
																		0
	ナトリウム及びその化合物	mg/L																0
																		0
	マンガン及びその化合物	mg/L																0
																		0
	塩化物イオン	mg/L																0
																		0
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L																0
																		0
	蒸発残留物	mg/L																0
																		0
	陰イオン界面活性剤	mg/L																0
																		0
	ジエタノール	mg/L																0
																		0
	2-メチルイソブチルアルコール	mg/L																0
																		0
	非イオン界面活性剤	mg/L																0
																		0
	フェノール類	mg/L																0
																		0
	有機物（TOC）	mg/L																0
																		0
	pH値		7.0	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	6.9	6.8	7.2	7.2	6.8	7.0	12
																		0
	味																	0
																		0
	臭気																	0
																		0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	1	<1	<1	12

[illegible]

水質年報		令和2年度		下北方ろ過水											1/2				
採水年月日			R2.4.7	R2.5.12	R2.6.8	R2.7.14	R2.8.4	R2.8.31	R2.10.6	R2.11.10	R2.12.7	R3.1.13	R3.2.2	R3.3.1	最高	最低	平均	回数	
天候（当日）			曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨					
天候（前日）			晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨					
気温		℃	18.6	22.0	25.8	27.0	25.0	30.0	21.1	15.0	13.8	7.8	13.6	18.7	30.0	7.8	19.9	12	
水温		℃	16.6	21.2	21.7	21.4	24.8	25.8	21.8	17.4	13.8	8.6	12.9	14.2	25.8	8.6	18.4	12	
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml																0	
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0	
	カドミウム及びその化合物	mg/L																0	
	水銀及びその化合物	mg/L																0	
	セレン及びその化合物	mg/L																0	
	鉛及びその化合物	mg/L																0	
	ヒ素及びその化合物	mg/L																0	
	六価クロム化合物	mg/L																0	
	亜硝酸態窒素	mg/L																0	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L																0	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																0	
	フッ素及びその化合物	mg/L																0	
	珣素及びその化合物	mg/L																0	
	四塩化炭素	mg/L																0	
	1,4-ジオキサン	mg/L																0	
	ジエチル-2,2'-ビス(4-オクチルフェニル)プロパン	mg/L																0	
	ジクロロメタン	mg/L																0	
	テトラクロエチレン	mg/L																0	
	トリクロエチレン	mg/L																0	
	ベンゼン	mg/L																0	
	塩素酸	mg/L																0	
	クロ酢酸	mg/L																0	
	クロホルム	mg/L																0	
	ジクロ酢酸	mg/L																0	
	ジブクロロメタン	mg/L																0	
	臭素酸	mg/L																0	
	総トリハロメタン	mg/L																0	
	トリクロ酢酸	mg/L																0	
	ブクロジクロメタン	mg/L																0	
	ブクロホルム	mg/L																0	
	ホルムアルデヒド	mg/L																0	
	亜鉛及びその化合物	mg/L																0	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.03	0.04	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L																	0
	ナトリウム及びその化合物	mg/L																	0
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩化物イオン	mg/L																	0	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L																	0	
蒸発残留物	mg/L																	0	
陰イオン界面活性剤	mg/L																	0	
ジエタシ	mg/L																	0	
2-メルカプトエタール	mg/L																	0	
非イオン界面活性剤	mg/L																	0	
フェノール類	mg/L																	0	
有機物（TOC）	mg/L																	0	
pH値		6.9	6.8	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.2	7.2	7.2	6.8	7.0	12	
味																		0	
臭気																		0	
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

[illegible]

水質年報

令和2年度

下北方浄水池

1/2

	採年月日	R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
		曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨				
	天候（当日）																
	天候（前日）				曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨				
	気温	℃	18. 6	22. 0	25. 8	27. 0	25. 0	30. 0	21. 1	15. 0	13. 8	7. 8	13. 6	18. 7	30. 0	7. 8	19. 9
	水温	℃	16. 4	21. 3	21. 7	21. 1	24. 4	25. 5	21. 6	17. 2	13. 6	8. 5	12. 8	14. 0	25. 5	8. 5	18. 2
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0. 0003				<0. 0003		<0. 0003			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	<0. 00005				<0. 00005		<0. 00005			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	4
	セレン及びその化合物	mg/L	<0. 001				<0. 001		<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	<0. 001				<0. 001		<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0. 001				<0. 001		<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	六価クロム化合物	mg/L	<0. 002				<0. 002		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	12
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	<0. 001				<0. 001		<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1. 66	1. 65	1. 06	0. 94	1. 39	1. 28	1. 76	1. 78	2. 30	2. 66	2. 41	2. 02	2. 66	0. 94	1. 74
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	12
	砒素及びその化合物	mg/L	<0. 1				<0. 1		<0. 1			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	4
	四塩化炭素	mg/L	<0. 0002				<0. 0002		<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	1, 4-ジクロロベンゼン	mg/L	<0. 005				<0. 005		<0. 005			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	4
	ジクロロメタン	mg/L	<0. 004				<0. 004		<0. 004			<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	4
	トリクロロエチレン	mg/L	<0. 002				<0. 002		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0. 001				<0. 001		<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	<0. 001				<0. 001		<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	ベンゼン	mg/L	<0. 001				<0. 001		<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	塩素酸	mg/L	<0. 06	<0. 07	0. 06	<0. 06	0. 06	0. 09	0. 08	0. 06	0. 07	<0. 06	<0. 06	0. 09	<0. 06	<0. 06	12
	クロロ酢酸	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	8
	クロロホルム	mg/L	0. 002	0. 005	0. 008	0. 003	0. 005	0. 009	0. 003	0. 004	0. 001	<0. 001	0. 002	0. 003	0. 009	<0. 001	0. 004
	ジクロロ酢酸	mg/L		0. 006	0. 005		0. 004	0. 005	<0. 003	<0. 003		<0. 003	<0. 003	0. 006	<0. 003	<0. 003	8
	ジブクロロメタン	mg/L	0. 001	0. 002	0. 002	0. 001	0. 003	0. 003	0. 003	0. 001	0. 002	0. 001	0. 002	0. 003	0. 003	0. 001	0. 002
	臭素酸	mg/L		0. 001			<0. 001		<0. 001			0. 001		0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	総トリクロロメタン	mg/L	0. 005	0. 011	0. 015	0. 006	0. 013	0. 019	0. 010	0. 008	0. 005	0. 003	0. 006	0. 008	0. 019	0. 003	0. 009
	トリクロロ酢酸	mg/L		0. 006	0. 006		0. 004	0. 006	0. 004	<0. 003	<0. 003		<0. 003	<0. 003	0. 006	<0. 003	0. 003
	ブクロロメタン	mg/L	0. 002	0. 004	0. 005	0. 002	0. 005	0. 007	0. 004	0. 003	0. 002	0. 002	0. 002	0. 003	0. 007	0. 002	0. 003
	ブクロホルム	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008	<0. 008			<0. 008		<0. 008			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 03	0. 04	0. 03	0. 05	0. 06	0. 05	0. 03	0. 04	0. 04	0. 04	0. 03	0. 06	0. 03	0. 04
	鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		11			8			9			13		13	8	10
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	塩化物イオン	mg/L	12. 0	13. 1	10. 0	9. 4	10. 1	10. 1	10. 6	11. 9	16. 0	14. 9	14. 8	14. 4	16. 0	9. 4	12. 3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		54			40			43			55		55	40	48
	蒸発残留物	mg/L		107			109			124			145		145	107	121
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	ジエタノール	mg/L	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000002	0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001
	2-メチルイソブチルアルコール	mg/L	0. 000001	0. 000002	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001
	非イオン界面活性剤	mg/L		<0. 005			<0. 005		<0. 005			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	4
	フェノール類	mg/L		<0. 0005			<0. 0005		<0. 0005			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	0. 5	0. 6	0. 5	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 7	0. 7	0. 3	0. 5
	pH値		6. 9	6. 8	7. 1	7. 1	7. 0	7. 1	7. 1	7. 0	7. 0	6. 9	6. 9	7. 1	7. 1	6. 8	7. 0
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12

水質年報

令和2年度

下北方浄水池

2/2

採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンモン及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L	<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0. 008			<0. 008		<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	4
	亜塩素酸	mg/L															0
	二酸化塩素	mg/L															0
	ジクロロアセトリル	mg/L	<0. 001			<0. 001		<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	抱水クロール	mg/L	<0. 002			<0. 002		<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	農薬類	mg/L	<0. 1			<0. 1		<0. 1			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	4
	残留塩素	mg/L	0. 7	0. 9	0. 9	0. 7	0. 8	0. 9	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 7	0. 9	0. 6	0. 7	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		54			40		43			55		55	40	48	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	遊離炭酸	mg/L		6. 7			5. 5		3. 0			2. 7		6. 7	2. 7	4. 5	4
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001		<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセーフタルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		107			109		124			145		145	107	121	4
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12
自 主 管 理 項 目	pH値		6. 9	6. 8	7. 1	7. 1	7. 0	7. 1	7. 1	7. 0	6. 9	6. 9	7. 1	7. 1	6. 8	7. 0	12
	ランゲリア指数(腐食性)			-2. 1			-1. 9		-2. 0			-2. 0		-1. 9	-2. 1	-2. 0	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	42	0	22	8	54	300	93	110	100	4	2	300	0	61	12
	1, 1-ジクロロエチン	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 03	0. 04	0. 03	0. 05	0. 06	0. 05	0. 03	0. 04	0. 04	0. 03	0. 06	0. 03	0. 04	12
	PFOS及びPFOA	mg/L				0. 000002								0. 000002	0. 000002	0. 000002	1
	アンモニア態窒素	mg/L															0
	BOD	mg/L															0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0
	SS	mg/L															0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		6. 2			5. 1		2. 8			2. 4		6. 2	2. 4	4. 1	4
	総窒素	mg/L															0
	総リン	mg/L															0
	生物総数	個/mL															0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL															0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL															0
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L															0
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	ジアルジーア (/10L)	個/10L															0
	ジアルジーア (/20L)	個/20L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
目	ヒコバランクトン	細胞/mL															0
	カルシウム硬度	mg/L		35			27		29			37		37	27	32	4
	硫酸イオン	mg/L	19	24	11	8	12	10	16	17	23	24	22	26	8	18	12
	総アルカリ度	mg/L		29. 3			28. 1		28. 6			31. 3		31. 3	28. 1	29. 3	4
目	電気伝導率	μ S/cm	161	176	127	104	135	135	151		195	195	187	197	104	160	12

※4月のクロロホルム、ジブromクロロメタン、総トリハロメタン、ブromジクロロメタン、ブromホルムはR2. 4. 15に採水。

② 富吉浄水場
水質年報

令和2年度

富吉取水口

1/2

	採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
			曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨				
	天候（当日）		曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨				
	天候（前日）		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨				
	気温	℃	15.9	21.5	25.7	25.7	28.1	30.9	21.5	12.0	12.5	4.0	15.8	19.6	30.9	4.0	19.4	12
	水温	℃	16.3	20.1	22.0	21.8	25.3	26.4	21.6	15.9	13.2	7.4	12.9	14.4	26.4	7.4	18.1	12
	一般細菌	CFU/ml	200	400	810	3100	680	1200	610	730	270	1200	580	680	3100	200	870	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.064	0.075	0.055	0.014	0.022	0.033	0.024	0.053	0.059	0.094	0.099	0.076	0.099	0.014	0.056	12
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.05	2.10	1.82	1.51	1.87	1.80	2.08	2.15	2.78	3.01	2.97	2.44	3.01	1.51	2.22	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	12
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L																0
	クロロ酢酸	mg/L																0
	クロロホルム	mg/L																0
	ジクロロ酢酸	mg/L																0
	ジブromクロロメタン	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総トリハロメタン	mg/L																0
	トリクロロ酢酸	mg/L																0
	ブromジクロロメタン	mg/L																0
	ブromホルム	mg/L																0
	ホルムアルデヒド	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.10	0.12	0.17	0.98	0.17	0.20	0.12	0.16	0.07	0.05	0.09	0.07	0.98	0.05	0.19	12
	鉄及びその化合物	mg/L	0.19	0.23	0.24	0.98	0.20	0.26	0.16	0.20	0.15	0.16	0.18	0.20	0.98	0.15	0.26	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		11			8			9			12		12	8	10	4
	マンガニウム及びその化合物	mg/L	0.026	0.037	0.027	0.055	0.018	0.028	0.015	0.018	0.015	0.019	0.025	0.025	0.055	0.015	0.026	12
	塩化物イオン	mg/L	8.7	9.3	8.5	5.1	6.6	7.3	7.1	7.8	12.9	11.4	11.4	11.2	12.9	5.1	8.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		60			48			49			55		60	48	53	4
	蒸発残留物	mg/L		137			138			139			164		164	137	144	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジオキシン	mg/L	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000002	12
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	0.9	1.1	1.2	0.6	0.7	0.8	0.6	0.9	0.7	0.7	1.0	1.2	1.2	0.6	0.9	12
	pH値		7.6	7.5	7.3	7.2	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.6	7.2	7.4	12
	味																	0
	臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
	色度	度	5	7	8	16	5	8	4	6	4	3	4	8	16	3	6	12
	濁度	度	3.9	5.4	4.5	32.4	4.5	5.6	3.4	3.8	1.7	1.5	3.0	7.3	32.4	1.5	6.4	12

水質年報

令和2年度

富吉取水口

2/2

採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンモン及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4	
	トルエン	mg/L	<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0. 008			<0. 008		<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	4	
	亜塩素酸	mg/L															0	
	二酸化塩素	mg/L															0	
	ジクロロアセトリル	mg/L															0	
	抱水クロール	mg/L															0	
	農薬類	mg/L	<0. 1			<0. 1		<0. 1			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	4	
	残留塩素	mg/L															0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		60			48			49			55		60	48	53	4
	マンガウ及びその化合物	mg/L	0. 026	0. 037	0. 027	0. 055	0. 018	0. 028	0. 015	0. 018	0. 015	0. 019	0. 025	0. 025	0. 055	0. 015	0. 026	12
	遊離炭酸	mg/L		3. 4			3. 8			3. 7			2. 8		3. 8	2. 8	3. 4	4
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセーフチルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)		6	6	7	4	4	8	7	5	6	4	6	6	8	4	6	12
	蒸発残留物	mg/L		137			138			139			164		164	137	144	4
	濁度	度	3. 9	5. 4	4. 5	32. 4	4. 5	5. 6	3. 4	3. 8	1. 7	1. 5	3. 0	7. 3	32. 4	1. 5	6. 4	12
	pH値		7. 6	7. 5	7. 3	7. 2	7. 5	7. 4	7. 5	7. 4	7. 5	7. 4	7. 6	7. 4	7. 6	7. 2	7. 4	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)			-1. 1			-1. 2		-1. 5			-1. 2		-1. 1	-1. 5	-1. 2		4
従属栄養細菌	CFU/ml	3200	2000	12000	20000	9200	6200	2700	7600	1100	15000	10000	13000	20000	1100	8500	12	
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 10	0. 12	0. 17	0. 98	0. 17	0. 20	0. 12	0. 16	0. 07	0. 05	0. 09	0. 07	0. 98	0. 05	0. 19	12	
PFOS及びPFOA	mg/L				0. 000002									0. 000002	0. 000002	0. 000002	1	
自 主 管 理 項 目	アンモニア態窒素	mg/L	0. 09	0. 08	0. 06	0. 05	0. 07	<0. 05	0. 07	0. 08	0. 15	0. 20	0. 16	0. 20	<0. 05	0. 08	12	
	BOD	mg/L	1. 2	1. 4	0. 9	<0. 5	<0. 5	0. 9	<0. 5	<0. 5	0. 8	1. 0	1. 0	1. 4	1. 4	<0. 5	0. 7	12
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm	0. 133	0. 175	0. 203	0. 226	0. 129	0. 175	0. 107	0. 165	0. 107	0. 113	0. 126	0. 193	0. 226	0. 107	0. 154	12
	SS	mg/L	6	13	7	60	7	10	6	3	2	5	11	60	2	11	12	
	侵食性遊離炭酸	mg/L		2. 6			3. 3		3. 2			2. 2		3. 3	2. 2	2. 8	4	
	総窒素	mg/L	2. 3	2. 4	2. 1	1. 7	2. 0	2. 0	2. 4	2. 4	3. 0	3. 3	3. 3	2. 8	3. 3	1. 7	2. 5	12
	総リン	mg/L	0. 10	0. 11	0. 10	0. 10	0. 06	0. 08	0. 06	0. 09	0. 10	0. 11	0. 15	0. 13	0. 15	0. 06	0. 10	12
	生物総数	個/mL	240	2300	430	340	500	460	800	360	330	350	720	890	2300	240	640	12
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL	13	17	15	180	63	81	27	150	74	64	40	100	180	13	69	12
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL	82	42	53	65	39	34	31	99	60	56	120	130	130	31	68	12
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	3	6	0	1	12
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L																0
	ジアルジーア (/10L)	個/10L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	ジアルジーア (/20L)	個/20L																0
	ヒコバランクトン	細胞/mL	400	270	500	570	3000	1400	1900	1300	650	470	570	750	3000	270	980	12
	カルシウム硬度	mg/L		40			33		33			38		40	33	36	4	
	硫酸イオン	mg/L	15	16	13	10	13	13	14	18	18	19	17	19	10	15	12	
総アルカリ度	mg/L		47. 9			36. 5		37. 6			45. 8		47. 9	36. 5	42. 0	4		
電気伝導率	μ S/cm	166	181	153	111	150	148	155	155	194	195	196	187	196	111	166	12	

※5月のBODはR2. 5. 14に採水。

水質年報

令和2年度

富吉沈澱池

1/2

	採年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
			曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨				
	天候（当日）																	
	天候（前日）		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨				
	気温	℃	17. 5	21. 5	27. 4	25. 7	28. 1	33. 1	23. 0	18. 0	19. 2	12. 8	15. 5	18. 8	33. 1	12. 8	21. 7	12
	水温	℃	17. 7	21. 6	24. 7	23. 7	26. 9	28. 1	22. 6	18. 3	15. 1	9. 4	13. 1	14. 4	28. 1	9. 4	19. 6	12
水 質 基 準 項 目	一般細菌	CFU/ml																0
	大腸菌（/100ml）	/100ml																0
	カドミウム及びその化合物	mg/L																0
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	セレン及びその化合物	mg/L																0
	鉛及びその化合物	mg/L																0
	ヒ素及びその化合物	mg/L																0
	六価クロム化合物	mg/L																0
	亜硝酸態窒素	mg/L																0
	アン化物イオン及び塩化アン	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																0
	フッ素及びその化合物	mg/L																0
	砒素及びその化合物	mg/L																0
	四塩化炭素	mg/L																0
	1,4-ジチオキサン	mg/L																0
	ジメチルクロロメタン	mg/L																0
	トリクロロエチレン	mg/L																0
	ベンゼン	mg/L																0
	塩素酸	mg/L																0
	クロロ酢酸	mg/L																0
	クロロホルム	mg/L																0
	ジクロロ酢酸	mg/L																0
	ジブクロロメタン	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総トリハロメタン	mg/L																0
	トリクロロ酢酸	mg/L																0
	ブクロジクロロメタン	mg/L																0
	ブクロホルム	mg/L																0
	ホルムアルデヒド	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L																0
	アルミニウム及びその化合物	mg/L																0
	鉄及びその化合物	mg/L																0
	銅及びその化合物	mg/L																0
	ナトリウム及びその化合物	mg/L																0
	マンガン及びその化合物	mg/L																0
	塩化物イオン	mg/L																0
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰イオン界面活性剤	mg/L																0
	ジエタノール	mg/L																0
	2-メチルイソブチルアルコール	mg/L																0
	非イオン界面活性剤	mg/L																0
	フェノール類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L																0
	pH値		7. 4	6. 6	6. 8	6. 8	6. 9	6. 7	7. 2	7. 2	7. 1	7. 2	7. 3	7. 2	7. 4	6. 6	7. 0	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
	濁度	度	0. 2	0. 3	0. 2	0. 3	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 3	0. 1	0. 2	12

水質年報			令和2年度		富吉沈澱池										2/2			
採水年月日			R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチン及びその化合物	mg/L																0
	ウラン及びその化合物	mg/L																0
	ニッケル及びその化合物	mg/L																0
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L																0
	トルエン	mg/L																0
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ジクロロアセトリル	mg/L																0
	抱水クロール	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	<0. 1	0. 2	<0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 4	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 4	<0. 1	<0. 1	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																0
	マンガン及びその化合物	mg/L																0
	遊離炭酸	mg/L																0
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L																0
	メチルtertブチルエーテル	mg/L																0
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	0. 2	0. 3	0. 2	0. 3	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 3	0. 1	0. 2	12
pH値		7. 4	6. 6	6. 8	6. 8	6. 9	6. 7	7. 2	7. 2	7. 1	7. 2	7. 3	7. 2	7. 4	6. 6	7. 0	12	
ランゲリヤ指数(腐食性)																	0	
従属栄養細菌	CFU/ml																0	
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L																0	
アルミニウム及びその化合物	mg/L																0	
PFOS及びPFOA	mg/L																0	
自主管理項目	アンモニア態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総リン	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	クリプトスポリジウム(/10L)	個/10L																0
	クリプトスポリジウム(/20L)	個/20L																0
	ジアルジア(/10L)	個/10L																0
	ジアルジア(/20L)	個/20L																0
	ヒコフランクton	細胞/mL																0
	カルシウム硬度	mg/L																0
	硫酸イオン	mg/L																0
	総アルカリ度	mg/L		32. 1			27. 8			36. 9			43. 2		43. 2	27. 8	35. 0	4
	電気伝導率	μ S/cm																0

水質年報		令和2年度		富吉ろ過水											1/2			
	採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴後雨			
	天候（前日）		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨				
	気温	℃	17. 5	21. 5	27. 4	25. 7	28. 1	33. 1	23. 0	18. 0	19. 2	12. 8	15. 5	18. 8	33. 1	12. 8	21. 7	12
	水温	℃	17. 2	21. 2	24. 2	22. 9	26. 5	27. 2	22. 1	18. 2	14. 2	9. 2	13. 2	14. 6	27. 2	9. 2	19. 2	12
	一般細菌	CFU/ml																0
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	カドミウム及びその化合物	mg/L																0
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	セレン及びその化合物	mg/L																0
	鉛及びその化合物	mg/L																0
	ヒ素及びその化合物	mg/L																0
	六価クロム化合物	mg/L																0
	亜硝酸態窒素	mg/L																0
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																0
	フッ素及びその化合物	mg/L																0
	ナトリウム及びその化合物	mg/L																0
	四塩化炭素	mg/L																0
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L																0
	ジクロロメタン	mg/L																0
	トリクロロエチレン	mg/L																0
	トリクロロエチレン	mg/L																0
	ベンゼン	mg/L																0
	塩素酸	mg/L																0
	クロロ酢酸	mg/L																0
	クロロホルム	mg/L																0
	ジクロロ酢酸	mg/L																0
	ジブクロロメタン	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総トリハロメタン	mg/L																0
	トリクロロ酢酸	mg/L																0
	ブクロロメタン	mg/L																0
	ブクロホルム	mg/L																0
	ホルムアルデヒド	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L																0
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 04	0. 03	0. 05	0. 02	0. 06	0. 04	0. 04	0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	0. 03	0. 06	0. 02	0. 04	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
	銅及びその化合物	mg/L																0
	ナトリウム及びその化合物	mg/L																0
	マンガンをその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	塩化物イオン	mg/L																0
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰イオン界面活性剤	mg/L																0
	ジオキシン	mg/L																0
	2-メルカプトエタノール	mg/L																0
	非イオン界面活性剤	mg/L																0
	フェノール類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L																0
	pH値		7. 5	6. 8	7. 0	6. 9	7. 1	6. 8	7. 1	7. 4	7. 2	7. 3	7. 4	7. 4	7. 5	6. 8	7. 2	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12

水質年報			令和2年度		富吉ろ過水													2/2	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数	
	アンチン及びその化合物	mg/L																0	
	ウラン及びその化合物	mg/L																0	
	ニッケル及びその化合物	mg/L																0	
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L																0	
	トルエン	mg/L																0	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L																0	
	亜塩素酸	mg/L																0	
	二酸化塩素	mg/L																0	
	ジクロロアセトリル	mg/L																0	
	抱水クラール	mg/L																0	
	農薬類	mg/L																0	
	残留塩素	mg/L	0. 6	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 6	0. 6	0. 3	0. 4	0. 2	0. 2	0. 4	0. 6	0. 2	0. 4	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																0	
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12	
	遊離炭酸	mg/L																0	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L																0	
	メチル・tert・ブチルフェニル	mg/L																0	
	臭気強度 (TON)																	0	
	主 管 理 項 目	蒸発残留物	mg/L																0
濁度		度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12	
pH値			7. 5	6. 8	7. 0	6. 9	7. 1	6. 8	7. 1	7. 4	7. 2	7. 3	7. 4	7. 4	7. 5	6. 8	7. 2	12	
ランゲリッザ指数(腐食性)																		0	
従属栄養細菌		CFU/ml																0	
1, 1-ジクロロエチレン		mg/L																0	
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0. 04	0. 03	0. 05	0. 02	0. 06	0. 04	0. 04	0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	0. 03	0. 06	0. 02	0. 04	12	
PFOS及びPFOA		mg/L																0	
アンモニア態窒素		mg/L																0	
BOD		mg/L																0	
紫外線吸光度 (E260)		/5cm																0	
SS		mg/L																0	
侵食性遊離炭酸		mg/L																0	
総窒素		mg/L																0	
総リン		mg/L																0	
生物総数		個/mL																0	
大腸菌(MPN/100mL)		MPN/100mL																0	
嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)		CFU/100mL																0	
クリプトスポリジウム(/10L)		個/10L																0	
クリプトスポリジウム(/20L)		個/20L																0	
ジアルジーA(/10L)	個/10L																0		
ジアルジーA(/20L)	個/20L																0		
目	ヒコバランクト	細胞/mL																0	
	カルシウム硬度	mg/L																0	
	硫酸イオン	mg/L																0	
	総アルカリ度	mg/L																0	
	電気伝導率	μ S/cm																0	

水質年報

令和2年度

富吉淨水池

1/2

採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
天候（当日）		曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨				
天候（前日）		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨				
気温 ℃		17.5	21.5	27.4	25.7	28.1	33.1	23.0	18.0	19.2	12.8	15.5	18.8	33.1	12.8	21.7	12
水温 ℃		17.5	21.4	24.7	22.7	26.8	28.9	22.7	18.3	14.4	9.3	13.0	14.7	28.9	9.3	19.5	12
一般細菌 CFU/ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌（/100mL） /100ml		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物 mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物 mg/L		<0.00005				<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物 mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物 mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物 mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物 mg/L		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素 mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアノ化物イオン及び塩化シアン mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L		2.01	2.02	1.79	1.47	1.87	1.74	2.09	2.09	2.72	2.99	2.81	2.44	2.99	1.47	2.17	12
フッ素及びその化合物 mg/L		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
砒素及びその化合物 mg/L		<0.1				<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素 mg/L		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジチオサン mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
ジエチル、2-ジエチル、2-メチル、2-エチル、2-プロピル、2-ブチル、2-ペンチル、2-ヘキシル、2-ヘプタール、2-オクタール、2-ノナール、2-デカール、2-ウンデカール、2-ドデカール、2-トリデカール、2-テトラデカール、2-ペンタデカール、2-ヘキサデカール、2-ヘプタデカール、2-オクタデカール、2-ノナデカール、2-デカデカール、2-ウンデカデカール、2-ドデカデカール、2-トリデカデカール、2-テトラデカデカール、2-ペンタデカデカール、2-ヘキサデカデカール、2-ヘプタデカデカール、2-オクタデカデカール、2-ノナデカデカール、2-デカデカデカール、2-ウンデカデカデカール、2-ドデカデカデカール、2-トリデカデカデカール、2-テトラデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカール、2-オクタデカデカデカール、2-ノナデカデカデカール、2-デカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカール、2-デカデカデカデ																	

水質年報

令和2年度

富吉浄水池

2/2

採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンモン及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L	<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0. 008			<0. 008		<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	4
	亜塩素酸	mg/L															0
	二酸化塩素	mg/L															0
	ジクロロアセトリル	mg/L	<0. 001			<0. 001		<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	抱水クロール	mg/L	<0. 002			<0. 002		<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	農薬類	mg/L	<0. 1			<0. 1		<0. 1			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	4
	残留塩素	mg/L	0. 7	1. 0	0. 9	0. 7	0. 8	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	1. 0	0. 6	0. 7	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		58				47		46		61		61	46	53	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	遊離炭酸	mg/L		6. 2				5. 9		3. 6		2. 9		6. 2	2. 9	4. 6	4
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001		<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセーフタルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		145			140		129			161		161	129	144	4
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12
自主管理項目	pH値		7. 5	6. 8	6. 9	6. 9	7. 1	6. 8	7. 2	7. 4	7. 1	7. 3	7. 4	7. 5	6. 8	7. 2	12
	ランゲリア指数(腐食性)			-2. 0			-1. 7			-1. 5			-1. 3	-1. 3	-2. 0	-1. 6	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	1	0	0	2	3	2	1	0	0	0	0	3	0	1	12
	1, 1-ジクロロエチン	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 04	0. 04	0. 05	0. 02	0. 06	0. 04	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 06	0. 02	0. 04	12
	PFOS及びPFOA	mg/L				0. 000002								0. 000002	0. 000002	0. 000002	1
	アンモニア態窒素	mg/L															0
	BOD	mg/L															0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0
	SS	mg/L															0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		5. 7			5. 5		3. 1			2. 3		5. 7	2. 3	4. 2	4
	総窒素	mg/L															0
	総リン	mg/L															0
	生物総数	個/mL															0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL															0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL															0
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L															0
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	ジアルジーア (/10L)	個/10L															0
	ジアルジーア (/20L)	個/20L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
自主管理項目	ヒコバクランクトン	細胞/mL															0
	カルシウム硬度	mg/L		38			32		31			40		40	31	35	4
	硫酸イオン	mg/L	15	26	18	12	18	19	14	21	20	21	20	26	12	18	12
	総アルカリ度	mg/L		35. 1			29. 5		37. 3			46. 7		46. 7	29. 5	37. 2	4
	電気伝導率	μ S/cm	174	199	167	122	160	159	164		202	205	213	213	122	178	12

※4月のクロロホルム、ジブromクロロメタン、総トリハロメタン、ブromジクロロメタン、ブromホルムはR2. 4. 15に採水。

水質年報

第1浄水場原水(片井野)

 $\frac{1}{2}$

採水年月日			R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
天候 (当日)			晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇					
天候 (前日)			晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨					
気温		℃	17. 6	25. 5	21. 4	25. 8	29. 9	26. 7	26. 0	16. 6	12. 6	6. 5	16. 2	13. 6	29. 9	6. 5	19. 9	12	
水温		℃	14. 4	17. 0	18. 2	20. 5	21. 7	22. 2	20. 0	16. 7	14. 7	11. 7	13. 1	13. 6	22. 2	11. 7	17. 0	12	
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	4	18	52	44	56	170	53	38	60	84	10	30	170	4	52	12	
	大腸菌 (/100ml)	/100ml																0	
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	4	
	セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	12	
	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 34	0. 30	0. 26	0. 27	0. 24	0. 40	0. 27	0. 30	0. 28	0. 26	0. 29	0. 33	0. 40	0. 24	0. 30	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	12	
	木材及びその化合物	mg/L	0. 1	0. 2	0. 2	<0. 1	<0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 3	0. 4	0. 4	0. 1	0. 4	<0. 1	0. 2	12	
	四塩化炭素	mg/L			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4	
	1, 4-ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	4	
	3, 4-ジブロムジフルオロベンゼン及び3, 4-ジブロムジフルオロベンゼン	mg/L			<0. 004			<0. 004			<0. 004			<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	4	
	ジクロロメタン	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	塩素酸	mg/L																0	
	クロ酢酸	mg/L																0	
	クロホルム	mg/L																0	
	ジクロロ酢酸	mg/L																0	
	ジブロモクロメタン	mg/L																0	
	臭素酸	mg/L																0	
	総トリハロメタン	mg/L																0	
	トリクロロ酢酸	mg/L																0	
	ブロモジクロメタン	mg/L																0	
	ブロホルム	mg/L																0	
	ホルムアルデヒド	mg/L																0	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	12
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 01	<0. 01	0. 01	0. 04	0. 01	0. 01	0. 01	0. 02	<0. 01	<0. 01	0. 10	<0. 01	0. 01	0. 10	<0. 01	0. 02	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 04	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 04	<0. 01	<0. 01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			8				6			9			6	9	6	7	4
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	塩化物イオン	mg/L	3. 5	4. 3	3. 7	3. 0	3. 1	3. 6	3. 5	4. 0	5. 2	5. 7	5. 3	4. 3	4. 3	5. 7	3. 0	4. 1	12
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L			30			27			33			26	26	33	26	29	4
	蒸発残留物	mg/L			73			50			76			76	76	76	50	69	4
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
ジオキシン	mg/L			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	4	
2-メチルイソブチルアルコール	mg/L			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	4	
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	4	
フェノール類	mg/L			<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	4	
有機物 (TOC)	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	12	
pH値		7. 6	7. 5	7. 5	7. 3	7. 6	7. 3	7. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 3	7. 5	12	
味																		0	
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	異常なし				12	
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	12	
濁度	度	0. 2	0. 1	0. 2	0. 7	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	<0. 1	0. 1	0. 4	0. 7	<0. 1	0. 2	12	

水質年報

令和2年度

第1浄水場原水(片井野)

2/2

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチン及びその化合物	mg/L			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
	トルエン	mg/L			<0.02		<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜塩素酸	mg/L															0	
	二酸化塩素	mg/L															0	
	ジクロロアセトリル	mg/L															0	
	抱水コロアル	mg/L															0	
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4	
	残留塩素	mg/L															0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			30			27			33			26	33	26	29	4
	マンガウ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			1.5			1.4			1.4			1.6	1.6	1.4	1.5	4
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	メチルセブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		1	1	1	<1	2	1	1	1	1	1	<1	<1	2	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			73			50			76			76	76	50	69	4
	濁度	度	0.2	0.1	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.4	0.7	<0.1	0.2	12
	pH値		7.6	7.5	7.5	7.3	7.6	7.3	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5	12
ランゲリヤ指数(腐食性)				-1.7			-1.9			-1.5			-1.8	-1.5	-1.9	-1.7	4	
自 主 管 理 項 目	従属栄養細菌	CFU/ml	420	250	560	640	340	680	460	380	400	620	400	1300	1300	250	540	12
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	0.04	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.10	<0.01	0.01	0.10	<0.01	0.02	12
	PFOS及びPFOA	mg/L															0	
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	
	BOD	mg/L															0	
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm	0.026	0.019	0.036	0.046	0.031	0.026	0.026	0.025	0.021	0.016	0.013	0.036	0.046	0.013	0.027	12
	SS	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	侵食性遊離炭酸	mg/L			1.3			1.2			1.2			1.5	1.5	1.2	1.3	4
	総窒素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	12
	総リン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	生物総数	個/mL															0	
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL		22			7			26			1		26	1	14	4
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL		0			0			0			0		0	0	0	4
	クリプトスポリジウム(/10L)	個/10L		0			0			0			0		0	0	0	4
	クリプトスポリジウム(/20L)	個/20L															0	0
	ジアルギニア(/10L)	個/10L		0			0			0			0		0	0	0	4
	ジアルギニア(/20L)	個/20L															0	0
	ヒコバランクトン	細胞/mL															0	0
	目	カルシウム硬度	mg/L			22		19			23			19	23	19	21	4
		硫酸イオン	mg/L	13	15	13	8	10	13	10	13	16	17	18	14	18	8	13
総アルカリ度		mg/L			24.4		24.6			30.1			19.7	30.1	19.7	24.7	4	
電気伝導率		μ S/cm	88	106	96	63	80	94	83	101	115	125	129	90	129	63	98	12

水質年報

令和2年度

第1浄水場原水(木場段)

1/2

	採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数
			晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇				
	天候(当日)		晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇				
	天候(前日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨				
	気温	℃	17.0	25.0	20.4	23.6	25.7	24.9	22.5	14.0	11.4	5.3	9.7	12.8	25.7	5.3	17.7	12
	水温	℃	14.5	17.1	17.3	20.5	21.1	22.2	19.5	15.7	13.8	10.5	11.1	12.0	22.2	10.5	16.3	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	1	22	41	26	83	50	250	27	12	1	8	250	0	43	12
	大腸菌 (/100mL)	/100ml																0
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.28	0.30	0.27	0.25	0.26	0.38	0.28	0.31	0.30	0.28	0.31	0.25	0.38	0.25	0.29	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	砒素及びその化合物	mg/L	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ジクロロメタン	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L																0
	クロロ酢酸	mg/L																0
	クロロホルム	mg/L																0
	ジクロロ酢酸	mg/L																0
	ジブロモクロロメタン	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総トリハロメタン	mg/L																0
	トリクロロ酢酸	mg/L																0
	ブロモジクロロメタン	mg/L																0
	ブロモホルム	mg/L																0
	ホルムアルデヒド	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			7			6			7			6	7	6	6	4
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン	mg/L	3.6	4.1	3.5	3.1	3.2	3.3	3.5	4.1	4.4	4.8	4.4	4.7	4.8	3.1	3.9	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			36			31			37			27	37	27	33	4
	蒸発残留物	mg/L			75			55			68			72	75	55	68	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジエタノール	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソブチルアルコール	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(TOC)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6	12
	味																	0
	臭気		異常なし	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	<0.1	12

水質年報

令和2年度

第1浄水場原水(木場段)

2/2

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
	トルエン	mg/L			<0.02			<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008		<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜塩素酸	mg/L															0	
	二酸化塩素	mg/L															0	
	ジクロロアセトリル	mg/L															0	
	抱水コロイド	mg/L															0	
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1		<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4	
	残留塩素	mg/L															0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			36			31		37			27	37	27	33	4	
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	遊離炭酸	mg/L			1.7			0.8		1.7			1.7	1.7	0.8	1.5	4	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	メチルセブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度(TON)		<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12	
	蒸発残留物	mg/L			75			55		68			72	75	55	68	4	
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	<0.1	12	
	pH値		7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)				-1.4		-1.5			-1.4			-1.7	-1.4	-1.7	-1.5	4	
従属栄養細菌	CFU/ml	360	140	690	420	510	550	640	940	96	520	270	980	980	96	510	12	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	
PFOS及びPFOA	mg/L																0	
自主管理項目	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	
	BOD	mg/L															0	
	紫外線吸光度(E260)	/5cm	0.022	0.017	0.031	0.031	0.026	0.033	0.024	0.026	0.023	0.016	0.013	0.041	0.041	0.013	0.025	12
	SS	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	侵食性遊離炭酸	mg/L			1.4		0.6			1.4			1.6	1.6	0.6	1.2	4	
	総窒素	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12	
	総リン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	
	生物総数	個/mL															0	
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL		<1		<1			8			9		9	<1		4	4
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL		0			0		0			0		0	0		0	4
	クリプトスポリジウム(10L)	個/10L		0			0		0			0		0	0		0	4
	クリプトスポリジウム(20L)	個/20L															0	0
	ジアルジー(10L)	個/10L		0			0			0			0		0		0	4
	ジアルジー(20L)	個/20L															0	0
	ヒコバクテリウム	細胞/mL															0	0
	カルシウム硬度	mg/L			27			23			28			20	28	20	24	4
	硫酸イオン	mg/L	11	13	11	7	9	11	9	11	12	13	14	11	14	7	11	12
	総アルカリ度	mg/L			30.1			28.9			33.4			21.1	33.4	21.1	28.4	4
	電気伝導率	μS/cm	92	112	103	69	86	97	91	104	115	120	122	88	122	69	100	12

水質年報		令和2年度		第1浄水場予備水源										1/2			
				R2.6.9										最高	最低	平均	回数
	採水年月日			雨													
	天候（当日）			晴													
	天候（前日）																
	気温	℃		22.4										22.4	22.4	22.4	1
	水温	℃		18.4										18.4	18.4	18.4	1
	一般細菌	CFU/ml		70										70	70	70	1
	大腸菌（/100ml）	/100ml															0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	1
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.15										0.15	0.15	0.15	1
	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	1
	砒素及びその化合物	mg/L		0.2										0.2	0.2	0.2	1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
	塩素酸	mg/L															0
	クロロ酢酸	mg/L															0
	クロロホルム	mg/L															0
	ジクロロ酢酸	mg/L															0
	ジクロロメタン	mg/L															0
	臭素酸	mg/L															0
	総トリハロメタン	mg/L															0
	トリクロロ酢酸	mg/L															0
	ブクロメタン	mg/L															0
	ブクロホルム	mg/L															0
	ホルムアルデヒド	mg/L															0
	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1
	鉄及びその化合物	mg/L		0.08										0.08	0.08	0.08	1
	銅及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		8										8	8	8	1
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.012										0.012	0.012	0.012	1
	塩化物イオン	mg/L		3.7										3.7	3.7	3.7	1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		32										32	32	32	1
	蒸発残留物	mg/L		69										69	69	69	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジエタノール	mg/L		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
	2-メチルイソブチルアルコール	mg/L		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（TOC）	mg/L		<0.3										<0.3	<0.3	<0.3	1
	pH値			6.8										6.8	6.8	6.8	1
	味																0
	臭気			藻臭													1
	色度	度		2										2	2	2	1
	濁度	度		0.3										0.3	0.3	0.3	1

水質年報			令和2年度		第1浄水場予備水源														2/2
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日				R2.6.9										最高	最低	平均	回数	
	フッ素及びその化合物	mg/L																0	
	ウラン及びその化合物	mg/L																0	
	ニッケル及びその化合物	mg/L																0	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																0	
	トルエン	mg/L																0	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L																0	
	亜塩素酸	mg/L																0	
	二酸化塩素	mg/L																0	
	ジクロアセトニトリル	mg/L																0	
	抱水クロール	mg/L																0	
	農薬類	mg/L																0	
	残留塩素	mg/L																0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			32										32	32	32	1	
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.012										0.012	0.012	0.012	1	
	遊離炭酸	mg/L																0	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																0	
	メチルtertブチルエーテル	mg/L																0	
	自 主 管 理 項 目	臭気強度 (TON)			1											1	1	1	1
		蒸発残留物	mg/L		69											69	69	69	1
濁度		度		0.3											0.3	0.3	0.3	1	
pH値				6.8											6.8	6.8	6.8	1	
ランゲリア指数(腐食性)																		0	
従属栄養細菌		CFU/ml																0	
1,1-ジクロロベンゼン		mg/L																0	
アルミニウム及びその化合物		mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1	
PFOS及びPFOA		mg/L																0	
アンモニア態窒素		mg/L																0	
BOD		mg/L																0	
紫外線吸光度 (E260)		/5cm																0	
SS		mg/L																0	
侵食性遊離炭酸		mg/L																0	
総窒素		mg/L																0	
総リン		mg/L																0	
生物総数		個/mL																0	
管 理 項 目	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0	
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0	
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L																0	
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L																0	
	ジアルジア (/10L)	個/10L																0	
	ジアルジア (/20L)	個/20L																0	
	ヒコバランクトン	細胞/mL																0	
	カルシウム硬度	mg/L																0	
	硫酸イオン	mg/L																0	
総アルカリ度	mg/L																0		
	電気伝導率	μ S/cm																0	

水質年報

令和2年度

第1浄水場浄水

1/2

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
天候（当日）		晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇					
天候（前日）		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇					
気温		℃	14. 8	27. 4	22. 4	29. 7	31. 2	27. 1	28. 0	16. 1	13. 7	5. 6	11. 0	15. 7	31. 2	5. 6	20. 2	12
水温		℃	15. 5	23. 6	20. 1	22. 7	24. 9	24. 6	21. 7	17. 7	14. 7	11. 1	12. 0	13. 6	24. 9	11. 1	18. 5	12
水 質 基 準 項 目	一般細菌	CFU/ml	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	4
	セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	12
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 34	0. 30	0. 26	0. 25	0. 25	0. 39	0. 26	0. 29	0. 28	0. 21	0. 24	0. 32	0. 39	0. 21	0. 28	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	12
	砒素及びその化合物	mg/L	0. 1	0. 2	0. 2	<0. 1	<0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 3	0. 3	0. 2	0. 3	<0. 1	0. 2	12
	四塩化炭素	mg/L			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	1, 4-ジクロロベンゼン	mg/L			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	4
	ジクロロメタン	mg/L			<0. 004			<0. 004			<0. 004			<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	4
	ジクロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	塩素酸	mg/L	<0. 06	0. 06	0. 06	0. 09	0. 07	0. 09	0. 08	0. 08	0. 09	0. 07	0. 06	<0. 06	0. 09	<0. 06	0. 06	12
	クロロ酢酸	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	クロロホルム	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 002	<0. 001	0. 003	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 003	<0. 001	<0. 001	12
	ジクロロ酢酸	mg/L			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	4
	ジブクロロメタン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 002	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	0. 002	<0. 001	<0. 001	12
	臭素酸	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	総トリクロロメタン	mg/L	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 004	0. 002	0. 008	0. 002	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001	0. 008	<0. 001	0. 002	12
	トリクロロ酢酸	mg/L			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	4
	ブロミジクロロメタン	mg/L	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 002	0. 001	0. 003	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 003	<0. 001	<0. 001	12
	ブロホルム	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 04	0. 05	0. 02	0. 05	0. 04	0. 03	0. 03	0. 04	0. 02	0. 02	0. 03	0. 05	0. 02	0. 03	12
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12	
銅及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12	
ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			7			9			9	9	7	8	4	
マグネシウム及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12	
塩化物イオン	mg/L	4. 9	5. 6	5. 1	4. 5	4. 6	5. 1	5. 0	5. 5	6. 3	7. 3	7. 0	5. 8	7. 3	4. 5	5. 6	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			30			27			37			34	37	27	32	4	
蒸発残留物	mg/L			70			50			70			85	85	50	69	4	
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
ジオキシベンゼン	mg/L			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	4	
2-メチルイソブチルアルコール	mg/L			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	4	
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	4	
フェノール類	mg/L			<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	4	
有機物（TOC）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	12	
pH値		7. 5	7. 5	7. 4	7. 0	7. 4	7. 3	7. 3	7. 4	7. 5	7. 2	7. 3	7. 6	7. 6	7. 0	7. 4	12	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12	

水質年報

令和2年度

第1浄水場浄水

2/2

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	トルエン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L															0
	二酸化塩素	mg/L															0
	ジクロロアセトリル	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロール	mg/L	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L	<0.1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		30			27			37			34	37	27	32	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			1.7		1.9			1.6			1.7	1.9	1.6	1.7	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	メチルセーフタルエーテル	mg/L			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			70		50			70			85	85	50	69	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.5	7.5	7.4	7.0	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2	7.3	7.6	7.0	7.4	12
	ランゲリア指数(腐食性)				-1.7		-1.8			-1.5			-1.7	-1.5	-1.8	-1.7	4
自 主 管 理 項 目	従属栄養細菌	CFU/ml	0	1	2	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	12
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.04	0.05	0.02	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	0.05	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L															0
	アンモニア態窒素	mg/L															0
	BOD	mg/L															0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0
	SS	mg/L															0
	侵食性遊離炭酸	mg/L			1.5		1.7			1.4			1.6	1.7	1.4	1.6	4
	総窒素	mg/L															0
	総リン	mg/L															0
	生物総数	個/mL															0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL															0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL															0
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L															0
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L															0
	ジアルジーア (/10L)	個/10L															0
	ジアルジーア (/20L)	個/20L															0
目	ヒコバクテリウム	細胞/mL															0
	カルシウム硬度	mg/L			22		20			27			24	27	20	23	4
	硫酸イオン	mg/L	13	15	13	7	10	13	10	13	14	16	15	17	7	13	12
	総アルカリ度	mg/L			23.9		21.8			31.1			20.7	31.1	20.7	24.4	4
目	電気伝導率	μS/cm	92	109	100	70	83	97	86	104	118	130	101	132	70	102	12

※4月のクロロホルム、ジブromクロロメタン、総トリハロメタン、ブromジクロロメタン、ブromホルムはR2. 4. 15に採水。

水質年報

川口原水(梁瀬第1)

1/2

採水年月日		R2. 4. 7		R2. 5. 12		R2. 6. 8		R2. 7. 14		R2. 8. 4		R2. 8. 31		R2. 10. 6		R2. 11. 10		R2. 12. 7		R3. 1. 13		R3. 2. 2		R3. 3. 1		最高	最低	平均	回数
天候（当日）		曇		晴		晴		曇時々雨		晴		晴		晴		晴		曇		晴		晴		晴後雨					
天候（前日）		晴		晴		晴		曇		晴		晴		曇		晴		曇		晴		晴		雨					
気温		℃	18.7	22.9	25.6	25.8	32.9	31.1	22.4	13.0	14.2	5.9	11.8	17.0											32.9	5.9	20.1	12	
水温		℃	18.5	18.5	18.8	18.6	19.9	19.5	19.2	19.5	19.6	19.0	18.8	18.7											19.9	18.5	19.1	12	
一般細菌		CFU/ml	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0										1	0	0	12		
大腸菌（/100mL）		/100ml																										0	
カドミウム及びその化合物		mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
水銀及びその化合物		mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物		mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12		
シアニ化物イオン及び塩化シアン		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	1.27	1.30	1.51	2.24	1.30	1.02	1.02	0.95	0.92	0.93	0.94	0.95									2.24	0.92	1.20	12			
フッ素及びその化合物		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12		
ナトリウム及びその化合物		mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素		mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジチオキサン		mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、ヘプタノール、オクタノール、ノナノール、デカノール、ウンデカノール、ドデカノール、トリデカノール、テトラデカノール、ペンタデカノール、ヘキサデカノール、ヘプタデカノール、オクタデカノール、ノナデカノール、デカデカノール、ウンデカデカノール、ドデカデカノール、トリデカデカノール、テトラデカデカノール、ペンタデカデカノール、ヘキサデカデカノール、ヘプタデカデカノール、オクタデカデカノール、ノナデカデカノール、デカデカデカノール、ウンデカデカデカノール、ドデカデカデカノール、トリデカデカデカノール、テトラデカデカデカノール、ペンタデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカノール、オクタデカデカデカノール、ノナデカデカデカノール、デカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘプタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、オクタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ノナデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、デカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ウンデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ドデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、トリデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、テトラデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ペンタデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカデカノール、ヘキサデカデカデカデカデカデ																													

水質年報

令和2年度

川口原水(梁瀬第1)

2/2

採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンモン及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L	<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0. 008		<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	4
	亜塩素酸	mg/L															0
	二酸化塩素	mg/L															0
	ジクロロアセトリル	mg/L															0
	抱水クロール	mg/L															0
	農薬類	mg/L	<0. 1		<0. 1			<0. 1			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	4
	残留塩素	mg/L															0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		30					26			23		32	23	28	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 001	0. 002	0. 002	0. 002	0. 001	0. 002	12
	遊離炭酸	mg/L		16. 8					11. 4			11. 3		17. 0	11. 3	14. 1	4
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001		<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセーフタルエーテル	mg/L		<0. 002		<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		65				85	74			60		85	60	71	4
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12
自 主 管 理 項 目	pH値		6. 5	6. 5	6. 3	6. 3	6. 4	6. 3	6. 4	6. 4	6. 6	6. 5	6. 6	6. 6	6. 3	6. 4	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)			-2. 6			-2. 7		-2. 9			-2. 8		-2. 6	-2. 9	-2. 8	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	30	8	4	18	6	11	10	6	4	48	3	48	3	13	12
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L															0
	アンモニア態窒素	mg/L															0
	BOD	mg/L															0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0
	SS	mg/L															0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		16. 0			16. 0		11. 0			11. 0		16. 0	11. 0	14. 0	4
	総窒素	mg/L															0
	総リン	mg/L															0
	生物総数	個/mL															0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL	<1		<1			<1			<1			<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL	0			0		0			0			0	0	0	4
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L	0			0		0			0			0	0	0	4
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L															0
	ジアルジーア (/10L)	個/10L	0			0		0			0			0	0	0	4
	ジアルジーア (/20L)	個/20L															0
目	ヒコバクランクトン	細胞/mL															0
	カルシウム硬度	mg/L		20			21		17			15		21	15	18	4
	硫酸イオン	mg/L	6	6	8	9	7	7	6	6	5	5	5	9	5	6	12
	総アルカリ度	mg/L		28. 0			27. 1		24. 7			24. 6		28. 0	24. 6	26. 1	4
	電気伝導率	μ S/cm	103	102	114	125	111	106	100		96	94	93	125	93	103	12

水質年報

令和2年度

川口原水(梁瀬第2)

 $\frac{1}{2}$

採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
天候 (当日)		曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨				
天候 (前日)		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨				
気温		℃	17.3	22.0	25.6	25.8	32.2	31.1	21.1	12.0	12.1	5.0	11.2	32.2	5.0	19.4	12
水温		℃	16.0	17.3	18.2	21.0	21.9	23.9	22.7	20.3	18.5	14.8	13.9	23.9	13.9	18.5	12
一般細菌		CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	12
大腸菌 (/100mL)		/100ml															0
カドミウム及びその化合物		mg/L		<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		mg/L		<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		mg/L		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアニ化物イオン及び塩化シア		mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	1.30	1.20	1.15	0.75	0.77	1.15	0.80	0.96	0.95	1.03	1.06	1.30	0.75	1.02	12
フッ素及びその化合物		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
砒素及びその化合物		mg/L		<0.1			<0.1		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素		mg/L		<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジクロロベンゼン		mg/L		<0.005			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
ジクロロメタン		mg/L		<0.004			<0.004		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
トリクロロエチレン		mg/L		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
トリクロロエチレン		mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン		mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン		mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸		mg/L															0
クロロ酢酸		mg/L															0
クロロホルム		mg/L															0
ジクロロ酢酸		mg/L															0
ジブromクロロメタン		mg/L															0
臭素酸		mg/L															0
総トリハロメタン		mg/L															0
トリクロロ酢酸		mg/L															0
ブromジクロロメタン		mg/L															0
ブromホルム		mg/L															0
ホルムアルデヒド		mg/L															0
亜鉛及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
アルミニウム及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
鉄及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物		mg/L		6			5		5			5		6	5	5	4
マグネシウム及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン		mg/L	4.4	4.5	4.4	3.1	3.0	4.1	3.4	3.8	3.8	4.0	4.1	4.5	3.0	3.9	12
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		mg/L		28			16		20			23		28	16	22	4
蒸発残留物		mg/L		72			61		59			48		72	48	60	4
陰イオン界面活性剤		mg/L		<0.02			<0.02		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオキシン		mg/L		<0.000001			<0.000001		<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソブチルアルコール		mg/L		<0.000001			<0.000001		<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤		mg/L		<0.005			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類		mg/L		<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物 (TOC)		mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値			6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.8	6.7	6.7	6.8	6.5	6.6	12
味																	0
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度		度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
濁度		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

水質年報

令和2年度

川口原水(梁瀬第2)

2/2

採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L	<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0. 008		<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	4
	亜塩素酸	mg/L															0
	二酸化塩素	mg/L															0
	ジクロロアセトリル	mg/L															0
	抱水コロアル	mg/L															0
	農薬類	mg/L	<0. 1		<0. 1			<0. 1			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	4
	残留塩素	mg/L															0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		28				16		20			23	28	16	22	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	遊離炭酸	mg/L		8. 3				6. 7		5. 5			5. 5	8. 3	5. 5	6. 5	4
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001				<0. 001		<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセーフタルエーテル	mg/L		<0. 002				<0. 002					<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		72				61		59			48	72	48	60	4
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12
自 主 管 理 項 目	pH値		6. 6	6. 6	6. 5	6. 6	6. 6	6. 5	6. 6	6. 6	6. 8	6. 7	6. 7	6. 8	6. 5	6. 6	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)			-2. 6			-3. 0		-2. 8			-2. 8		-2. 6	-3. 0	-2. 8	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	4	0	14	22	12	8	130	2	14	6	7	130	0	19	12
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L															0
	アンモニア態窒素	mg/L															0
	BOD	mg/L															0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0
	SS	mg/L															0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		7. 9			6. 5		5. 3			5. 2		7. 9	5. 2	6. 2	4
	総窒素	mg/L															0
	総リン	mg/L															0
	生物総数	個/mL															0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL	<1		<1			<1			<1			<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL	0			0		0			0			0	0	0	4
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L	0			0		0			0			0	0	0	4
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L															0
	ジアルジーア (/10L)	個/10L	0			0		0			0			0	0	0	4
	ジアルジーア (/20L)	個/20L															0
目	ヒコブランクトン	細胞/mL															0
	カルシウム硬度	mg/L		19			11		14			15		19	11	15	4
	硫酸イオン	mg/L	6	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	6	4	5	12
	総アルカリ度	mg/L		24. 7			15. 6		18. 3			20. 4		24. 7	15. 6	19. 8	4
項	電気伝導率	μ S/cm	86	89	86	66	62	77	66	71	73	75	77	89	62	76	12

水質年報

令和2年度

川口浄水

 $\frac{1}{2}$

採水年月日			R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
天候（当日）			曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨				
天候（前日）			晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨				
気温		℃	18. 6	26. 2	27. 1	28. 0	33. 9	31. 6	23. 4	17. 4	16. 0	12. 0	14. 3	17. 1	33. 9	12. 0	22. 1	12
水温		℃	18. 3	20. 1	20. 5	21. 6	22. 7	24. 9	21. 8	19. 2	17. 4	13. 4	15. 2	17. 2	24. 9	13. 4	19. 4	12
一般細菌		CFU/ml	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
大腸菌（/100mL）		/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物		mg/L		<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	4
水銀及びその化合物		mg/L		<0. 00005			<0. 00005			<0. 00005			<0. 00005		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	4
セレン及びその化合物		mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
鉛及びその化合物		mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
ヒ素及びその化合物		mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
六価価化合物		mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
亜硝酸態窒素		mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	1. 27	1. 26	1. 43	1. 90	1. 17	1. 03	0. 95	0. 93	0. 91	0. 94	0. 96	0. 97	1. 90	0. 91	1. 14	12
フッ素及びその化合物		mg/L	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	12
硝酸素及びその化合物		mg/L		<0. 1			<0. 1			<0. 1			<0. 1		<0. 1	<0. 1	<0. 1	4
四塩化炭素		mg/L		<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
1, 4-ジ オキサン		mg/L		<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	4
ジシロキサン及びトリシロキサン		mg/L		<0. 004			<0. 004			<0. 004			<0. 004		<0. 004	<0. 004	<0. 004	4
ジクロロメタン		mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
トリクロロエチレン		mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
トリクロロエチレン		mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
ベンゼン		mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
塩素酸		mg/L	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 08	<0. 06	0. 10	0. 07	0. 09	0. 08	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 10	<0. 06	<0. 06	12
クロロ酢酸		mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
クロロホルム		mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
ジクロロ酢酸		mg/L		<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003		<0. 003	<0. 003	<0. 003	4
ジブクロロメタン		mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
臭素酸		mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
総トリクロロメタン		mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
トリクロロ酢酸		mg/L		<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003		<0. 003	<0. 003	<0. 003	4
ブクロジクロロメタン		mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
ブクロホルム		mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
ホルムアルデヒド		mg/L		<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	4
亜鉛及びその化合物		mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
アルミニウム及びその化合物		mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	12
鉄及びその化合物		mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
銅及びその化合物		mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
ナトリウム及びその化合物		mg/L		10			11			11			10		11	10	10	4
マンガニウム及びその化合物		mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
塩化物イオン		mg/L	6. 6	6. 7	6. 4	7. 0	6. 4	6. 6	6. 1	6. 4	6. 3	6. 3	6. 4	6. 4	7. 0	6. 1	6. 5	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L		29			28			24			24		29	24	26	4
蒸発残留物		mg/L		65			91			80			60		91	60	74	4
陰イオン界面活性剤		mg/L		<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
ジオキサン		mg/L		<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	4
2-メチルイソプロパノール		mg/L		<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	4
非イオン界面活性剤		mg/L		<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005		<0. 005	<0. 005	<0. 005	4
フェノール類		mg/L		<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	4
有機物（TOC）		mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	12
pH値			6. 9	6. 8	6. 7	6. 7	6. 8	6. 6	6. 9	6. 8	7. 0	6. 8	6. 8	7. 0	7. 0	6. 6	6. 8	12
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度		度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
濁度		度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12

水質年報

令和2年度

川口浄水

2/2

採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンモン及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L	<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0. 008		<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	4
	亜塩素酸	mg/L															0
	二酸化塩素	mg/L															0
	ジクロロアセトリル	mg/L	<0. 001		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	抱水クロール	mg/L	<0. 002		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	農薬類	mg/L	<0. 1		<0. 1			<0. 1			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	4
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 5	0. 4	0. 6	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	0. 4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		29				28	24			24		29	24	26	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	遊離炭酸	mg/L		10. 7			7. 0		5. 2			4. 9		10. 7	4. 9	7. 0	4
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセーフタルエーテル	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		65			91		80			60		91	60	74	4
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12
自 主 管 理 項 目	pH値		6. 9	6. 8	6. 7	6. 7	6. 8	6. 6	6. 9	6. 8	7. 0	6. 8	7. 0	7. 0	6. 6	6. 8	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)			-2. 3			-2. 2		-2. 4			-2. 5		-2. 2	-2. 5	-2. 4	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	2	0	4	0	0	2	5	0	2	10	10	0	2	12
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L															0
	アンモニア態窒素	mg/L															0
	BOD	mg/L															0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0
	SS	mg/L															0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		10. 0			6. 4		4. 8			4. 5		10. 0	4. 5	6. 4	4
	総窒素	mg/L															0
	総リン	mg/L															0
	生物総数	個/mL															0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL															0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL															0
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L															0
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L															0
	ジアルジア (/10L)	個/10L															0
	ジアルジア (/20L)	個/20L															0
目	ヒコバクテリウム	細胞/mL															0
	カルシウム硬度	mg/L		20			19		16			16		20	16	18	4
	硫酸イオン	mg/L	6	6	7	8	7	6	5	5	5	5	5	8	5	6	12
	総アルカリ度	mg/L		32. 4			33. 8		30. 9			29. 4		33. 8	29. 4	31. 6	4
	電気伝導率	μS/cm	113	111	124	126	115	113	107	105	101	97	100	126	97	109	12

※4月のクロロホルム、ジブromクロロメタン、総トリハロメタン、ブromジクロロメタン、ブromホルムはR2. 4. 15に採水。

水質年報

浦之名原水

 $\frac{1}{2}$

採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数	
天候(当日)		曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨					
天候(前日)		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨					
気温		℃	18.8	23.5	27.1	30.1	33.4	32.8	21.5	14.4	14.0	6.7	12.5	33.4	6.7	21.0	12	
水温		℃	18.5	18.2	18.2	18.4	19.9	19.6	19.4	19.6	19.7	19.4	19.2	19.9	18.2	19.1	12	
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌 (/100mL)	/100mL															0	
	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.30	1.23	1.42	1.67	1.62	1.46	1.40	1.15	1.09	1.01	1.00	1.00	1.67	1.00	1.28	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	砒素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ジクロロメタン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L																0
	クロロ酢酸	mg/L																0
	クロロム	mg/L																0
	ジクロロ酢酸	mg/L																0
	ジブクロロメタン	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総トリハロメタン	mg/L																0
	トリクロロ酢酸	mg/L																0
	ブクロジクロロメタン	mg/L																0
	ブクロム	mg/L																0
	ホルムアルデヒド	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		6			7			6			5		7	5	6	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン	mg/L	4.0	4.2	4.7	5.2	4.6	4.6	4.4	4.0	3.9	3.7	3.7	3.8	5.2	3.7	4.2	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		35			47			36			29		47	29	37	4
	蒸発残留物	mg/L		68			96			82			56		96	56	76	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオキシシン	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソブチルアルコール	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOC)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
pH値		6.4	6.4	6.3	6.3	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.2	6.3	12	
味																	0	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報

令和2年度

浦之名原水

2/2

採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンモニウム及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	トルエン	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L															0
	二酸化塩素	mg/L															0
	ジクロロアセトリル	mg/L															0
	抱水クロール	mg/L															0
	農薬類	mg/L	<0.1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L															0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		35					36			29		47	29	37	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L		24.9					17.9			21.0		30.4	17.9	23.6	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	メチルセーフタルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		68				96		82		56		96	56	76	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
自 主 管 理 項 目	pH値		6.4	6.4	6.3	6.3	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4	6.3	6.4	6.4	6.2	6.3	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)			-2.7			-2.6		-2.7			-2.9		-2.6	-2.9	-2.7	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	1	3	6	23	82	5	6	2	4	2	4	82	1	12	12
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L															0
	アンモニア態窒素	mg/L															0
	BOD	mg/L															0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0
	SS	mg/L															0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		24.0			28.0		17.0			20.0		28.0	17.0	22.0	4
	総窒素	mg/L															0
	総リン	mg/L															0
	生物総数	個/mL															0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL		<1			<1			<1			<1	<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL			0		0			0		0		0	0	0	4
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L			0		0			0		0		0	0	0	4
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L															0
	ジアルジーア (/10L)	個/10L			0		0			0			0	0	0	0	4
	ジアルジーア (/20L)	個/20L															0
目	ヒコブランクトン	細胞/mL															0
	カルシウム硬度	mg/L		23			31		24			19		31	19	24	4
	硫酸イオン	mg/L	7	7	8	9	10	10	8	7	6	6	6	10	6	8	12
	総アルカリ度	mg/L		27.8			38.6		30.6			27.4		38.6	27.4	31.1	4
	電気伝導率	μS/cm	97	99	111	124	135	132	125	107	102	94	88	135	88	109	12

水質年報

令和2年度

浦之名淨水

 $\frac{1}{2}$

採水年月日			R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
天候（当日）			曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨				
天候（前日）			晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨				
気温		℃	18.8	23.5	27.1	30.1	33.4	32.8	21.5	14.4	13.9	6.7	12.5	16.7	33.4	6.7	21.0	12
水温		℃	18.2	18.6	18.5	19.6	21.2	21.8	19.7	19.1	19.0	18.2	18.7	18.9	21.8	18.2	19.3	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.29	1.22	1.41	1.67	1.61	1.46	1.40	1.19	1.13	1.03	1.03	1.03	1.67	1.03	1.29	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	硝酸及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ジシロキサン及びその化合物	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	0.08	0.07	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	12
	クロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブromクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブromジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム及びその化合物	mg/L		6			7			6			6		6	7	6	6	4
マグネシウム及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩化物イオン	mg/L	4.2	4.4	5.0	5.4	4.8	4.9	4.7	4.3	4.2	3.9	3.9	4.0	5.4	3.9	4.5	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		34			47			37			30		47	30	37	4	
蒸発残留物	mg/L		75			97			85			56		97	56	78	4	
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジエタニン	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メルカプトエタノール	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
pH値		7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6	12
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報

令和2年度

浦之名浄水

2/2

採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンモン及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L	<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0. 008		<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	4
	亜塩素酸	mg/L															0
	二酸化塩素	mg/L															0
	ジクロロアセトリル	mg/L	<0. 001		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	抱水クロール	mg/L	<0. 002		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	農薬類	mg/L	<0. 1		<0. 1			<0. 1			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	4
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 5	0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 7	0. 4	0. 5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		34			47		37			30		47	30	37	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	遊離炭酸	mg/L		1. 1			2. 1		2. 1			1. 8		2. 1	1. 1	1. 8	4
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001		<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセーフタルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		75			97		85			56		97	56	78	4
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12
	pH値		7. 6	7. 5	7. 4	7. 5	7. 4	7. 5	7. 6	7. 6	7. 7	7. 6	7. 6	7. 7	7. 4	7. 6	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)			-1. 6			-1. 4		-1. 4			-1. 5		-1. 4	-1. 6	-1. 5	4
自 主 管 理 項 目	従属栄養細菌	CFU/ml	1	2	6	4	7	8	4	2	2	4	2	8	1	4	12
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L															0
	アンモニア態窒素	mg/L															0
	BOD	mg/L															0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0
	SS	mg/L															0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		0. 9			1. 6		1. 7			1. 6		1. 7	0. 9	1. 4	4
	総窒素	mg/L															0
	総リン	mg/L															0
	生物総数	個/mL															0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL															0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL															0
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L															0
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L															0
	ジアルシア (/10L)	個/10L															0
	ジアルシア (/20L)	個/20L															0
	ヒコバクテリウム	細胞/mL															0
目	カルシウム硬度	mg/L		23			31		25			20		31	20	25	4
	硫酸イオン	mg/L	7	7	8	9	10	10	8	7	6	6	6	10	6	8	12
	総アルカリ度	mg/L		28. 3			39. 5		34. 5			27. 9		39. 5	27. 9	32. 6	4
	電気伝導率	μ S/cm	98	99	110	125	134	129	125	113	108	97	94	134	92	110	12

※4月のクロロホルム、ジブromクロロメタン、総トリハロメタン、ブromジクロロメタン、ブromホルムはR2. 4. 15に採水。

(4) 清武町域

① 清武第1水源地

水質年報

令和2年度

第1水源地取水口

1/2

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数		
天候（当日）		晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇						
天候（前日）		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨						
気温		℃	14. 2	22. 3	22. 2	21. 7	25. 6	25. 0	21. 3	13. 7	11. 9	6. 5	11. 3	13. 2	25. 6	6. 5	17. 4	12	
水温		℃	15. 3	18. 4	18. 9	18. 5	19. 8	20. 5	18. 6	16. 2	14. 8	11. 8	13. 4	15. 0	20. 5	11. 8	16. 8	12	
水質基準項目	一般細菌		CFU/ml	8	12	34	34	20	160	56	43	7	24	14	6	160	6	35	12
	大腸菌（/100mL）		/100ml															0	
	カドミウム及びその化合物		mg/L			<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	4
	水銀及びその化合物		mg/L			<0. 00005			<0. 00005			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	4
	セレン及びその化合物		mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	鉛及びその化合物		mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	ヒ素及びその化合物		mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	六価クロム化合物		mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	亜硝酸態窒素		mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	12
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ		mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0. 45	0. 39	0. 46	0. 50	0. 49	0. 50	0. 50	0. 48	0. 45	0. 44	0. 40	0. 48	0. 50	0. 39	0. 46	12
	フッ素及びその化合物		mg/L	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	12
	砒素及びその化合物		mg/L			<0. 1			<0. 1			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	4
	四塩化炭素		mg/L			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	1, 4-ジクロロベンゼン		mg/L			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	4
	2, 4-ジクロロベンゼン及び1, 3-ジクロロベンゼン		mg/L			<0. 004			<0. 004			<0. 004			<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	4
	ジクロロメタン		mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	テトラクロロエチレン		mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	トリクロロエチレン		mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	ベンゼン		mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	塩素酸		mg/L																0
	クロロ酢酸		mg/L																0
	クロロホルム		mg/L																0
	ジクロロ酢酸		mg/L																0
	ジブromクロロメタン		mg/L																0
	臭素酸		mg/L																0
	総トリハロメタン		mg/L																0
	トリクロロ酢酸		mg/L																0
	ブromジクロロメタン		mg/L																0
	ブromホルム		mg/L																0
ホルムアルデヒド		mg/L																0	
亜鉛及びその化合物		mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 05	0. 05	<0. 01	<0. 01	12	
アルミニウム及びその化合物		mg/L	<0. 01	0. 01	0. 01	0. 02	<0. 01	<0. 01	0. 02	<0. 01	0. 01	<0. 01	0. 01	0. 01	0. 02	<0. 01	<0. 01	12	
鉄及びその化合物		mg/L	<0. 01	<0. 01	0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 02	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 02	<0. 01	<0. 01	12	
銅及びその化合物		mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12	
ナトリウム及びその化合物		mg/L			7			6			6			6	7	6	6	4	
マンガ ン及びその化合物		mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12	
塩化物イオン		mg/L	4. 3	4. 4	4. 2	4. 3	4. 2	4. 5	4. 4	4. 5	4. 5	4. 5	4. 3	5. 5	5. 5	4. 2	4. 5	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L			41			38			41			37	41	37	39	4	
蒸発残留物		mg/L			83			70			64			92	92	64	77	4	
陰イオン界面活性剤		mg/L			<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
ジエタシ		mg/L			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	4	
2-メチルイソブチルアルコール		mg/L			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	4	
非イオン界面活性剤		mg/L			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	4	
フェノール類		mg/L			<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	4	
有機物（TOC）		mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	12	
pH値			7. 9	7. 8	7. 6	7. 6	7. 6	7. 7	7. 8	7. 8	7. 9	7. 8	7. 8	7. 8	7. 9	7. 6	7. 8	12	
味																		0	
臭気			異常なし	藻臭	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					12	
色度		度	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		1	<1	<1	12	
濁度		度	0. 2	0. 2	0. 4	0. 4	0. 3	0. 2	0. 4	0. 2	0. 3	0. 1	0. 3	0. 3	0. 4	0. 1	0. 3	12	

水質年報

令和2年度

第1水源取水口

2/2

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチン及びその化合物	mg/L			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
	トルエン	mg/L			<0.02		<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜塩素酸	mg/L															0	
	二酸化塩素	mg/L															0	
	ジクロロアセトリル	mg/L															0	
	抱水クロール	mg/L															0	
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4	
	残留塩素	mg/L															0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			41			38			41		37	41	37	39	4	
	マンガウ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	遊離炭酸	mg/L			0.6			3.1			1.7		1.5	3.1	0.6	1.7	4	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	メチルセブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度 (TON)		<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12	
	蒸発残留物	mg/L			83			70			64		92	92	64	77	4	
	濁度	度	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3	12
	pH値		7.9	7.8	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.6	7.8	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)				-1.3			-1.2			-1.0		-1.2	-1.0	-1.3	-1.2		4
従属栄養細菌	CFU/ml	280	400	820	660	380	940	380	320	630	1200	640	320	1200	280	580	12	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	12	
PFOS及びPFOA	mg/L																0	
自 主 管 理 項 目	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	
	BOD	mg/L															0	
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm	0.022	0.022	0.067	0.027	0.037	0.032	0.023	0.029	0.020	0.023	0.020	0.037	0.067	0.020	12	
	SS	mg/L	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12	
	侵食性遊離炭酸	mg/L			<0.5			2.7			1.4		1.2	2.7	<0.5	1.3	4	
	総窒素	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	12	
	総リン	mg/L	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	12	
	生物総数	個/mL															0	
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL	2			9			4			15		15	2	8	4	
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL	0			0			2			0		2	0	0	4	
	クリプトスポリジウム(/10L)	個/10L	0			0			0			0		0	0	0	4	
	クリプトスポリジウム(/20L)	個/20L															0	
	ジアルジーア(/10L)	個/10L	0			0			0			0		0	0	0	4	
	ジアルジーア(/20L)	個/20L															0	
	ヒコバクテリウム	細胞/mL															0	
	カルシウム硬度	mg/L			34			31			34		31	34	31	32	4	
	硫酸イオン	mg/L	12	13	12	8	10	12	9	12	13	14	14	11	14	8	12	12
	総アルカリ度	mg/L			30.7			31.1			30.3		29.4	31.1	29.4	30.4	4	4
	電気伝導率	μS/cm	107	115	109	90	99	109	100	106	111	111	115	108	115	90	107	12

水質年報

令和2年度

第1水源浄水

1/2

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数
天候 (当日)		晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇				
天候 (前日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨				
気温		℃	18.0	27.2	26.8	27.6	29.0	27.8	29.0	18.5	14.8	8.6	16.4	29.0	8.6	21.7	12
水温		℃	16.5	20.1	20.3	21.7	23.4	24.1	22.3	18.0	15.6	11.0	12.8	24.1	11.0	18.4	12
一般細菌		CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌 (/100mL)		/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
カドミウム及びその化合物		mg/L			<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		mg/L			<0.00005		<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		mg/L			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		mg/L			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		mg/L			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		mg/L			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアニ化物イオン及び塩化シアニ		mg/L			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.45	0.39	0.43	0.50	0.49	0.50	0.50	0.47	0.45	0.42	0.40	0.50	0.39	0.46	12
フッ素及びその化合物		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
砒素及びその化合物		mg/L			<0.1		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素		mg/L			<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジクロロベンゼン		mg/L			<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
ジクロロメタン		mg/L			<0.004		<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロエチレン		mg/L			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
トリクロロエチレン		mg/L			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン		mg/L			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸		mg/L	<0.06	0.07	0.07	0.06	<0.06	0.07	<0.06	0.07	0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸		mg/L			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム		mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.003	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	12
ジクロロ酢酸		mg/L			<0.003		<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブクロロメタン		mg/L	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.003	<0.001	0.002	12
臭素酸		mg/L			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリクロロメタン		mg/L	0.002	0.002	0.005	0.006	0.004	0.010	0.005	0.005	0.002	<0.001	0.001	0.010	<0.001	0.004	12
トリクロロ酢酸		mg/L			<0.003		<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブクロロメタン		mg/L	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.002	12
ブクロホルム		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド		mg/L			<0.008		<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	12
鉄及びその化合物		mg/L	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物		mg/L			7		7			7			7	7	7	7	4
マンガニン及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン		mg/L	5.4	5.5	5.7	5.5	5.4	5.9	5.7	5.7	5.9	5.7	5.5	7.0	5.4	5.7	12
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		mg/L			41			38		39			38	41	38	39	4
蒸発残留物		mg/L			84			74		64			92	92	64	78	4
陰イオン界面活性剤		mg/L			<0.02		<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオキシシン		mg/L			<0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソブチルアルコール		mg/L			<0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤		mg/L			<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類		mg/L			<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物 (TOC)		mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値			7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6	12
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度		度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
濁度		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

水質年報

令和2年度

第1水源 地浄水

2/2

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	ベンゼン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ナフthalen及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	トルエン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L															0
	二酸化塩素	mg/L															0
	ジクロロアセトリル	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロール	mg/L	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L	<0.1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			41		38			39			38	41	38	39	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			1.0		1.7			1.5			1.5	1.7	1.0	1.4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	メチルセブチルフェニル	mg/L			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			84		74			64			92	92	64	78	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)				-1.2		-1.2			-1.2			-1.4	-1.2	-1.4	-1.2	4
自 主 管 理 項 目	従属栄養細菌	CFU/ml	4	10	4	2	16	2	2	0	0	0	2	16	0	4	12
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	12
	PFOS及びPFOA	mg/L															0
	アンモニア態窒素	mg/L															0
	BOD	mg/L															0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0
	SS	mg/L															0
	侵食性遊離炭酸	mg/L			0.8		1.4			1.2			1.2	1.4	0.8	1.2	4
	総窒素	mg/L															0
	総リン	mg/L															0
	生物総数	個/mL															0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL															0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL															0
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L															0
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L															0
	ジアルギア (/10L)	個/10L															0
	ジアルギア (/20L)	個/20L															0
目	ヒコバクテリウム	細胞/mL															0
	カルシウム硬度	mg/L			34		31			33			31	34	31	32	4
	硫酸イオン	mg/L	12	13	12	8	10	12	10	13	14	14	12	14	8	12	12
	総アルカリ度	mg/L			31.5		30.3			30.1			29.7	31.5	29.7	30.4	4
目	電気伝導率	μS/cm	111	119	112	92	103	112	104	115	116	119	114	119	92	111	12

※4月のクロロホルム、ジブromクロロメタン、総トリハロメタン、ブromジクロロメタン、ブromホルムはR2. 4. 15に採水。

水質年報

第2水源地取水井戸

1/2

[illegible]

水質年報

令和2年度

第2水源地取水井戸

2/2

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
水質管理目標設定項目	アンチン及びその化合物	mg/L			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
	トルエン	mg/L			<0.02		<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜塩素酸	mg/L															0	
	二酸化塩素	mg/L															0	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															0	
	抱水クロラール	mg/L															0	
	農薬類	mg/L	<0.1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4	
	残留塩素	mg/L															0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			48			43			47			55	55	43	48	4
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			10.8			14.2			13.8			14.5	14.5	10.8	13.3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	メチルtertブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			108			100			105			142	142	100	114	4
	自管主要項目	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
pH値			6.8	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.5	6.6	12	
ランゲリア指数(腐食性)					-2.3			-2.2			-2.2			-2.2	-2.2	-2.3	-2.2	4
従属栄養細菌		CFU/ml	6	11	21	58	34	22	26	18	12	28	11	4	58	4	21	12
1,1-ジクロロエチレン		mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
アルミニウム及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
PFOS及びPFOA		mg/L																0
アンモニア態窒素		mg/L																0
BOD		mg/L																0
紫外線吸光度(E260)		/5cm																0
SS		mg/L																0
侵食性遊離炭酸		mg/L			10.0			13.0			13.0			14.0	14.0	10.0	12.0	4
自管主要項目	総窒素	mg/L																0
	総リン	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL	<1		<1			<1		<1		<1		<1	<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL		0		0			0			0		0		0	0	4
	クリプトスポリジウム(/10L)	個/10L		0		0			0			0		0		0	0	4
	クリプトスポリジウム(/20L)	個/20L																0
	ジアルジア(/10L)	個/10L		0		0			0			0		0		0	0	4
	ジアルジア(/20L)	個/20L																0
	ヒコブランクトン	細胞/mL																0
	カルシウム硬度	mg/L			34			30			34			39	39	30	34	4
	硫酸イオン	mg/L	15	15	14	12	11	14	12	14	15	17	18	17	18	11	14	12
総アルカリ度	mg/L			35.9			34.0			29.1			28.9	35.9	28.9	32.0	4	
電気伝導率	μS/cm	149	150	149	142	131	145	132	136	146	179	181	170	181	131	151	12	

水質年報

令和2年度

第2水源地淨水

 $1/2$

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
天候(当日)		晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇					
天候(前日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨					
気温		℃	15.0	29.3	25.1	29.0	32.5	29.2	28.9	16.8	16.0	7.2	13.1	14.5	32.5	7.2	21.4	12
水温		℃	15.6	17.4	18.7	21.4	22.3	23.3	24.8	22.4	21.0	18.4	17.7	15.3	24.8	15.3	19.9	12
一般細菌		CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
大腸菌 (/100mL)		/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
カドミウム及びその化合物		mg/L			<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		mg/L			<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		mg/L			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		mg/L			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		mg/L			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		mg/L			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアニ化物イオン及び塩化シアニ		mg/L			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	1.33	1.14	1.13	1.11	1.06	1.45	1.20	1.45	1.71	2.09	2.10	1.75	2.10	1.06	1.46	12
フッ素及びその化合物		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
矽素及びその化合物		mg/L			<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素		mg/L			<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジクロロベンゼン		mg/L			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
ジクロロメタン		mg/L			<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
トリクロロエチレン		mg/L			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
トリクロロエチレン		mg/L			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン		mg/L			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸		mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸		mg/L			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロム		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
ジクロロ酢酸		mg/L			<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブクロロメタン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
臭素酸		mg/L			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリクロロメタン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロ酢酸		mg/L			<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブクロロメタン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
ブクロム		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド		mg/L			<0.008		<0.008		<0.008		<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.03	0.03	<0.01	0.01	0.01	12
鉄及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物		mg/L			10		10		10		10		11	11	10	10	10	4
マンガン及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン		mg/L	13.1	12.8	11.2	8.3	6.8	9.4	7.7	8.9	11.1	20.2	19.6	18.1	20.2	6.8	12.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L			46		41		44		54		54	54	41	46	4	
蒸発残留物		mg/L			107		97		97		144		144	144	97	111	4	
陰イオン界面活性剤		mg/L			<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジオキシン		mg/L			<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メルカプトエタノール		mg/L			<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤		mg/L			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類		mg/L			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOC)		mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値			6.8	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	12
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					12
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					12
色度		度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
濁度		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

水質年報

令和2年度

第2水源 地浄水

2/2

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	トルエン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008		<0.008			<0.008		<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L															0
	二酸化塩素	mg/L															0
	ジクロロアセトリル	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロール	mg/L	<0.002		<0.002			<0.002		<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L	<0.1		<0.1			<0.1		<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			46			41		44			54	54	41	46	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			8.6			10.5		7.7			8.8	10.5	7.7	8.9	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	メチルセーフタルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			107			97		97			144	144	97	111	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		6.8	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.6	6.7	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)				-2.3			-2.2		-2.1			-2.1	-2.1	-2.3	-2.2	4
自 主 管 理 項 目	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.03	0.03	<0.01	0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L															0
	アンモニア態窒素	mg/L															0
	BOD	mg/L															0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0
	SS	mg/L															0
	侵食性遊離炭酸	mg/L			8.0			9.8		7.2			8.2	9.8	7.2	8.3	4
	総窒素	mg/L															0
	総リン	mg/L															0
	生物総数	個/mL															0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL															0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL															0
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L															0
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L															0
	ジアルギア (/10L)	個/10L															0
	ジアルギア (/20L)	個/20L															0
目	ヒコバクテリウム	細胞/mL															0
	カルシウム硬度	mg/L			33		29			31			39	39	29	33	4
	硫酸イオン	mg/L	15	15	14	12	14	12	14	15	17	18	17	18	11	14	12
	総アルカリ度	mg/L			34.3		34.8			31.2			30.8	34.8	30.8	32.8	4
目	電気伝導率	μS/cm	152	154	152	144	133	148	134	139	151	184	185	185	133	154	12

※4月のクロロホルム、ジブromクロロメタン、総トリハロメタン、ブromジクロロメタン、ブromホルムはR2. 4. 15に採水。

水質年報

令和2年度

第3水源地1号取水井戸

 $\frac{1}{2}$

採水年月日			R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
天候（当日）			晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇					
天候（前日）			晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨					
気温		℃	13. 8	24. 4	26. 0	30. 2	32. 1	30. 4	27. 5	16. 0	15. 6	7. 6	16. 0	15. 7	32. 1	7. 6	21. 3	12	
水温		℃	16. 0	21. 5	22. 3	22. 8	26. 5	27. 4	22. 9	18. 5	15. 6	10. 2	13. 2	13. 3	27. 4	10. 2	19. 2	12	
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	2	2	2	0	7	4	3	2	1	2	3	7	0	2	12	
	大腸菌（/100ml）	/100ml																0	
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	4	
	セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	12	
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1. 12	1. 19	1. 09	0. 93	1. 16	1. 22	1. 37	1. 38	2. 00	2. 08	1. 96	0. 94	2. 08	0. 93	1. 37	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	12	
	硝酸素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	4	
	四塩化炭素	mg/L			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4	
	1, 4-ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	4	
	ジ(2-エチルヘキシル)アミン及びジ(2-エチルヘキシル)アミン	mg/L			<0. 004			<0. 004			<0. 004			<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	4	
	ジクロロメタン	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	塩素酸	mg/L																0	
	クロ酢酸	mg/L																0	
	クロホルム	mg/L																0	
	ジクロ酢酸	mg/L																0	
	ジブromクロロメタン	mg/L																0	
	臭素酸	mg/L																0	
	総トリクロメタン	mg/L																0	
	トリクロ酢酸	mg/L																0	
	ブromジクロメタン	mg/L																0	
	ブromホルム	mg/L																0	
	ホルムアルデヒド	mg/L																0	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01		0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01		0. 01	<0. 01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			10				8			11			10	11	8	10	4
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12	
塩化物イオン	mg/L	10. 1	11. 3	9. 1	5. 1	6. 5	7. 1	7. 1	7. 9	14. 2	18. 9	19. 3	10. 7	19. 3	5. 1	10. 6	12		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			48				45		58			39	58	39	48	4		
蒸発残留物	mg/L			107				87		120			113	120	87	107	4		
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
ジオキシン	mg/L			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	4	
2-メチルイソブチルアルコール	mg/L			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	4	
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	4	
フェノール類	mg/L			<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	4	
有機物（TOC）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	0. 5	0. 5	<0. 3	<0. 3	12	
pH値			7. 2	7. 0	7. 0	7. 0	6. 9	7. 0	7. 1	7. 1	7. 1	7. 1	7. 1	7. 2	7. 2	6. 9	7. 1	12	
味																		0	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	12	
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12	

水質年報

令和2年度

第3水源第1号取水井戸

2/2

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
	トルエン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜塩素酸	mg/L															0	
	二酸化塩素	mg/L															0	
	ジクロロアセトリル	mg/L															0	
	抱水コロイド	mg/L															0	
	農薬類	mg/L	<0.1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4	
	残留塩素	mg/L															0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			48			45			58			39	58	39	48	4
	マンガウ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			4.8			4.2			4.0			3.5	4.8	3.5	4.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	メチルセーブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			107			87			120			113	120	87	107	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.2	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	6.9	7.1	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)				-1.8			-1.7			-1.7			-1.9	-1.7	-1.9	-1.8	4
自 主 管 理 項 目	従属栄養細菌	CFU/ml	40	24	66	72	38	96	72	11	22	77	430	48	430	11	83	12
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	
	PFOS及びPFOA	mg/L															0	
	アンモニア態窒素	mg/L															0	
	BOD	mg/L															0	
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0	
	SS	mg/L															0	
	侵食性遊離炭酸	mg/L			4.3			3.7			3.5			3.1	4.3	3.1	3.6	4
	総窒素	mg/L															0	
	総リン	mg/L															0	
	生物総数	個/mL															0	
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL			<1			<1			<1			<1	<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL			0			0			0			0	0	0	0	4
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L			0			0			0			0	0	0	0	4
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L																0
	ジアルギン (/10L)	個/10L			0			0			0			0	0	0	0	4
	ジアルギン (/20L)	個/20L																0
目	ヒコバクテリウム	細胞/mL															0	
	カルシウム硬度	mg/L			34		33			42			28	42	28	34	4	
	硫酸イオン	mg/L	14	16	14	10	13	14	13	14	17	18	18	14	18	10	15	12
	総アルカリ度	mg/L			34.9		35.0			36.5			30.0	36.5	30.0	34.1	4	
電気伝導率	μ S/cm	143	163	147	106	133	139	137	141	176	193	198	138	198	106	151	12	

水質年報

令和2年度

第3水源地2号取水井戸

1/2

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数
天候 (当日)		晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇				
天候 (前日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨				
気温		℃	15.0	26.7	25.2	30.3	33.5	30.4	28.0	17.7	15.6	7.8	16.7	33.5	7.8	22.0	12
水温		℃	16.0	18.7	21.7	23.1	24.3	28.0	23.7	20.0	16.7	12.8	13.4	28.0	12.8	19.4	12
一般細菌		CFU/ml	0	0	0	2	0	0	0	860	1	1	1	860	0	72	12
大腸菌 (/100mL)		/100ml															0
カドミウム及びその化合物		mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		mg/L			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		mg/L			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		mg/L			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		mg/L			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアニ化物イオン及び塩化シアニ		mg/L			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	1.09	1.20	1.09	0.98	1.09	1.15	1.29	1.48	1.92	2.08	1.95	2.08	0.98	1.39	12
フッ素及びその化合物		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
矽素及びその化合物		mg/L			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素		mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジクロロベンゼン		mg/L			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
ジクロロメタン		mg/L			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
トリクロロエチレン		mg/L			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
トリクロロエチレン		mg/L			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン		mg/L			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸		mg/L															0
クロロ酢酸		mg/L															0
クロロホルム		mg/L															0
ジクロロ酢酸		mg/L															0
ジブromクロロメタン		mg/L															0
臭素酸		mg/L															0
総トリハロメタン		mg/L															0
トリクロロ酢酸		mg/L															0
ブromジクロロメタン		mg/L															0
ブromホルム		mg/L															0
ホルムアルデヒド		mg/L															0
亜鉛及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
アルミニウム及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
鉄及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物		mg/L			10			9		10			11	11	9	10	4
マンガニウム及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン		mg/L	9.3	10.4	9.0	5.6	6.1	7.0	6.9	8.1	13.1	18.7	19.1	19.1	5.6	10.5	12
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		mg/L			46			40			57		45	57	40	47	4
蒸発残留物		mg/L			103			83			109		123	123	83	104	4
陰イオン界面活性剤		mg/L			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジエタノール		mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソブチルアルコール		mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤		mg/L			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類		mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物 (TOC)		mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値			7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	12
味																	0
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
色度		度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
濁度		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

水質年報

令和2年度

第3水源第2号取水井戸

2/2

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
	トルエン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜塩素酸	mg/L															0	
	二酸化塩素	mg/L															0	
	ジクロロアセトリル	mg/L															0	
	抱水コロイド	mg/L															0	
	農薬類	mg/L	<0.1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4	
	残留塩素	mg/L															0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			46			40			57			45	57	40	47	4
	マンガウ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			9.2			7.1			7.8			5.6	9.2	5.6	7.4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	メチルセーブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	蒸発残留物	mg/L			103			83			109			123	123	83	104	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)				-1.9			-1.9			-1.7			-1.9	-1.7	-1.9	-1.8	4
従属栄養細菌	CFU/ml	8	4	5	24	7	12	8	1700	15	6	43	8	1700	4	150	12	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12	
PFOS及びPFOA	mg/L																0	
自 主 管 理 項 目	アンモニア態窒素	mg/L															0	
	BOD	mg/L															0	
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0	
	SS	mg/L															0	
	侵食性遊離炭酸	mg/L			8.4			6.6			7.2			5.1	8.4	5.1	6.8	4
	総窒素	mg/L															0	
	総リン	mg/L															0	
	生物総数	個/mL															0	
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL			<1			<1			<1			<1	<1	<1	4	
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL			0			0			0			0	0	0	4	
	クリプトスポリジウム(/10L)	個/10L			0			0			0			0	0	0	4	
	クリプトスポリジウム(/20L)	個/20L															0	
	ジアルジーア(/10L)	個/10L			0			0			0			0	0	0	4	
	ジアルジーア(/20L)	個/20L															0	
	ヒコバランクトン	細胞/mL															0	
	カルシウム硬度	mg/L			32			29			42			32	42	29	34	4
	硫酸イオン	mg/L	14	16	14	10	12	14	13	15	17	18	18	15	18	10	15	12
	総アルカリ度	mg/L			34.8			32.0			35.4			32.4	35.4	32.0	33.6	4
	電気伝導率	μS/cm	139	155	144	118	122	131	130	143	169	190	195	156	195	118	149	12

水質年報

令和2年度

第3水源浄水

1/2

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
天候（当日）		晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇					
天候（前日）		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨					
気温		℃	15. 0	26. 7	25. 2	30. 3	33. 5	30. 4	28. 0	17. 7	15. 6	7. 8	16. 7	33. 5	7. 8	22. 0	12	
水温		℃	17. 1	20. 3	22. 3	23. 0	26. 2	28. 2	23. 7	20. 4	17. 0	8. 0	14. 0	28. 2	8. 0	19. 5	12	
水 質 基 準 項 目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	4
	セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	12
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1. 08	1. 16	1. 08	0. 93	1. 12	1. 17	1. 32	1. 39	1. 95	2. 05	1. 92	1. 09	2. 05	0. 93	1. 36	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	12
	砒素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	4
	四塩化炭素	mg/L			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	1, 4-ジクロロベンゼン	mg/L			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	4
	ジクロロメタン	mg/L			<0. 004			<0. 004			<0. 004			<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	4
	ジクロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	塩素酸	mg/L	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 10	0. 09	0. 08	0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 10	<0. 06	<0. 06	12
	クロロ酢酸	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	クロロホルム	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	ジクロロ酢酸	mg/L			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	4
	ジブクロロメタン	mg/L	0. 001	0. 002	0. 002	0. 001	0. 002	0. 003	0. 002	0. 002	0. 001	<0. 001	0. 001	0. 002	0. 003	<0. 001	0. 002	12
	臭素酸	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
総トリクロロメタン	mg/L	0. 001	0. 002	0. 003	0. 001	0. 002	0. 007	0. 003	0. 003	0. 002	<0. 001	0. 002	0. 002	0. 007	<0. 001	0. 002	12	
トリクロロ酢酸	mg/L			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	4	
ブロミジクロロメタン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 002	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 002	<0. 001	<0. 001	12	
ブロミホルム	mg/L	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 002	0. 001	0. 001	0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	0. 002	<0. 001	<0. 001	12	
ホルムアルデヒド	mg/L			<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	4	
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 03	0. 02	0. 03	12	
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12	
銅及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12	
ナトリウム及びその化合物	mg/L			10			8			11			10	11	8	10	4	
マグネシウム及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12	
塩化物イオン	mg/L	10. 5	11. 2	10. 0	6. 4	7. 1	8. 0	8. 0	8. 5	14. 3	19. 1	19. 5	12. 4	19. 5	6. 4	11. 2	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			47			40			55			42	55	40	46	4	
蒸発残留物	mg/L			107			88			112			117	117	88	106	4	
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
ジオキシベンゼン	mg/L			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	4	
2-メチルイソブチルアルコール	mg/L			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	4	
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	4	
フェノール類	mg/L			<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	4	
有機物（TOC）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	0. 4	<0. 3	<0. 3	<0. 3	0. 3	0. 4	<0. 3	<0. 3	12	
pH値		7. 3	7. 1	7. 0	7. 0	7. 1	7. 1	7. 2	7. 1	7. 2	7. 1	7. 1	7. 2	7. 3	7. 0	7. 1	12	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12	

水質年報

令和2年度

第3水源浄水

2/2

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	トルエン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L															0
	二酸化塩素	mg/L															0
	ジクロロアセトリル	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロール	mg/L	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L	<0.1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			47			40		55			42	55	40	46	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			6.8			5.7		4.8			4.9	6.8	4.8	5.6	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	メチルセーフタルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			107			88		112			117	117	88	106	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
自 主 管 理 項 目	pH値		7.3	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.0	7.1	12
	ランゲリア指数(腐食性)				-1.8			-1.6		-1.6			-1.8	-1.6	-1.8	-1.7	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	3	0	2	4	1	0	0	0	0	4	0	1	12
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L															0
	アンモニア態窒素	mg/L															0
	BOD	mg/L															0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0
	SS	mg/L															0
	侵食性遊離炭酸	mg/L			6.2			5.2		4.3			4.5	6.2	4.3	5.0	4
	総窒素	mg/L															0
	総リン	mg/L															0
	生物総数	個/mL															0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL															0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL															0
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L															0
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L															0
	ジアルジア (/10L)	個/10L															0
	ジアルジア (/20L)	個/20L															0
	ヒコプラクソン	細胞/mL															0
目	カルシウム硬度	mg/L			34		29			40			30	40	29	33	4
	硫酸イオン	mg/L	14	15	14	10	13	14	13	17	18	18	14	18	10	14	12
	総アルカリ度	mg/L			35.2		35.8			37.3			30.7	37.3	30.7	34.8	4
	電気伝導率	μS/cm	142	160	149	114	132	140	136	144	175	194	196	196	114	152	12

※4月のクロロホルム、ジブromクロロメタン、総トリハロメタン、ブromジクロロメタン、ブromホルムはR2. 4. 15に採水。

(5) 農薬類詳細結果

①旧宮崎市域

下北方浄水場(柏田取水口)

No.	項目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 7	R2. 7. 14	R2. 10. 6	R3. 1. 13				
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D (2,4-P-A)	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	EPN	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	MCPA	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アミロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラス	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ (MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イソプロベンホス (IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトファンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン (ベンゾエビン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホス	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシシン銅 (有機銅)	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル (NAC)	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン (ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クロメプロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン (CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル (TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス (CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジウロン (DCMU)	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロベニル (DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロロホス (DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン (エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	シハロップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン (CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
56	チアジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	チウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	チオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	チオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	チフリルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ (MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロビル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロロホス (DEP)	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラゾール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナブロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	バラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ビベロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ビラクロニル	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
71	ビラジキソフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ビラゾリネート (ビラゾレート)	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ビリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ビロビチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ビロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィプロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェニトロチオン (MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェノプロカルブ (BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン (MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート (PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	ブタクロー	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	ブフロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	プレチラクロー	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	プロシメドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	プロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロベナゾール	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.000		

下北方浄水場（下北方浄水池）										
農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 7	R2. 7. 14	R2. 10. 6	R3. 1. 13				
1	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-DPA（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	EPN	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	MCPA	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプロベンホス（IBP）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトフェンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン（ベンゾエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホス	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシ銅（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル（NAC）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン（ACN）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャブタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クロメフロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン（CNP）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル（TPN）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス（CYAP）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジウロン（DCMU）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロベニル（DBN）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロルボス（DDVP）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン（CAT）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	デゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
56	デアジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	デウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	デオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	デオフィネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	デオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	デフリルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロピル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロルホン（DEP）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラソール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナプロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	ハラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ビエロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ピラクロニル	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
71	ピラジキフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ピリプチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィプロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェントロチオン（MEP）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェノプロカルブ（BPMC）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン（MPP）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート（PAP）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
83	フザライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	プロフロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	プロシモン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	プロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満							

富吉浄水場（富吉取水口）										
農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 7	R2. 7. 14	R2. 10. 6	R3. 1. 13				
1	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-DPA（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	EPN	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	MCPA	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプロベンホス（IBP）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトフェンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン（ベンゾエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホス	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシ銅（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル（NAC）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン（ACN）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クロメフロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン（CNP）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル（TPN）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス（CYAP）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジウロン（DCMU）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロベニル（DBN）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロルボス（DDVP）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン（CAT）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	デゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
56	テアジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	テウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	テオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	テオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	テオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	テフリルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロピル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロルホン（DEP）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラソール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナプロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	ハラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ビエロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ピラクロニル	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
71	ピラジキフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ピリプチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィプロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェントロチオン（MEP）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェノプロカルブ（BPMC）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン（MPP）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート（PAP）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	プロフロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	プロシモン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	プロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満							

富吉浄水場（富吉浄水池）										
農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 7	R2. 7. 14	R2. 10. 6	R3. 1. 13				
1	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-D P A（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D（2,4-P A）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	E P N	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	M C P A	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（M I P C）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（I P T）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプロベンホス（I B P）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトフェンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン（ペンソエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホス	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシ銅（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル（N A C）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン（A C N）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クロメフロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン（C N P）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル（T P N）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シナナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス（C Y A P）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジウロン（D C M U）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロベニル（D B N）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロルボス（D D V P）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	ジハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン（C A T）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	デゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
56	テアジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	チウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	チオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	チオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	テフリルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ（M B P M C）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロピル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロルホン（D E P）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラソール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナプロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	ハラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ビエロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ピラクロニル	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
71	ピラジキフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ピラゾリネート（ピラソレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィプロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェントロチオン（M E P）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェノブカルブ（B P M C）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン（M P P）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート（P A P）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	プロフロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	プロシドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	プロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロベナゾール	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
94	プロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
95	ペニミル	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
96	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
97	ベンゾピシクロン	0.09		0.0009未満			0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
98	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
99	ベンタゾン	0.2		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
100	ベンチメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
101	ベンフラカルブ	0.04		0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
102	ベンフルラリン（バスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
103	ベンフルセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
104	ホスチアセート	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
105	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
106	メコプロップ（M C P P）	0.05								

②田野町域

田野第1浄水場（第1浄水場原水（片井野））

農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 6	R2. 7. 13	R2. 10. 5	R3. 1. 12				
1	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-D P A（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D（2,4-P A）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	E P N	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	M C P A	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（M I P C）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（I P T）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプロベンホス（I B P）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトフェンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン（ペンソエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホス	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシシン（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル（N A C）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン（A C N）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クロメフロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン（C N P）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル（T P N）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス（C Y A P）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジウロン（D C M U）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロベニル（D B N）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロボス（D D V P）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	ジハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン（C A T）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	デゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
56	デアジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	デウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	デオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	デオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	デオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	デフリルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ（M B P M C）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロピル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロロホン（D E P）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラソール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナプロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	ハラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ビエロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ビラクロニル	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
71	ピラジキフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ピラゾリネート（ピラソレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ピリプチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィプロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェントロチオン（M E P）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェノフルカルブ（B P M C）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン（M P P）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート（P A P）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
83	フザライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	プロフロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	プロシドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	プロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロベナゾール	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
94	プロモプチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
95	ペノミル	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
96	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
97	ベンゾピシクロン	0.09		0.0009未満			0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
98	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
99	ベンタゾン	0.2		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
100	ベンチメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
101	ベンフラカルブ	0.04		0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
102	ベンフルラリン（バスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
103	ベンフルセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
104	ホスチアセート	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
105	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
106	メコプロップ（M C P P）	0.05		0.0005未満						

田野第1浄水場（第1浄水場浄水）										
農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 6	R2. 7. 13	R2. 10. 5	R3. 1. 12				
1	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-DPA（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	EPN	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	MCPA	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプロベンホス（IBP）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトフェンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン（ベンゾエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホス	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシ銅（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル（NAC）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン（ACN）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クロメフロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン（CNP）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル（TPN）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス（CYAP）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジウロン（DCMU）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロベニル（DBN）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロルボス（DDVP）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	ジハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン（CAT）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	デゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
56	テアジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	テウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	テオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	テオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	テオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	テフリルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロピル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロルホン（DEP）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラソール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナプロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	ハラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ビエロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ピラクロニル	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ピラゾリネート（ピラソレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ピリプチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィプロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェントロチオン（MEP）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェノフルカルブ（BPMC）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン（MPP）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート（PAP）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	プロフロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	プロシドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	プロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4

③高岡町域

川口浄水場（川口原水（梁瀬第1））

農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 7	R2. 7. 14	R2. 10. 6	R3. 1. 13				
1	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-D P A（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D（2,4-P A）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	E P N	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	M C P A	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（M I P C）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（I P T）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプロベンホス（I B P）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトフェンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン（ペンソエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホス	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシ銅（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル（N A C）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン（A C N）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クロメフロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン（C N P）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル（T P N）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シナナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス（C Y A P）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジウロン（D C M U）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロベニル（D B N）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロボス（D D V P）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	ジハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン（C A T）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	デゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
56	テアジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	テウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	テオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	テオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	テオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	テフリルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ（M B P M C）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロピル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロロホン（D E P）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラソール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナプロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	ハラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ピエロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ピラクロニル	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
71	ピラジキフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ピラゾリネート（ピラソレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ピリプチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェントロチオン（M E P）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェノプロカルブ（B P M C）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン（M P P）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート（P A P）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	プロフロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	プロシドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	プロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロベナゾール	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
94	プロモプチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
95	ペノミル	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
96	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
97	ベンゾピシクロン	0.09		0.0009未満			0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
98	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
99	ベンタゾン	0.2		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
100	ベンチメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
101	ベンフラカルブ	0.04		0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
102	ベンフルラリン（バスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
103	ベンフルセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
104	ホスチアセート	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
105	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
106	メコプロップ（M C P P）	0.05		0.0005						

川口浄水場（川口原水（梁瀬第2））										
農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 7	R2. 7. 14	R2. 10. 6	R3. 1. 13				
1	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-D P A（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D（2,4-P A）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	E P N	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	M C P A	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（M I P C）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（I P T）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプロベンホス（I B P）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトフェンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン（ペンソエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホス	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシ銅（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル（N A C）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン（A C N）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クロメフロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン（C N P）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル（T P N）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シナナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス（C Y A P）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジウロン（D C M U）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロベニル（D B N）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロルボス（D D V P）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	ジハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン（C A T）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	デゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
56	テラジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	テウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	テオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	テオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	テオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	テフリルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ（M B P M C）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロピル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロルホン（D E P）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラソール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナプロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	ハラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ビエロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ピラクロニル	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
71	ピラジキフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ピラゾリネート（ピラソレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ピリプチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェントロチオン（M E P）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェノフルカルブ（B P M C）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン（M P P）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート（P A P）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	プロフロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	プロシドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	プロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロベナゾール	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
94	プロモプチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
95	ペニミル	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
96	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
97	ベンゾピシクロン	0.09		0.0009未満			0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
98	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
99	ベンタゾン	0.2		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
100	ベンチメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
101	ベンフラカルブ	0.04		0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
102	ベンフルラリン（バスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
103	ベンフルセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
104	ホスチアセート	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
105	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
106	メコプロップ（M C P P）	0.								

川口浄水場（川口浄水）

[illegible]

浦之名浄水場（浦之名原水）										
農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 7	R2. 7. 14	R2. 10. 6	R3. 1. 13				
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-DPA（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	EPN	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	MCPA	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニオホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラス	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イソペンホス（IBP）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトファンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン（ベンゾエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシシン（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル（NAC）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン（ACN）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クロメプロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン（CNP）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル（TPN）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス（CYAP）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジウロン（DCMU）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロロベニル（DBN）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロロホス（DDVP）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	シハロップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン（CAT）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
56	チアジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	チウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	チオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	チオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	テフルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロビル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロロホス（DEP）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラゾール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナブロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	バラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ビベロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ビラクロニル	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
71	ビラジキソフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ビラゾリネート（ビラゾレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ビリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ビリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ビロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィプロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェニトロチオン（MEP）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェニプロカルブ（BPMC）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン（MPP）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート（PAP）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	プロシメドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	プロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				

浦之名浄水場（浦之名浄水）											
農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数	
			R2. 4. 7	R2. 7. 14	R2. 10. 6	R3. 1. 13					
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	
2	2,2-DPA（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
4	EPN	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	
5	MCPA	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1	
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1	
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	
9	アニオホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4	
10	アミトラス	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4	
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
16	イソペンホス（IBP）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4	
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4	
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	
20	エトファンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4	
21	エンドスルファン（ベンゾエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	
22	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
23	オキシシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4	
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4	
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1	
28	カルバリル（NAC）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
30	キノクラミン（ACN）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
35	クメプロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
36	クロロニトロフェン（CNP）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4	
38	クロロタロニル（TPN）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4	
40	シアノホス（CYAP）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4	
41	ジウロン（DCMU）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
42	ジクロベニル（DBN）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	
43	ジクロロホス（DDVP）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4	
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4	
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4	
48	シハロップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4	
49	シマジン（CAT）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4	
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4	
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
55	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
56	チアジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
57	チウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
58	チオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1	
59	チオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	
61	テフルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
62	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	
63	トリクロビル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1	
64	トリクロロホン（DEP）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
65	トリシクラゾール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4	
67	ナブロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	
68	バラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
69	ピベロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4	
70	ピラクロニル	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
71	ピラジキソフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4	
72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4	
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	
76	フィプロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	
77	フェニトロチオン（MEP）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	
78	フェニプロカルブ（BPMC）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
80	フェンチオン（MPP）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4	
81	フェントエート（PAP）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4	
82	フェントラザミド	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	
89	プロシメドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4	
90	プロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1	
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005					

④清武町域

清武第1水源地（取水口）

農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 6	R2. 7. 13	R2. 10. 5	R3. 1. 12				
1	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-D P A（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D（2,4-P A）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	E P N	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	M C P A	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（M I P C）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（I P T）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプロベンホス（I B P）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトフェンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン（ペンソエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホス	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシ銅（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル（N A C）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン（A C N）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャブタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クロメフロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン（C N P）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル（T P N）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス（C Y A P）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジウロン（D C M U）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロベニル（D B N）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロルボス（D D V P）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	ジハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン（C A T）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	デゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
56	テラジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	テウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	テオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	テオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	テオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	テフリルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ（M B P M C）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロピル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロルホン（D E P）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラソール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナプロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	ハラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ビエロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ビラクロニル	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
71	ピラジキフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ピラゾリネート（ピラソレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ピリプチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェントロチオン（M E P）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェノプロカルブ（B P M C）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン（M P P）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート（P A P）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
83	フザライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	プロフロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	プロシドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	プロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロベナゾール	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
94	プロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
95	ペニミル	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
96	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
97	ベンゾピシクロン	0.09		0.0009未満			0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
98	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
99	ベンタゾン	0.2		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
100	ベンチメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
101	ベンフラカルブ	0.04		0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
102	ベンフルラリン（バスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
103	ベンフルセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
104	ホスチアセート	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
105	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
106	メコプロップ（M C P P）	0.05		0.0005未満	</					

清武第1水源池（浄水池）										
農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 6	R2. 7. 13	R2. 10. 5	R3. 1. 12				
1	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-DPA（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	EPN	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	MCPA	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニコホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラス	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプロベンホス（IBP）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトフェンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン（ベンゾエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル（NAC）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン（ACN）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クメプロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン（CNP）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル（TPN）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス（CYAP）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジウロン（DCMU）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロベニル（DBN）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロロホス（DDVP）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	シハロップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン（CAT）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
56	チアジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	チウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	チオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	チオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	テフルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロビル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロロホン（DEP）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラゾール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナプロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	バラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ピベロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ピラクロニル	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ピリプチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィプロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェニトロチオン（MEP）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェニプロカルブ（BPMC）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン（MPP）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート（PAP）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	フタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	フタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	フプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	フレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	フロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	フロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	フロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
92	フロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.					

清武第2水源地区（取水井戸）										
農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 6	R2. 7. 13	R2. 10. 5	R3. 1. 12				
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-DPA（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	EPN	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	MCPA	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラス	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプロベンホス（IBP）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトファンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン（ベンゾエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホス	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル（NAC）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン（ACN）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クロメプロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン（CNP）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル（TPN）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス（CYAP）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジウロン（DCMU）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロベニル（DBN）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロロホス（DDVP）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	シハロップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン（CAT）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
56	チアジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	チウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	チオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	チオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	テフルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロビル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロロホス（DEP）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラゾール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナブロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	バラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ピペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ピラクロニル	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィプロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェニトロチオン（MEP）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェニプロカルブ（BPMC）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン（MPP）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート（PAP）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	プロシメドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	プロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満							

清武第2水源池（浄水池）										
農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 6	R2. 7. 13	R2. 10. 5	R3. 1. 12				
1	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-DPA（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	EPN	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	MCPA	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニオホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプロベンホス（IBP）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトフェンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン（ベンゾエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル（NAC）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン（ACN）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クロメプロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン（CNP）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル（TPN）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス（CYAP）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジウロン（DCMU）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロベニル（DBN）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロロホス（DDVP）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	シハロップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン（CAT）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	シメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	シメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
56	チアジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	チウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	チオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	チオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	テフリルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロビル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロロホン（DEP）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラゾール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナブロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	バラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ビベロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ビラクロニル	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
71	ビラジキソフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ビラゾリネート（ビラゾレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ビリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ビロビチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ビロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィプロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェニトロチオン（MEP）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェノプロカルブ（BPMC）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン（MPP）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート（PAP）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	フタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	フタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	フプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	フレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	フロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	フロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	フロビコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
92	フロビザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満						

清武第3水源地区（1号取水井戸）

農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 6	R2. 7. 13	R2. 10. 5	R3. 1. 12				
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-DPA（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D（2,4-P-A）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	EPN	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	MCPA	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アミノホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラス	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプロベンホス（IBP）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトファンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン（ペンゾエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル（NAC）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン（ACN）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クロメプロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン（CNP）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル（TPN）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス（CYAP）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジクロロ（DCMU）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロベニル（DBN）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロロホス（DDVP）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	シハロップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン（CAT）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	シメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	シメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
56	チアジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	チウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	チオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	チオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	チフリルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロビル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロロホス（DEP）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラゾール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナブロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	バラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ビベロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ビラクロニル	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
71	ビラジキソフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ビラゾリネート（ビラゾレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ビリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ビリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ビロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィプロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェニトロチオン（MEP）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェニプロカルブ（BPMC）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン（MPP）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート（PAP）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	フタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	フタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	フプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	フレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	フロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	フロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	フロビコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
92	フロビザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	フロベナゾール	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
94	フロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
95	ペノミル	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
97	ペンシビシクロン	0.09		0.0009未満			0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
98	ペンソフェナップ	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
99	ペンタゾン	0.2		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
100	ペンチメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
101	ペンフルカルブ	0.04		0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
102	ペンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
103	ペンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
104	ホスチアゼート	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
105	馬拉チオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
106	メロブロップ（MCPP）	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
107										

清武第3水源地区（2号取水井戸）

農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 6	R2. 7. 13	R2. 10. 5	R3. 1. 12				
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-DPA（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D（2,4-P-A）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	EPN	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	MCPA	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アミノホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラス	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプロベンホス（IBP）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトファンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン（ペンゾエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル（NAC）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン（ACN）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クロメプロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン（CNP）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル（TPN）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス（CYAP）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジクロロ（DCMU）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロロニル（DBN）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロロホス（DDVP）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	シハロップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン（CAT）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	シメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
56	チアジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	チウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	チオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	チオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	チフリルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロピル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロロホス（DEP）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラゾール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナブロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	バラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ピベロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ピラクロニル	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
71	ピラジキソフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ピリピチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィプロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェニトロチオン（MEP）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェニプロカルブ（BPMC）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン（MPP）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート（PAP）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	プロシメドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	プロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロベナゾール	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
94	プロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
95	ペノミル	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
97	ペンシビシクロン	0.09		0.0009未満			0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
98	ペンソフェナップ	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
99	ペンタゾン	0.2		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
100	ペンチメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
101	ペンフルカルブ	0.04		0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
102	ペンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
103	ペンフルセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
104	ホスチアゼート	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
105	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
106	メコプロップ（MCP P）	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1

清武第3水源池（浄水池）										
農薬 No.	項 目	目標値 (mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R2. 4. 6	R2. 7. 13	R2. 10. 5	R3. 1. 12				
1	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-D P A（ダラボン）	0.08		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
3	2,4-D（2,4-P A）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
4	E P N	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	M C P A	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（M I P C）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（I P T）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプロベンホス（I B P）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
17	イミノクタジン	0.006		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
20	エトフェンブロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
21	エンドスルファン（ペンソエビン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
22	オキサジクロメホス	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
23	オキシシン（有機銅）	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
27	カルタップ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
28	カルバリル（N A C）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
29	カルボフラン	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
30	キノクラミン（A C N）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
33	グリホサート	2		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
34	グルホシネート	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
35	クロメフロップ	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
36	クロロニトロフェン（C N P）	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
37	クロロピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
38	クロロタロニル（T P N）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
39	シナナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
40	シアノホス（C Y A P）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
41	ジウロン（D C M U）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
42	ジクロベニル（D B N）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
43	ジクロルボス（D D V P）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
44	ジクワット	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
47	ジチオビル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
48	ジハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
49	シマジン（C A T）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
54	ダイムロン	0.8		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
55	デゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
56	テアジニル	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
57	チウラム	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
58	チオジカルブ	0.08		0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
59	チオファネートメチル	0.3		0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
61	テフリルトリオン	0.002		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
62	テルブカルブ（M B P M C）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
63	トリクロピル	0.006		0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
64	トリクロルホン（D E P）	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
65	トリシクラゾール	0.1		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
67	ナプロバミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
68	ハラコート	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
69	ビエロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
70	ピラクロニル	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
71	ピラジキフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
72	ピラゾリネート（ピラソレート）	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
74	ピリプチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
76	フィプロニル	0.0005		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
77	フェントロチオン（M E P）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
78	フェノプロカルブ（B P M C）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
79	フェリムゾン	0.05		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
80	フェンチオン（M P P）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
81	フェントエート（P A P）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
82	フェントラザミド	0.01		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
86	プロフロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	フルアジナム	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
89	プロシドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
90	プロチオホス	0.007		0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロベナゾール	0.03		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
94	プロモプチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
95	ペニミル	0.02		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
96	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
97	ベンゾピシクロン	0.09		0.0009未満			0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
98	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
99	ベンタゾン	0.2		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
100	ベンチメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
101	ベンフラカルブ	0.04		0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
102	ベンフルラリン（バスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
103	ベンフルセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
104	ホスチアセート	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
105	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
106	メコプロップ（M C P P）	0.05								

IV 給 水 栓 水 質

1 給水栓水質検査概要

(1) 採水場所

毎日検査地点は、市内全域で 47 箇所選定している。毎月検査地点は、基本的に 1 水系ごとに代表給水栓として 1 箇所ずつを選定している。この代表給水栓のほかに浄水場の規模等を考慮し一般給水栓として 13 箇所を加え、市内全域で合計 22 箇所選定している。

給水栓採水地点（旧宮崎市域）




凡例 ◇ : 代表給水栓 □ : 一般給水栓

給水栓採水地点（佐土原町域）



凡例 □：一般給水栓

給水栓採水地点（田野町域）

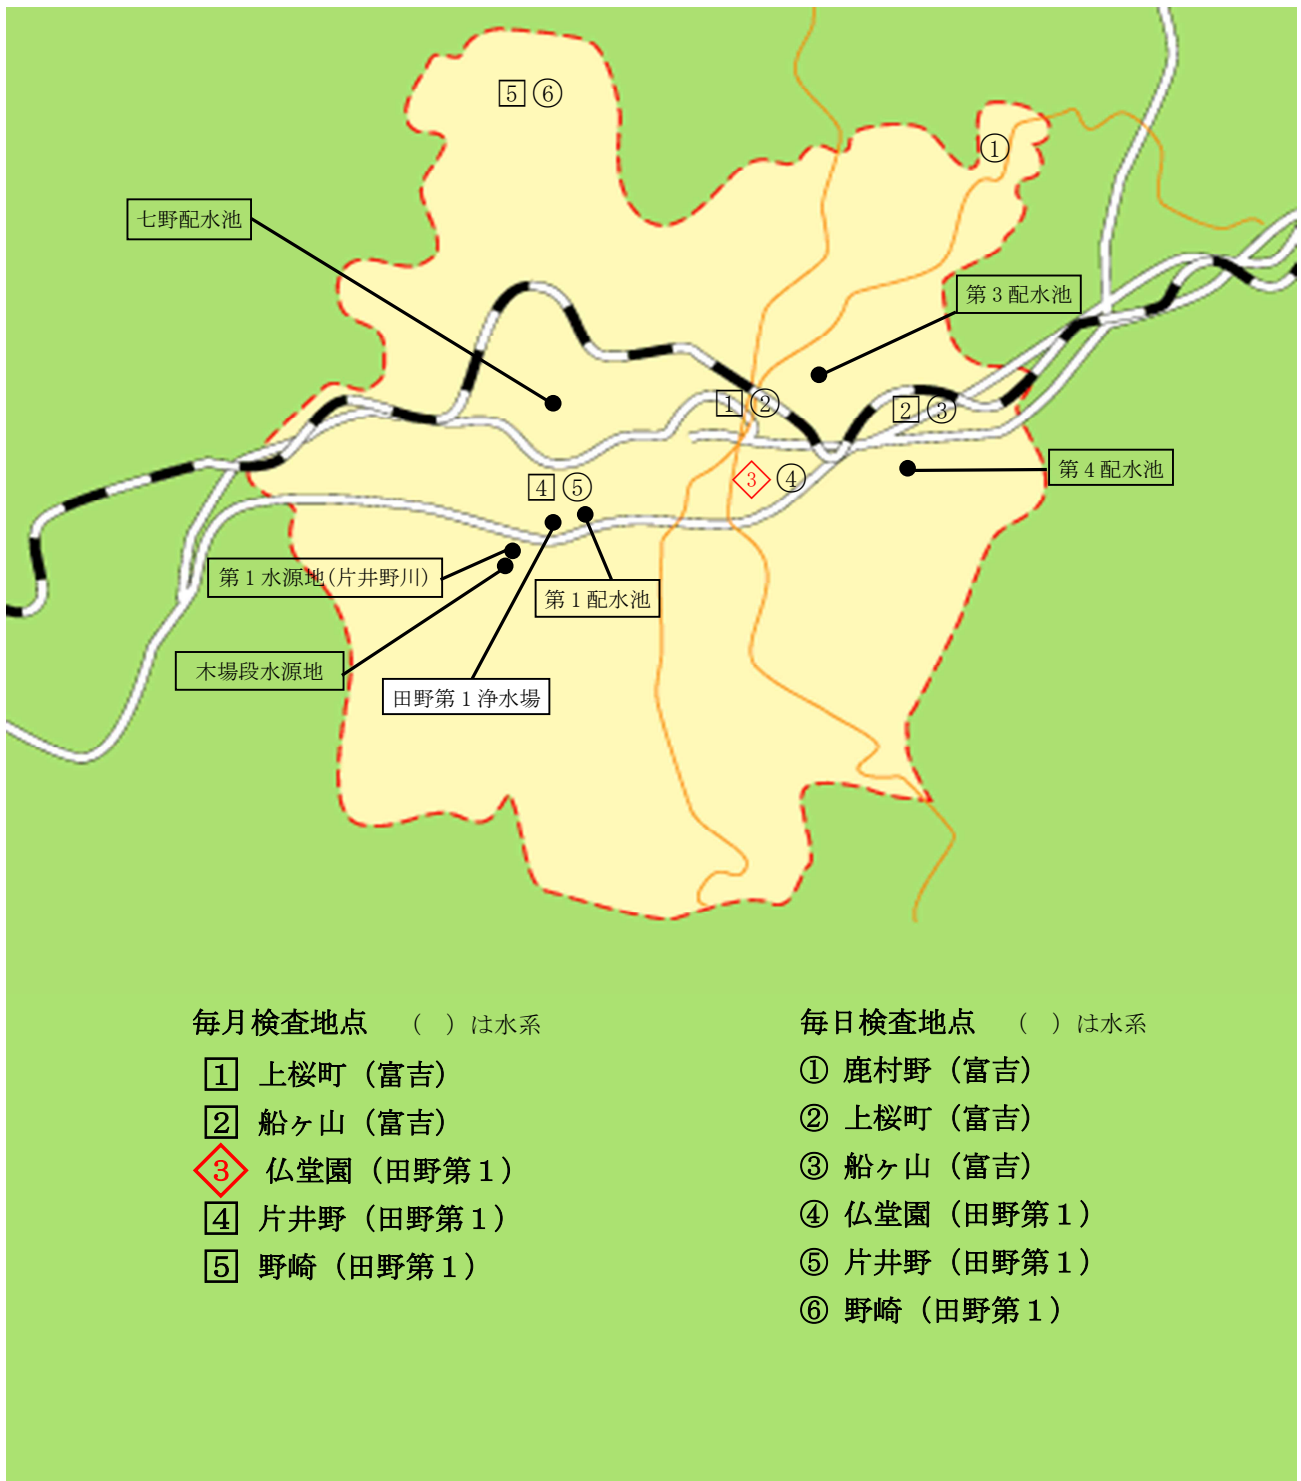


凡例 ◇ : 代表給水栓 □ : 一般給水栓

給水栓採水地点（高岡町域）



凡例 ◇：代表給水栓 □：一般給水栓

給水栓採水地点（清武町域）

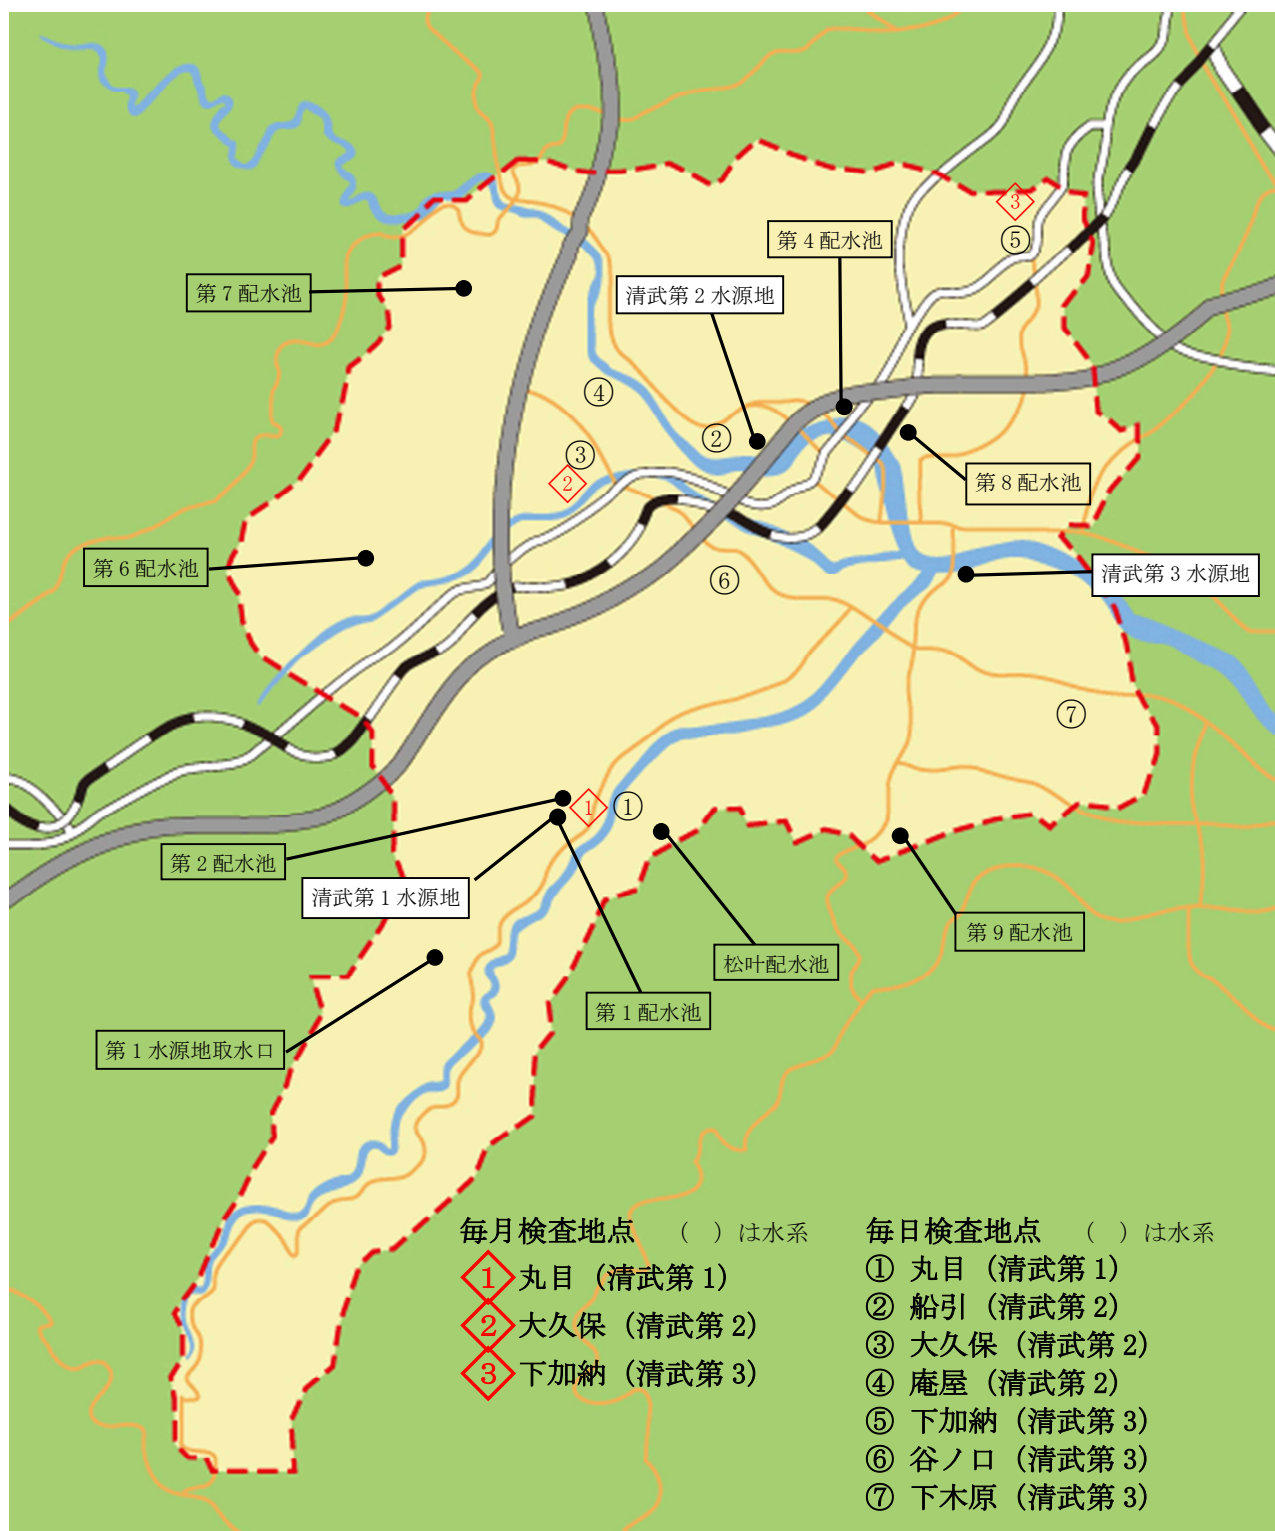

凡例 ◇ : 代表給水栓

給水栓採水地区（毎月検査）

旧宮崎市域

給水栓名称	施設名	所在地
島之内	住吉北緑地広場	大字島之内
糸原	倉岡小学校	大字糸原
赤江	飛江田第二児童公園	大字赤江
月見ヶ丘	源藤児童公園	月見ヶ丘5丁目
細江	細江公民館	大字細江
学園木花台南	木花台三号街区公園	学園木花台南3丁目
内海	小内海公民館	大字内海
折生迫	宮崎白浜オートキャンプ場	大字折生迫

佐土原町域

給水栓名称	施設名	所在地
光ヶ丘	佐土原総合文化センター	佐土原町下田島

田野町域

給水栓名称	施設名	所在地
上桜町	宮崎市田野総合支所	田野町甲
船ヶ山	田野分団第5部消防車庫	田野町甲
仏堂園	田野分団第6部消防車庫	田野町甲
片井野	田野分団第9部消防車庫	田野町乙
野崎	野崎地区集落センター	田野町乙

高岡町域

給水栓名称	施設名	所在地
穆佐	宮崎市高岡総合支所穆佐出張所	高岡町小山田
内山	宮崎市高岡総合支所	高岡町内山
和石	和石加圧ポンプ所	高岡町内山
深水	高岡分団第13部消防車庫	高岡町浦之名
柞木橋	柞木橋集落センター	高岡町上倉永

清武町域

給水栓名称	施設名	所在地
丸目	清武分団第8部消防車庫	清武町今泉乙
大久保	清武分団第10部消防車庫	清武町今泉甲
下加納	清武分団第18部消防車庫	清武町加納乙

(2) 検査項目

- ① 毎日検査
色、濁り、残留塩素、pH値、臭気、味
- ② 毎月検査
水質基準項目、水質管理目標設定項目、自主管理項目

(3) 検査頻度

- ① 毎日検査
1日1回
- ② 毎月検査
月1回

(4) 検査結果（概況）

- ① 毎日検査
 - ア 色、濁り、残留塩素（水道法に定められた項目）
全ての給水栓において、異常は認められなかった。
 - イ pH値、臭気、味（その他の項目）
全ての給水栓において、異常は認められなかった。
- ② 毎月検査
 - ア 水質基準項目
全ての給水栓で基準値を満たしていた。
 - イ 水質管理目標設定項目
pH値、ランゲリア指数(腐食性)*については、目標値を満たしていない給水栓があった。
その他の項目については、目標値を満たしていた。
 - ウ 自主管理項目
全ての給水栓において、異常は認められなかった。

※ランゲリア指数（腐食性）

配・給水系における腐食性の指標となるもので、水の実際のpH値と理論的pH値（水中の炭酸カルシウムが溶解も析出もしない平衡状態にあるときのpH値）との差をいう。pH値が最も大きく影響するが、カルシウム硬度、アルカリ度、水温、蒸発残留物の値も影響する。

2 給水栓水質検査結果

(1) 毎日検査

① 旧宮崎市域

令和2年度

月	下北方浄水場																																					
	島之内						塩 路						池内町						系 原						神宮町						鶴 島							
	pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素				
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均		
4	7.0	6.8	6.9	0.55	0.40	0.50	6.8	6.8	6.8	0.50	0.30	0.45	6.8	6.8	6.8	0.55	0.45	0.51	6.9	6.7	6.8	0.50	0.30	0.42	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	7.0	6.8	6.9	0.50	0.50	0.50		
5	7.0	6.8	6.8	0.60	0.40	0.52	6.8	6.8	6.8	0.80	0.35	0.48	6.9	6.7	6.8	0.80	0.55	0.61	6.8	6.7	6.7	0.65	0.30	0.45	6.8	6.7	6.8	0.50	0.50	0.50	6.9	6.7	6.8	0.55	0.50	0.50		
6	7.0	6.8	7.0	0.60	0.45	0.51	6.8	6.8	6.8	0.55	0.55	0.55	7.0	6.8	6.9	0.70	0.50	0.58	6.9	6.7	6.8	0.55	0.45	0.50	6.9	6.7	6.8	0.50	0.40	0.50	6.9	6.8	6.9	0.50	0.35	0.48		
7	7.0	6.8	6.9	0.60	0.40	0.50	6.8	6.8	6.8	0.60	0.50	0.54	6.9	6.7	6.8	0.70	0.45	0.55	6.9	6.7	6.8	0.55	0.40	0.50	6.9	6.8	6.8	0.60	0.40	0.48	6.9	6.8	6.8	0.50	0.45	0.50		
8	7.0	6.8	6.9	0.60	0.40	0.47	6.8	6.8	6.8	0.55	0.50	0.51	6.9	6.8	6.8	0.60	0.45	0.52	6.9	6.8	6.8	0.50	0.35	0.44	6.9	6.8	6.9	0.50	0.40	0.45	7.0	6.8	6.9	0.50	0.40	0.44		
9	7.0	6.8	7.0	0.60	0.50	0.53	6.8	6.8	6.8	0.55	0.50	0.54	7.0	6.8	6.9	0.70	0.50	0.57	6.9	6.7	6.8	0.60	0.35	0.48	6.9	6.8	6.9	0.60	0.50	0.50	7.1	6.8	6.9	0.50	0.40	0.49		
10	7.0	6.8	7.0	0.50	0.40	0.45	6.9	6.9	6.9	0.55	0.40	0.47	6.9	6.8	6.9	0.55	0.40	0.48	6.9	6.8	6.9	0.50	0.35	0.41	6.9	6.8	6.9	0.50	0.40	0.44	7.0	6.9	7.0	0.50	0.40	0.47		
11	7.0	6.8	7.0	0.50	0.40	0.45	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.9	6.8	6.8	0.50	0.45	0.46	6.9	6.8	6.9	0.45	0.35	0.40	6.9	6.8	6.9	0.40	0.40	0.40	7.0	6.8	7.0	0.50	0.40	0.46		
12	7.0	6.8	6.9	0.50	0.30	0.40	6.8	6.7	6.8	0.50	0.40	0.42	6.9	6.8	6.8	0.50	0.40	0.44	6.9	6.7	6.8	0.45	0.35	0.38	6.9	6.8	6.8	0.40	0.40	0.40	7.0	6.8	6.9	0.50	0.40	0.47		
1	6.9	6.8	6.8	0.50	0.35	0.41	6.8	6.8	6.8	0.40	0.35	0.39	6.8	6.7	6.8	0.45	0.40	0.44	7.0	6.9	6.9	0.45	0.35	0.38	6.8	6.8	6.8	0.40	0.40	0.40	6.8	6.6	6.8	0.50	0.40	0.46		
2	7.0	6.8	6.9	0.55	0.40	0.46	6.8	6.8	6.8	0.45	0.40	0.40	6.8	6.7	6.8	0.50	0.40	0.45	7.1	6.9	6.9	0.45	0.25	0.37	6.8	6.8	6.8	0.50	0.40	0.41	6.8	6.7	6.8	0.50	0.50	0.50		
3	7.0	6.8	6.9	0.55	0.40	0.50	6.8	6.8	6.8	0.50	0.40	0.46	6.8	6.7	6.8	0.55	0.45	0.50	7.0	6.9	6.9	0.45	0.30	0.39	6.8	6.8	6.8	0.50	0.40	0.44	6.8	6.6	6.8	0.50	0.50	0.50		
最高	7.0			0.60			6.9			0.80			7.0			0.80			7.1			0.65			6.9			0.60			7.1			0.55				
最低		6.8			0.30		6.7			0.30			6.7			0.40			6.7			0.25			6.7			0.40			6.6			0.35				
平均			6.9			0.48			6.8			0.48			6.8			0.51			6.8			0.43			6.8			0.45			6.9			0.48		

月	下北方浄水場																								富吉浄水場													
	田代町						赤 江						希望ヶ丘						郡司分甲						富 吉						小 松							
	pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素				
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均					
4	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	7.0	6.9	6.9	0.40	0.30	0.34	6.9	6.8	6.9	0.50	0.50	0.50	6.8	6.8	6.8	0.35	0.25	0.29	7.1	6.9	7.0	0.50	0.40	0.46	7.0	6.8	6.9	0.50	0.50	0.50		
5	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.9	6.8	6.9	0.60	0.25	0.39	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.8	6.8	6.8	0.40	0.20	0.31	6.9	6.9	6.9	0.50	0.30	0.43	6.9	6.8	6.9	0.55	0.50	0.50		
6	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.9	6.9	6.9	0.50	0.30	0.39	6.9	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.8	6.8	6.8	0.40	0.25	0.37	6.9	6.9	6.9	0.50	0.40	0.43	6.9	6.8	6.9	0.55	0.40	0.48		
7	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.9	6.9	6.9	0.50	0.30	0.45	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.8	6.8	6.8	0.45	0.30	0.37	6.9	6.9	6.9	0.50	0.40	0.44	6.9	6.8	6.9	0.50	0.40	0.47		
8	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.9	6.9	6.9	0.40	0.25	0.36	6.9	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.8	6.8	6.8	0.40	0.25	0.28	6.9	6.9	6.9	0.40	0.40	0.40	6.9	6.8	6.9	0.50	0.40	0.42		
9	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	7.0	6.9	6.9	0.55	0.30	0.41	6.9	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.9	6.8	6.8	0.50	0.30	0.34	7.1	6.9	7.0	0.50	0.40	0.41	7.0	6.8	6.9	0.50	0.40	0.42		
10	7.0	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	7.1	6.9	7.0	0.45	0.30	0.39	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.9	6.8	6.8	0.40	0.30	0.31	7.1	7.0	7.1	0.40	0.40	0.40	7.0	7.0	7.0	0.50	0.40	0.44		
11	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	7.1	6.9	7.0	0.45	0.35	0.40	6.9	6.8	6.9	0.50	0.50	0.50	6.8	6.8	6.8	0.35	0.30	0.30	7.1	6.9	7.1	0.50	0.40	0.40	7.0	7.0	7.0	0.50	0.40	0.47		
12	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	7.0	6.9	6.9	0.40	0.30	0.35	6.9	6.9	6.9	0.50	0.50	0.50	6.8	6.8	6.8	0.30	0.30	0.30	7.1	7.0	7.1	0.40	0.40	0.40	7.0	6.9	7.0	0.50	0.40	0.44		
1	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.9	6.9	6.9	0.35	0.30	0.30	6.9	6.8	6.9	0.50	0.50	0.50	6.8	6.8	6.8	0.30	0.25	0.29	7.1	7.1	7.1	0.40	0.40	0.40	7.0	6.9	7.0	0.50	0.40	0.45		
2	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.9	6.9	6.9	0.30	0.25	0.29	6.9	6.9	6.9	0.50	0.40	0.50	6.8	6.8	6.8	0.30	0.20	0.25	7.1	7.0	7.1	0.50	0.40	0.40	7.1	6.9	7.0	0.50	0.40	0.41		
3	6.8	6.8	6.8	0.50	0.40	0.41	6.9	6.9	6.9	0.30	0.25	0.27	6.9	6.8	6.9	0.50	0.40	0.48	6.8	6.8	6.8	0.30	0.25	0.26	7.1	7.1	7.1	0.40	0.40	0.40	7.1	7.0	7.0	0.50	0.40	0.44		
最高	7.0			0.50			7.1			0.60			6.9			0.50			6.9			0.50			7.1			0.50			7.1			0.55				
最低		6.8			0.40		6.8			0.25			6.8			0.40			6.8			0.20			6.9			0.30			6.8			0.40				
平均			6.8			0.49			6.9			0.36			6.8			0.50			6.8			0.31			7.0			0.41			6.9			0.45		

令和2年度

月	富吉浄水場																																				
	吉村町						大塚町						細 江						古城町						本郷北方						学園木花台南						
	pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均				
4	7.1	6.6	7.0	0.50	0.40	0.46	7.1	6.8	6.9	0.60	0.50	0.50	7.1	6.8	7.0	0.50	0.35	0.42	7.1	6.8	7.0	0.50	0.40	0.45	7.1	6.8	7.0	0.55	0.50	0.52	7.1	6.8	7.0	0.45	0.35	0.42	
5	6.9	6.6	6.8	0.60	0.35	0.47	6.9	6.7	6.8	0.60	0.40	0.52	6.9	6.8	6.8	0.55	0.25	0.39	6.9	6.8	6.8	0.50	0.40	0.47	6.9	6.8	6.8	0.60	0.50	0.54	6.9	6.8	6.8	0.55	0.30	0.41	
6	6.9	6.7	6.8	0.50	0.30	0.41	6.9	6.7	6.8	0.60	0.50	0.51	6.8	6.8	6.8	0.50	0.20	0.35	6.8	6.8	6.8	0.50	0.35	0.44	6.8	6.8	6.8	0.55	0.40	0.49	6.9	6.8	6.8	0.50	0.30	0.40	
7	6.8	6.7	6.8	0.50	0.30	0.44	6.9	6.7	6.8	0.60	0.40	0.52	6.8	6.8	6.8	0.55	0.30	0.43	6.8	6.8	6.8	0.50	0.40	0.44	6.8	6.8	6.8	0.60	0.45	0.50	6.9	6.8	6.8	0.50	0.35	0.43	
8	6.9	6.7	6.8	0.45	0.30	0.40	6.9	6.7	6.8	0.50	0.40	0.47	6.9	6.8	6.8	0.40	0.25	0.35	6.9	6.8	6.8	0.45	0.30	0.40	6.8	6.8	6.8	0.50	0.40	0.46	6.9	6.8	6.8	0.40	0.30	0.38	
9	7.1	6.8	6.9	0.50	0.40	0.45	7.0	6.8	6.9	0.50	0.40	0.46	7.0	6.8	6.9	0.55	0.30	0.37	7.0	6.8	6.9	0.45	0.35	0.40	7.1	6.8	6.9	0.55	0.40	0.48	7.0	6.8	6.9	0.55	0.40	0.43	
10	7.1	7.0	7.1	0.50	0.35	0.48	7.1	7.0	7.0	0.50	0.40	0.44	7.1	7.0	7.0	0.40	0.30	0.37	7.0	6.9	7.0	0.45	0.35	0.40	7.1	7.0	7.1	0.55	0.40	0.47	7.1	7.0	7.1	0.45	0.40	0.43	
11	7.1	7.0	7.0	0.50	0.30	0.48	7.1	7.0	7.0	0.50	0.40	0.43	7.1	7.0	7.0	0.45	0.35	0.40	7.0	6.9	7.0	0.45	0.40	0.41	7.1	7.0	7.0	0.50	0.45	0.48	7.1	7.0	7.0	0.45	0.40	0.43	
12	7.1	6.9	7.0	0.55	0.45	0.49	7.1	6.9	7.0	0.50	0.40	0.41	7.0	7.0	7.0	0.40	0.30	0.36	7.0	7.0	7.0	0.45	0.35	0.40	7.1	7.0	7.0	0.50	0.45	0.48	7.1	6.9	7.0	0.40	0.40	0.40	
1	7.0	6.8	7.0	0.50	0.40	0.44	7.1	7.0	7.0	0.50	0.40	0.41	7.0	7.0	7.0	0.40	0.35	0.37	7.0	6.9	7.0	0.50	0.40	0.43	7.1	7.0	7.1	0.50	0.45	0.48	7.1	7.0	7.0	0.40	0.40	0.40	
2	7.0	6.8	7.0	0.50	0.40	0.45	7.1	7.0	7.0	0.50	0.30	0.40	7.0	7.0	7.0	0.40	0.20	0.30	7.0	6.9	7.0	0.45	0.35	0.41	7.1	7.0	7.1	0.50	0.45	0.46	7.1	7.0	7.1	0.45	0.35	0.39	
3	7.0	6.8	7.0	0.50	0.40	0.48	7.2	6.9	7.1	0.50	0.30	0.43	7.0	7.0	7.0	0.30	0.20	0.26	7.0	6.9	7.0	0.45	0.40	0.40	7.1	7.0	7.1	0.50	0.45	0.49	7.1	7.0	7.1	0.40	0.30	0.34	
最高	7.1			0.60			7.2			0.60			7.1			0.55			7.1			0.50			7.1			0.60			7.1			0.55			
最低		6.6			0.30		6.7			0.30				6.8			0.20			6.8			0.30			6.8			0.40			6.8			0.30		
平均			6.9			0.45			6.9			0.46			6.9			0.36			6.9			0.42			7.0			0.49			6.9			0.40	

月	下北方浄水場・富吉浄水場混合																													
	阿波岐原町(混)						熊野(混)						青島西2丁目(混)						青島6丁目(混)						内 海(混)					
	pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
4	6.9	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	7.0	6.8	6.9	0.60	0.50	0.55	7.1	6.9	7.0	0.55	0.35	0.44	7.1	6.9	7.0	0.45	0.30	0.36	7.0	7.0	7.0	0.50	0.40	0.43
5	6.8	6.8	6.8	0.60	0.50	0.54	6.8	6.8	6.8	0.60	0.50	0.55	6.9	6.9	6.9	0.55	0.35	0.47	6.9	6.9	6.9	0.55	0.25	0.39	7.0	7.0	7.0	0.50	0.30	0.46
6	6.8	6.8	6.8	0.60	0.50	0.51	6.8	6.8	6.8	0.60	0.50	0.55	6.9	6.9	6.9	0.55	0.25	0.39	6.9	6.9	6.9	0.45	0.30	0.37	7.0	7.0	7.0	0.60	0.30	0.43
7	6.8	6.7	6.8	0.60	0.50	0.53	6.8	6.8	6.8	0.60	0.40	0.51	6.9	6.9	6.9	0.55	0.30	0.45	6.9	6.9	6.9	0.55	0.35	0.42	7.0	7.0	7.0	0.60	0.40	0.51
8	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.9	6.8	6.8	0.60	0.40	0.49	7.1	6.9	6.9	0.45	0.20	0.32	6.9	6.9	6.9	0.45	0.25	0.32	7.0	7.0	7.0	0.60	0.40	0.50
9	6.9	6.8	6.8	0.60	0.50	0.51	7.0	6.8	6.9	0.60	0.50	0.53	7.1	6.9	7.0	0.55	0.25	0.37	7.1	6.9	7.0	0.55	0.25	0.38	7.0	7.0	7.0	0.60	0.40	0.52
10	6.9	6.8	6.9	0.50	0.50	0.50	7.0	6.9	7.0	0.50	0.45	0.49	7.1	7.1	7.1	0.55	0.35	0.40	7.1	7.1	7.1	0.45	0.35	0.35	7.2	7.0	7.1	0.50	0.50	0.50
11	6.9	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	7.0	6.9	6.9	0.50	0.45	0.48	7.1	7.1	7.1	0.45	0.30	0.38	7.1	7.1	7.1	0.45	0.35	0.36	7.2	7.1	7.1	0.40	0.40	0.40
12	6.9	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	7.0	6.8	6.9	0.50	0.40	0.47	7.1	6.9	7.1	0.45	0.25	0.36	7.1	7.1	7.1	0.35	0.35	0.35	7.1	7.1	7.1	0.40	0.40	0.40
1	6.9	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	7.0	6.8	6.9	0.55	0.40	0.50	7.1	6.9	7.1	0.50	0.30	0.40	7.1	6.9	7.0	0.35	0.35	0.35	7.1	7.1	7.1	0.40	0.40	0.40
2	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.9	6.9	6.9	0.55	0.45	0.50	7.1	7.1	7.1	0.40	0.30	0.33	7.1	6.9	7.1	0.35	0.30	0.33	7.1	7.1	7.1	0.40	0.40	0.40
3	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	7.0	6.9	7.0	0.55	0.50	0.51	7.1	7.1	7.1	0.40	0.25	0.30	7.1	6.9	7.1	0.35	0.30	0.32	7.1	7.1	7.1	0.40	0.40	0.40
最高	6.9			0.60			7.0			0.60			7.1			0.55			7.1			0.55			7.2			0.60		
最低		6.7		0.50			6.8			0.40			6.9			0.20			6.9			0.25			7.0			0.30		
平均			6.8			0.51			6.9			0.51			7.0			0.38			7.0			0.36			7.0			0.45

②佐土原町域
令和2年度

月	下北方浄水場																							
	上田島						下田島						西上那珂						下那珂					
	pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
4	6.9	6.8	6.8	0.50	0.40	0.42	6.9	6.8	6.9	0.60	0.45	0.52	6.8	6.8	6.8	0.50	0.45	0.48	6.9	6.8	6.8	0.45	0.35	0.40
5	6.9	6.8	6.8	0.60	0.30	0.41	6.9	6.7	6.8	0.60	0.40	0.52	6.8	6.8	6.8	0.50	0.45	0.50	6.8	6.8	6.8	0.50	0.35	0.40
6	7.0	6.8	6.9	0.40	0.30	0.37	7.0	6.8	6.9	0.50	0.40	0.46	7.0	6.8	6.9	0.50	0.45	0.48	7.0	6.8	6.8	0.45	0.35	0.38
7	6.9	6.8	6.9	0.50	0.40	0.47	6.9	6.8	6.9	0.60	0.50	0.58	6.9	6.8	6.8	0.55	0.50	0.51	7.0	6.8	6.9	0.45	0.35	0.40
8	7.0	6.8	6.9	0.60	0.40	0.47	7.0	6.8	6.9	0.60	0.50	0.53	6.9	6.8	6.9	0.50	0.50	0.50	7.0	6.8	6.9	0.45	0.35	0.40
9	7.0	6.8	6.9	0.60	0.40	0.52	7.0	6.8	6.9	0.70	0.50	0.59	7.0	6.8	6.9	0.60	0.50	0.51	7.0	6.8	6.9	0.50	0.35	0.40
10	7.0	6.9	6.9	0.55	0.40	0.45	7.0	6.8	6.9	0.60	0.45	0.52	7.0	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	7.0	6.8	6.8	0.45	0.30	0.40
11	7.0	6.8	6.9	0.50	0.40	0.40	6.9	6.9	6.9	0.50	0.50	0.50	6.9	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.9	6.8	6.8	0.40	0.35	0.38
12	6.9	6.8	6.9	0.50	0.40	0.40	6.9	6.8	6.9	0.50	0.45	0.50	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	7.0	6.8	6.8	0.40	0.30	0.38
1	6.9	6.8	6.8	0.50	0.40	0.41	6.9	6.8	6.9	0.55	0.50	0.50	6.9	6.8	6.8	0.50	0.45	0.49	6.9	6.8	6.8	0.40	0.35	0.38
2	6.8	6.8	6.8	0.45	0.30	0.40	6.9	6.8	6.9	0.50	0.50	0.50	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.8	6.8	6.8	0.40	0.35	0.39
3	6.9	6.7	6.8	0.50	0.30	0.40	6.9	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.8	6.8	6.8	0.50	0.50	0.50	6.8	6.8	6.8	0.40	0.30	0.37
最高	7.0			0.60			7.0			0.70			7.0			0.60			7.0			0.50		
最低		6.7			0.30		6.7			0.40			6.8			0.45			6.8			0.30		
平均			6.9			0.43			6.9			0.52			6.8			0.50			6.8			0.39

③田野町域
令和2年度

月	田野第1浄水場																							
	仏堂園						片井野						野崎						鹿村野					
	pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
4	7.1	7.1	7.1	0.50	0.45	0.45	7.1	7.1	7.1	0.45	0.45	0.45	7.1	7.1	7.1	0.45	0.45	0.45	7.2	6.7	7.0	0.55	0.50	0.52
5	7.1	7.1	7.1	0.50	0.45	0.45	7.1	7.1	7.1	0.45	0.45	0.45	7.1	7.1	7.1	0.45	0.40	0.44	7.0	6.7	6.8	0.70	0.50	0.57
6	7.1	7.1	7.1	0.50	0.45	0.47	7.1	7.1	7.1	0.45	0.40	0.44	7.1	7.1	7.1	0.45	0.35	0.43	6.9	6.7	6.8	0.60	0.45	0.51
7	7.1	6.7	7.0	0.55	0.45	0.49	7.1	6.9	7.0	0.45	0.40	0.45	7.1	6.7	7.0	0.45	0.35	0.44	6.8	6.7	6.7	0.55	0.40	0.49
8	7.1	7.1	7.1	0.60	0.50	0.54	7.1	7.1	7.1	0.45	0.45	0.45	7.1	7.1	7.1	0.45	0.45	0.45	6.9	6.7	6.8	0.50	0.45	0.46
9	7.1	6.7	6.9	0.55	0.45	0.51	7.1	6.7	7.0	0.50	0.45	0.45	7.1	6.7	7.0	0.45	0.40	0.44	7.1	6.7	7.0	0.60	0.30	0.46
10	7.1	7.0	7.1	0.55	0.45	0.51	7.1	7.1	7.1	0.50	0.40	0.45	7.1	7.0	7.1	0.45	0.45	0.45	7.2	7.1	7.1	0.50	0.35	0.44
11	7.1	7.1	7.1	0.50	0.45	0.45	7.1	7.1	7.1	0.45	0.40	0.45	7.1	7.1	7.1	0.45	0.40	0.45	7.3	7.0	7.1	0.50	0.45	0.48
12	7.1	7.1	7.1	0.50	0.40	0.45	7.3	7.1	7.1	0.45	0.45	0.45	7.1	7.1	7.1	0.50	0.45	0.45	7.2	7.0	7.1	0.50	0.45	0.46
1	7.1	7.1	7.1	0.50	0.45	0.45	7.2	7.1	7.1	0.45	0.45	0.45	7.1	7.1	7.1	0.50	0.45	0.45	7.1	7.1	7.1	0.45	0.40	0.44
2	7.1	7.0	7.1	0.50	0.40	0.46	7.1	7.1	7.1	0.45	0.45	0.45	7.1	7.1	7.1	0.45	0.45	0.45	7.1	7.1	7.1	0.50	0.35	0.42
3	7.1	6.9	7.1	0.55	0.45	0.49	7.1	7.1	7.1	0.50	0.45	0.45	7.1	7.1	7.1	0.45	0.45	0.45	7.3	7.1	7.1	0.45	0.35	0.42
最高	7.1			0.60			7.3			0.50			7.1			0.50			7.3			0.70		
最低		6.7			0.40		6.7			0.40			6.7			0.35			6.7			0.40		
平均			7.1			0.48			7.1			0.45			7.1			0.45			7.0			0.45

④高岡町域

令和2年度

月	川口浄水場																		浦之名浄水場						田野第1浄水場						富吉浄水場																	
	梁瀬									押田									和石						深水						田野第1浄水場(杵木橋)						富吉浄水場(穆佐)						富吉浄水場(花見)					
	pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素								
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均									
4	6.7	6.6	6.7	0.40	0.35	0.39	6.8	6.7	6.8	0.45	0.45	0.45	6.8	6.7	6.7	0.40	0.35	0.36	7.3	7.3	7.3	0.50	0.45	0.45	7.1	7.1	7.1	0.45	0.40	0.40	7.3	6.8	7.1	0.40	0.30	0.38	7.3	6.8	7.1	0.50	0.45	0.46						
5	6.8	6.7	6.7	0.40	0.35	0.39	6.8	6.8	6.8	0.45	0.45	0.45	6.7	6.7	6.7	0.35	0.30	0.35	7.3	7.3	7.3	0.45	0.45	0.45	7.2	7.1	7.1	0.40	0.30	0.37	7.0	6.8	6.8	0.55	0.30	0.38	6.9	6.8	6.8	0.60	0.40	0.46						
6	6.8	6.7	6.7	0.45	0.35	0.38	6.9	6.8	6.8	0.45	0.40	0.44	6.9	6.7	6.7	0.40	0.30	0.36	7.3	7.3	7.3	0.45	0.40	0.45	7.1	7.1	7.1	0.35	0.30	0.34	6.8	6.7	6.8	0.55	0.30	0.37	6.9	6.8	6.8	0.55	0.30	0.40						
7	6.7	6.7	6.7	0.40	0.30	0.35	6.9	6.8	6.9	0.45	0.40	0.43	6.8	6.7	6.7	0.40	0.30	0.35	7.3	7.3	7.3	0.45	0.40	0.44	7.1	6.8	6.9	0.35	0.30	0.33	6.9	6.7	6.8	0.50	0.35	0.41	6.9	6.7	6.8	0.50	0.35	0.43						
8	6.7	6.7	6.7	0.40	0.35	0.38	6.9	6.8	6.9	0.45	0.45	0.45	6.8	6.7	6.7	0.40	0.35	0.36	7.3	7.3	7.3	0.45	0.40	0.45	7.1	6.9	7.1	0.40	0.35	0.35	6.9	6.8	6.9	0.50	0.30	0.42	6.9	6.8	6.9	0.55	0.35	0.46						
9	6.7	6.6	6.7	0.40	0.35	0.37	6.9	6.8	6.9	0.45	0.40	0.44	6.8	6.7	6.7	0.45	0.35	0.38	7.3	7.3	7.3	0.45	0.45	0.45	7.1	6.9	7.0	0.40	0.35	0.35	7.2	6.8	7.0	0.50	0.30	0.42	7.1	6.9	7.0	0.50	0.40	0.45						
10	6.7	6.7	6.7	0.40	0.35	0.40	6.9	6.8	6.9	0.45	0.45	0.45	6.9	6.7	6.8	0.40	0.35	0.38	7.3	7.3	7.3	0.45	0.45	0.45	7.1	7.0	7.1	0.40	0.35	0.39	7.2	7.1	7.2	0.45	0.35	0.42	7.2	7.1	7.2	0.50	0.40	0.46						
11	6.8	6.7	6.7	0.45	0.35	0.40	6.9	6.8	6.9	0.50	0.40	0.44	6.9	6.7	6.8	0.40	0.35	0.39	7.3	7.3	7.3	0.45	0.40	0.44	7.1	7.0	7.1	0.40	0.35	0.39	7.2	7.1	7.1	0.45	0.35	0.41	7.1	7.1	7.1	0.50	0.40	0.45						
12	6.7	6.7	6.7	0.40	0.35	0.35	6.9	6.9	6.9	0.45	0.40	0.40	6.9	6.8	6.8	0.40	0.35	0.40	7.3	7.3	7.3	0.45	0.40	0.43	7.1	7.1	7.1	0.45	0.35	0.40	7.1	7.1	7.1	0.45	0.40	0.42	7.1	7.1	7.1	0.45	0.40	0.41						
1	6.7	6.7	6.7	0.40	0.35	0.37	6.9	6.8	6.8	0.45	0.40	0.41	6.9	6.7	6.7	0.45	0.35	0.41	7.3	7.2	7.3	0.45	0.40	0.41	7.1	7.1	7.1	0.40	0.35	0.39	7.2	7.1	7.1	0.45	0.40	0.42	7.2	7.1	7.1	0.45	0.40	0.43						
2	6.7	6.7	6.7	0.40	0.35	0.38	6.8	6.8	6.8	0.45	0.40	0.45	6.8	6.7	6.8	0.40	0.40	0.40	7.3	7.3	7.3	0.45	0.40	0.44	7.1	7.1	7.1	0.45	0.40	0.40	7.1	7.1	7.1	0.45	0.40	0.41	7.1	7.1	7.1	0.50	0.40	0.43						
3	6.7	6.7	6.7	0.40	0.35	0.37	6.9	6.8	6.9	0.45	0.40	0.41	6.8	6.7	6.8	0.40	0.35	0.36	7.3	7.3	7.3	0.45	0.45	0.45	7.1	7.1	7.1	0.40	0.40	0.40	7.1	7.1	7.1	0.45	0.40	0.41	7.1	7.1	7.1	0.45	0.40	0.42						
最高	6.8			0.45			6.9			0.50			6.9			0.45			7.3			0.50			7.2			0.45			7.3			0.55			7.3			0.60								
最低		6.6			0.30		6.7			0.40			6.7			0.30			7.2			0.40			6.8			0.30			6.7			0.30			6.7			0.30								
平均			6.7			0.38			6.8			0.44			6.8			0.37			7.3			0.44			7.1			0.38			7.0			0.41			7.0			0.44						

⑤清武町域

令和2年度

月	清武第1水源地						清武第2水源地																		清武第3水源地																			
	丸目						船引						大久保						庵屋						下加納						谷ノ口						下木原							
	pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素			pH値			残留塩素				
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均					
4	7.2	7.0	7.1	0.45	0.40	0.43	6.6	6.5	6.5	0.45	0.35	0.39	6.6	6.5	6.5	0.45	0.35	0.40	6.6	6.5	6.5	0.45	0.35	0.41	6.8	6.7	6.7	0.45	0.35	0.42	6.7	6.7	6.7	0.45	0.40	0.42	6.8	6.7	6.7	0.45	0.40	0.43		
5	7.3	7.0	7.1	0.45	0.35	0.41	6.6	6.5	6.5	0.45	0.35	0.38	6.6	6.5	6.5	0.45	0.35	0.40	6.6	6.5	6.5	0.45	0.35	0.41	6.9	6.7	6.7	0.45	0.35	0.41	6.9	6.7	6.7	0.45	0.35	0.40	6.9	6.7	6.7	0.45	0.40	0.42		
6	7.1	7.1	7.1	0.50	0.40	0.44	6.5	6.5	6.5	0.40	0.35	0.40	6.5	6.5	6.5	0.45	0.40	0.40	6.5	6.5	6.5	0.45	0.35	0.40	6.8	6.7	6.7	0.45	0.40	0.41	6.9	6.7	6.7	0.45	0.40	0.41	6.8	6.7	6.7	0.45	0.40	0.43		
7	7.1	7.1	7.1	0.50	0.40	0.45	6.5	6.5	6.5	0.45	0.35	0.40	6.5	6.5	6.5	0.45	0.35	0.40	6.5	6.5	6.5	0.45	0.35	0.39	6.8	6.7	6.7	0.50	0.40	0.42	6.9	6.7	6.7	0.50	0.40	0.43	6.8	6.7	6.7	0.50	0.40	0.44		
8	7.2	6.5	7.1	0.45	0.35	0.42	6.5	6.5	6.5	0.40	0.35	0.39	6.5	6.5	6.5	0.40	0.35	0.39	6.5	6.5	6.5	0.45	0.35	0.40	6.8	6.7	6.7	0.45	0.40	0.41	6.8	6.7	6.7	0.45	0.35	0.40	6.7	6.7	6.7	0.45	0.40	0.40		
9	7.1	7.0	7.1	0.50	0.35	0.44	6.5	6.5	6.5	0.40	0.35	0.37	6.5	6.5	6.5	0.40	0.35	0.38	6.5	6.5	6.5	0.40	0.35	0.39	6.8	6.7	6.7	0.45	0.35	0.40	6.8	6.7	6.7	0.40	0.35	0.37	6.8	6.7	6.7	0.45	0.35	0.39		
10	7.1	7.1	7.1	0.45	0.40	0.42	6.5	6.5	6.5	0.40	0.35	0.38	6.5	6.5	6.5	0.45	0.35	0.40	6.5	6.5	6.5	0.40	0.35	0.40	6.8	6.5	6.7	0.40	0.35	0.39	6.9	6.7	6.8	0.40	0.35	0.39	6.9	6.7	6.8	0.45	0.35	0.39		
11	7.1	7.1	7.1	0.45	0.40	0.41	6.5	6.5	6.5	0.40	0.35	0.40	6.5	6.5	6.5	0.45	0.40	0.43	6.5	6.5	6.5	0.40	0.40	0.40	6.8	6.7	6.7	0.40	0.35	0.40	6.9	6.8	6.8	0.40	0.35	0.37	6.9	6.8	6.9	0.40	0.35	0.39		
12	7.1	7.1	7.1	0.50	0.40	0.42	6.5	6.5	6.5	0.45	0.35	0.38	6.5	6.5	6.5	0.45	0.40	0.42	6.5	6.5	6.5	0.40	0.35	0.40	6.8	6.7	6.7	0.40	0.35	0.39	6.9	6.8	6.8	0.40	0.35	0.37	6.9	6.8	6.9	0.40	0.35	0.38		
1	7.1	7.1	7.1	0.45	0.40	0.41	6.5	6.5	6.5	0.40	0.40	0.40	6.5	6.5	6.5	0.45	0.40	0.43	6.5	6.5	6.5	0.40	0.40	0.40	6.7	6.7	6.7	0.40	0.40	0.40	6.8	6.7	6.8	0.40	0.35	0.36	6.9	6.8	6.9	0.40	0.35	0.38		
2	7.1	7.1	7.1	0.55	0.30	0.42	6.5	6.5	6.5	0.45	0.40	0.41	6.5	6.5	6.5	0.45	0.35	0.43	6.5	6.5	6.5	0.40	0.35	0.40	6.7	6.7	6.7	0.40	0.40	0.40	6.8	6.7	6.8	0.40	0.35	0.36	6.9	6.8	6.8	0.40	0.35	0.38		
3	7.1	7.1	7.1	0.45	0.35	0.41	6.5	6.5	6.5	0.45	0.40	0.42	6.5	6.5	6.5	0.45	0.40	0.43	6.5	6.5	6.5	0.40	0.40	0.40	6.7	6.7	6.7	0.45	0.40	0.41	6.8	6.7	6.7	0.40	0.35	0.40	6.9	6.8	6.9	0.45	0.40	0.41		
最高	7.3			0.55			6.6			0.45			6.6			0.45			6.6			0.45			6.9			0.50			6.9			0.50			6.9			0.50				
最低		6.5			0.30		6.5			0.35			6.5			0.35			6.5			0.35				6.5			0.35			6.7			0.35			6.7			0.35			
平均			7.1			0.42			6.5			0.39			6.5			0.41			6.5			0.40			6.7			0.41			6.8			0.39			6.8			0.40		

(2) 毎月検査
① 旧宮崎市域

水質年報

令和2年度

島之内

1/2

	採水年月日	令和2年度												最高	最低	平均	回数
		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1				
	天候(当日)	曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨				
	天候(前日)	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨				
	気温	℃ 20.3	24.2	26.5	25.6	30.6	31.7	23.7	19.0	19.0	14.0	17.5	18.1	31.7	14.0	22.5	12
	水温	℃ 18.2	22.4	24.2	25.2	27.9	30.1	25.6	21.4	18.9	12.5	14.1	15.8	30.1	12.5	21.4	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌 (/100mL)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L															0
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.60	1.55	1.14	0.66	1.30	1.10	1.53	2.19	2.51	2.15	2.06	2.51	0.66	1.61	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	硝酸素及びその化合物	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L															0
	シクロヘキサン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.06	0.09	0.07	0.11	0.07	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	8
	クロロホルム	mg/L	0.006	0.015	0.019	0.008	0.010	0.023	0.009	0.010	0.004	0.002	0.003	0.023	0.002	0.010	12
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.004	0.005		0.004	0.005		<0.003	<0.003		<0.003	0.005	<0.003	<0.003	8
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.001	0.004	0.003	0.005	0.002	0.005	0.003	0.004	0.005	0.001	0.003	12
	臭素酸	mg/L		0.001		<0.001				<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.015	0.027	0.030	0.013	0.022	0.036	0.022	0.018	0.015	0.009	0.012	0.036	0.009	0.020	12
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.015	0.010		0.006	0.007		0.009	<0.003		<0.003	0.015	<0.003	0.007	8
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.006	0.009	0.008	0.004	0.008	0.010	0.008	0.006	0.006	0.004	0.005	0.010	0.004	0.007	12
	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		10			7			9			13	13	7	10	4
	マンガニウム及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン	mg/L	11.6	12.9	10.8	9.6	9.9	10.5	9.9	12.5	16.4	14.6	13.8	16.4	9.6	12.2	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		51			39			44			59	59	39	48	4
	蒸発残留物	mg/L		115			103			116			148	148	103	120	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L															0
	ジエタノール	mg/L		0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソブチルアルコール	mg/L		0.000002		<0.000001			<0.000001			<0.000001		0.000002	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤	mg/L															0
	フェノール類	mg/L															0
	有機物(TOC)	mg/L	0.5	0.7	0.5	<0.3	0.3	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	<0.3	0.5	12
	pH値		7.1	6.9	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1	7.0	6.9	7.2	7.2	6.9	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

水質年報			令和2年度												島之内			2/2	
採水年月日			R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数	
水質管理目標設定項目	アンチン及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4	
	トルエン	mg/L		<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	4	
	亜塩素酸	mg/L																0	
	二酸化塩素	mg/L																0	
	ジクロロアトニトリル	mg/L	0. 002			<0. 001			<0. 001			<0. 001			0. 002	<0. 001	<0. 001	4	
	抱水ケラール	mg/L	0. 004			0. 002			0. 003			<0. 002			0. 004	<0. 002	0. 002	4	
	農薬類	mg/L																0	
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 5	0. 3	0. 4	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		51			39		44			59		59	39	48	4	4	
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12	
	遊離炭酸	mg/L		6. 5			5. 8		3. 5			3. 8		6. 5	3. 5	4. 9	4	4	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	メチル-tert-ブチル-エーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
蒸発残留物		mg/L		115			103		116			148		148	103	120	4	4	
濁度		度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12	
pH値			7. 1	6. 9	7. 2	7. 1	7. 0	7. 0	7. 2	7. 0	7. 1	7. 0	6. 9	7. 2	7. 2	6. 9	7. 1	12	
ランゲリア指数(腐食性)				-1. 9			-1. 9		-1. 9			-2. 0		-1. 9	-2. 0	-1. 9		4	
従属栄養細菌		CFU/ml	3	3	8	2	3	10	4	0	20	56	46	2	56	0	13	12	
1, 1-ジクロロエチレン		mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0. 02	0. 02	0. 04	0. 03	0. 03	0. 04	0. 04	0. 03	0. 04	0. 04	0. 03	0. 03	0. 04	0. 02	0. 03	12	
PFOS及びPFOA																		0	
自主管理項目		アンモニア態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0	
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0	
	SS	mg/L																0	
	侵食性遊離炭酸	mg/L		6. 0			5. 4		3. 2			3. 4		6. 0	3. 2	4. 5	4	4	
	総窒素	mg/L																0	
	総リン	mg/L																0	
	生物総数	個/mL																0	
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0	
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0	
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L																0	
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L																0	
	ジアルジア (/10L)	個/10L																0	
	ジアルジア (/20L)	個/20L																0	
	ヒュランソン	細胞/mL																0	
	カルシウム硬度	mg/L		34			26		29			38		38	26	32	4	4	
	硫酸イオン	mg/L	18	23	11	7	11	10	14	16	23	24	26	23	26	7	17	12	
	総アルカリ度	mg/L		29. 9			28. 6		28. 9			34. 8		34. 8	28. 6	30. 6	4	4	
電気伝導率	μ S/cm	154	171	132	94	129	126	146	153	197	191	198	187	198	94	156	12		

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリハロメタン、ブクロロメタン、ブクロホルムはR2. 4. 15に採水。

水質年報		令和2年度		糸原														1/2	
採水年月日			R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数	
天候（当日）			曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨					
天候（前日）			晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨					
気温		℃	18.0	25.4	24.7	26.6	30.7	31.0	18.6	12.0	12.0	4.0	11.4	19.0	31.0	4.0	19.5	12	
水温		℃	16.7	22.3	22.8	24.4	27.0	28.2	23.6	18.5	15.4	9.6	12.6	14.4	28.2	9.6	19.6	12	
一般細菌		CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
大腸菌（/100mL）		/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12	
カドミウム及びその化合物		mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
水銀及びその化合物		mg/L																0	
セレン及びその化合物		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物		mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物		mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
シアン化合物（フ）及び塩化シアン		mg/L																0	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	1.73	1.71	1.22	0.86	1.39	1.24	1.69	1.67	2.37	2.80	2.51	2.47	2.80	0.86	1.80	12	
フッ素及びその化合物		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	
砒素及びその化合物		mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素		mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジクロロベンゼン		mg/L																0	
ジクロロメタン		mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロエチレン		mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
トリクロロエチレン		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸		mg/L	<0.06	0.07	0.06	<0.06	0.06	0.10	0.07	0.11	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06	12	
クロロ酢酸		mg/L																0	
クロロホルム		mg/L	0.007	0.012	0.017	0.006	0.009	0.017	0.007	0.006	0.003	0.003	0.004	0.008	0.017	0.003	0.008	12	
ジクロロ酢酸		mg/L																0	
ジブクロロメタン		mg/L	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.005	0.002	0.004	0.004	0.006	0.004	0.006	0.002	0.004	12	
臭素酸		mg/L																0	
総トリクロロメタン		mg/L	0.016	0.023	0.027	0.012	0.021	0.030	0.019	0.012	0.011	0.011	0.016	0.020	0.030	0.011	0.018	12	
トリクロロ酢酸		mg/L																0	
ブクロロメタン		mg/L	0.006	0.008	0.008	0.004	0.008	0.010	0.007	0.004	0.004	0.004	0.006	0.008	0.010	0.004	0.006	12	
ブクロロホルム		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
ホルムアルデヒド		mg/L																0	
亜鉛及びその化合物		mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04	12	
鉄及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
銅及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム及びその化合物		mg/L																0	
マンガニウム及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩化物イオン		mg/L	11.9	13.9	11.0	10.0		9.8	10.7	10.2	12.0	16.3	14.7	13.9	14.2	16.3	9.8	12.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L																0	
蒸発残留物		mg/L																0	
陰イオン界面活性剤		mg/L																0	
ジエタニール		mg/L																0	
2-メルカプトエタノール		mg/L																0	
非イオン界面活性剤		mg/L																0	
フェノール類		mg/L																0	
有機物（TOC）		mg/L	0.5	0.8	0.6	<0.3	0.4	0.6	0.4	0.6	0.6	0.4	0.6	0.7	0.8	<0.3	0.5	12	
pH値			7.1	6.9	7.2	7.0	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.4	7.6	7.6	6.9	7.2	12	
味																		0	
臭気																		0	
色度		度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報			令和2年度		糸原										2/2			
採水年月日			R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L		<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ジクロロアセトニトリル	mg/L																0
	抱水クロール	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 6	0. 6	0. 6	0. 4	0. 6	0. 6	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	0. 5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																0
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12	
pH値		7. 1	6. 9	7. 2	7. 0	7. 1	7. 0	7. 2	7. 1	7. 1	7. 1	7. 4	7. 6	7. 6	6. 9	7. 2	12	
ランゲリア指数(腐食性)																	0	
従属栄養細菌	CFU/ml	6	1	5	4	2	4	0	10	4	3	2	0	10	0	3	12	
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 04	0. 03	0. 04	0. 03	0. 04	0. 05	0. 04	0. 03	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03	0. 05	0. 03	0. 04	12	
PFOS及びPFOA																	0	
自主管理項目	アンモニア態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総リン	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	クリプトスポリジウム(/10L)	個/10L																0
	クリプトスポリジウム(/20L)	個/20L																0
	ジアルジア(/10L)	個/10L																0
	ジアルジア(/20L)	個/20L																0
	ヒコウランクトン	細胞/mL																0
	カルシウム硬度	mg/L																0
	硫酸イオン	mg/L	18	26	13	8	12	11	15	16	23	21	20	20	26	8	17	12
	総アルカリ度	mg/L																0
	電気伝導率	μ S/cm	160	181	133	104	133	131	142	155	198	201	209	203	209	104	162	12

※4月のクロロホルム、ジブromクロロメタン、総トリハロメタン、ブromクロロメタン、ブromホルムはR2. 4. 15に採水。

水質年報		令和2年度		赤江										1/2					
採水年月日			R2.4.7	R2.5.12	R2.6.8	R2.7.14	R2.8.4	R2.8.31	R2.10.6	R2.11.10	R2.12.7	R3.1.13	R3.2.2	R3.3.1	最高	最低	平均	回数	
天候（当日）			曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨					
天候（前日）			晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨					
気温		℃	20.5	26.9	29.2	26.4	31.5	32.0	23.0	18.0	17.4	9.0	12.6	20.2	32.0	9.0	22.2	12	
水温		℃	18.1	22.9	24.8	24.6	28.5	29.3	24.8	19.7	17.3	11.2	13.6	14.8	29.3	11.2	20.8	12	
水質基準項目	一般細菌		CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）		/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	カドミウム及びその化合物		mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		mg/L																0
	セレン及びその化合物		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	1.74	1.70	1.55	1.02	1.67	1.28	1.62	1.61	2.40	2.59	2.26	2.34	2.59	1.02	1.82	12
	フッ素及びその化合物		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	砒素及びその化合物		mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素		mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジクロロベンゼン		mg/L																0
	ジクロロメタン		mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	トリクロロエチレン		mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロエチレン		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸		mg/L	<0.06	0.07	0.06	<0.06	0.06	0.10	0.07	0.11	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06	12
	クロ酢酸		mg/L																0
	クロホルム		mg/L	0.007	0.014	0.019	0.009	0.011	0.023	0.008	0.008	0.003	0.002	0.003	0.008	0.023	0.002	0.010	12
	ジクロロ酢酸		mg/L																0
	ジクロロメタン		mg/L	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.005	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.002	0.003	12
	臭素酸		mg/L																0
	総トリクロロメタン		mg/L	0.017	0.026	0.031	0.016	0.026	0.037	0.021	0.015	0.012	0.009	0.012	0.019	0.037	0.009	0.020	12
	トリクロロ酢酸		mg/L																0
	ブロメジクロロメタン		mg/L	0.007	0.009	0.009	0.005	0.010	0.011	0.008	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.011	0.004	0.007	12
	ブロホルム		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ホルムアルデヒド		mg/L																0
	亜鉛及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.03	0.03	0.04	0.02	0.04	0.03	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	12
鉄及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
銅及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム及びその化合物		mg/L																0	
マンガニウム及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩化物イオン		mg/L	11.5	13.9	12.5	10.5	10.2	11.1	10.2	12.3	15.6	14.5	13.9	14.2	15.6	10.2	12.5	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L																0	
蒸発残留物		mg/L																0	
陰イオン界面活性剤		mg/L																0	
ジエタノールアミン		mg/L																0	
2-メチルイソブチルアルコール		mg/L																0	
非イオン界面活性剤		mg/L																0	
フェノール類		mg/L																0	
有機物（TOC）		mg/L	0.6	0.7	0.7	<0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	<0.3	0.5	12	
pH値			7.2	6.8	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.2	6.8	7.0	12	
味																		0	
臭気																		0	
色度		度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報			令和2年度			赤江													2/2		
採水年月日			R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数			
水質管理目標設定項目	アンチン及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4			
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4			
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4			
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4			
	トルエン	mg/L		<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L																0			
	亜塩素酸	mg/L																0			
	二酸化塩素	mg/L																0			
	ジクロロアセトニトリル	mg/L																0			
	抱水コロイド	mg/L																0			
	農薬類	mg/L																0			
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 5	0. 3	0. 4	12			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																0			
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12			
	遊離炭酸	mg/L																0			
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4			
	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4			
	臭気強度 (TON)																	0			
蒸発残留物	mg/L																0				
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12				
pH値		7. 2	6. 8	7. 0	7. 0	7. 1	7. 1	7. 1	7. 1	7. 1	7. 1	6. 9	7. 0	7. 0	7. 2	6. 8	7. 0	12			
ランゲリア指数(腐食性)																	0				
従属栄養細菌	CFU/ml	2	2	2	0	2	3	2	8	8	2	2	2	8	0	3	12				
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 03	0. 04	0. 02	0. 04	0. 03	0. 04	0. 02	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 04	0. 02	0. 03	12				
PFOS及びPFOA																	0				
自主管理項目	アンモニア態窒素	mg/L																0			
	BOD	mg/L																0			
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0			
	SS	mg/L																0			
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0			
	総窒素	mg/L																0			
	総リン	mg/L																0			
	生物総数	個/mL																0			
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0			
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0			
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L																0			
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L																0			
	ジアルジア (/10L)	個/10L																0			
	ジアルジア (/20L)	個/20L																0			
	ヒュランソン	細胞/mL																0			
	カルシウム硬度	mg/L																0			
	硫酸イオン	mg/L	17	24	17	9	16	12	14	16	23	22	25	21	25	9	18	12			
	総アルカリ度	mg/L																0			
電気伝導率	μ S/cm	160	180	157	105	149	134	146	153	201	195	202	197	202	105	165	12				

※4月のクロロホルム、ジブromクロロメタン、総トリハロメタン、ブromクロロメタン、ブromホルムはR2. 4. 15に採水。

水質年報		令和2年度		月見ヶ丘										1/2				
採水年月日			R2.4.7	R2.5.12	R2.6.8	R2.7.14	R2.8.4	R2.8.31	R2.10.6	R2.11.10	R2.12.7	R3.1.13	R3.2.2	R3.3.1	最高	最低	平均	回数
天候(当日)			曇	晴	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴後雨				
天候(前日)			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨				
気温		℃	21.1	22.6	29.0	26.7	30.7	33.6	26.5	18.1	15.8	13.0	12.7	21.3	33.6	12.7	22.6	12
水温		℃	18.3	22.1	23.7	23.6	27.3	28.8	24.4	19.1	15.7	10.7	12.7	15.0	28.8	10.7	20.1	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌(／100mL)	/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化合物(水及び塩化シアン)	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.97	1.95	1.80	1.28	1.83	1.56	1.97	1.87	2.61	2.94	2.54	2.48	2.94	1.28	2.07	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	砒素及びその化合物	mg/L		<0.1				<0.1		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L																0
	ジクロロメタン	mg/L		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.07	<0.06	0.07	0.10	<0.06	0.09	0.08	<0.06	0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06	12
	クロ酢酸	mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	8
	クロホルム	mg/L	0.009	0.014	0.020	0.008	0.009	0.021	0.009	0.008	0.003	0.003	0.004	0.007	0.021	0.003	0.010	12
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.007	0.009		0.005	0.010		0.004	<0.003		<0.003	0.006	0.010	<0.003	0.005	8
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.004	0.003	0.002	0.005	0.004	0.006	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.002	0.004	12
	臭素酸	mg/L		0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリクロロエチレン	mg/L	0.021	0.028	0.033	0.015	0.023	0.036	0.024	0.015	0.012	0.011	0.016	0.018	0.036	0.011	0.021	12
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.009	0.012		0.006	0.015		0.007	<0.003		<0.003	0.006	0.015	<0.003	0.007	8
	ブクロロメタン	mg/L	0.008	0.010	0.010	0.005	0.009	0.011	0.009	0.005	0.005	0.004	0.006	0.007	0.011	0.004	0.007	12
	ブクロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.04	0.02	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.03	12	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム及びその化合物	mg/L		14			10			10				14	14	10	12	4	
マンガニウム及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩化物イオン	mg/L	11.5	15.6	13.5	10.9	10.5	11.8	9.9	11.3	15.0	14.7	14.1	14.3	15.6	9.9	12.8	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		57			47			46			63		63	46	53	4	
蒸発残留物	mg/L		144			138			123			164		164	123	142	4	
陰イオン界面活性剤	mg/L																0	
ジエタノールアミン	mg/L		0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソブチルアルコール	mg/L		0.000002			<0.000001			0.000001			<0.000001		0.000002	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	mg/L																0	
フェノール類	mg/L																0	
有機物(TOC)	mg/L	0.6	0.8	0.9	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	0.4	0.6	12	
pH値		7.6	6.9	7.0	6.8	7.1	7.0	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	6.8	7.2	12	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報		令和2年度 月見ヶ丘												2/2			
水質管理目標設定項目	採水年月日	R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	トルエン	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L															0
	二酸化塩素	mg/L															0
	ジクロロアトニトリル	mg/L	0.002			0.001		<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	抱水コロアル	mg/L	0.005			0.003		0.003			<0.002			0.005	<0.002	0.003	4
	農薬類	mg/L															0
	残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		57			47		46			63		63	46	53	4
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L		5.4			5.2		3.1			2.4		5.4	2.4	4.0	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
水質管理目標設定項目	蒸発残留物	mg/L		144			138		123			164		164	123	142	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.6	6.9	7.0	6.8	7.1	7.0	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	6.8	7.2	12
	ランゲリア指数(腐食性)			-1.9			-1.7		-1.5			-1.3		-1.3	-1.9	-1.6	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	2	0	2	3	1	1	0	0	0	2	0	3	0	1	12
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.04	0.02	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA																0
	アンモニア態窒素	mg/L															0
	BOD	mg/L															0
	紫外線吸光度(E260)	/5cm															0
	SS	mg/L															0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		5.0			4.8		2.7			1.8		5.0	1.8	3.6	4
	総窒素	mg/L															0
	総リン	mg/L															0
	生物総数	個/mL															0
水質管理目標設定項目	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL															0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL															0
	クリプトスポリジウム(/10L)	個/10L															0
	クリプトスポリジウム(/20L)	個/20L															0
	ジアルジア(/10L)	個/10L															0
	ジアルジア(/20L)	個/20L															0
	ヒュランソン	細胞/mL															0
	カルシウム硬度	mg/L		38			32		30			41		41	30	35	4
	硫酸イオン	mg/L	15	26	21	10	18	17	14	22	20	20	20	26	10	18	12
	総アルカリ度	mg/L		30.9			29.2		36.5			47.4		47.4	29.2	36.0	4
	電気伝導率	μS/cm	170	194	171	113	159	149	161	161	204	205	211	211	113	175	12

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリハロメタン、ブクロロメタン、ブクロホルムはR2. 4. 15に採水。

採水年月日			R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
天候 (当日)			晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇					
天候 (前日)			晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨					
気温		℃	17.0	24.7	23.8	25.4	30.2	27.0	25.2	16.0	13.0	6.3	7.0	14.6	30.2	6.3	19.2	12	
水温		℃	17.8	22.3	25.3	25.9	30.9	29.6	25.6	20.6	17.4	12.2	13.5	15.2	30.9	12.2	21.4	12	
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌 (/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L																0	
	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L		0.002				0.003			0.004			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	mg/L																0	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.85	1.84	1.79	1.06	1.80	1.68	1.93	2.14	2.71	2.77	2.56	2.50	2.77	1.06	2.05	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	砒素及びその化合物	mg/L		<0.1				<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L																0	
	1,2-ジクロロベンゼン及び1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.004				<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.06	<0.06	0.06	0.10	<0.06	0.09	0.08	<0.06	<0.06	<0.06		0.10	<0.06	<0.06	12
	クロ酢酸	mg/L																	0
	クロホルム	mg/L	0.009	0.013	0.020	0.010	0.010	0.024	0.008	0.008	0.004	0.003	0.004	0.008		0.024	0.003	0.010	12
	ジクロロ酢酸	mg/L																	0
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.005	0.003	0.003	0.002	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.002	0.004	12
	臭素酸	mg/L																	0
	総トリクロロメタン	mg/L	0.023	0.025	0.033	0.017	0.024	0.043	0.021	0.018	0.015	0.012	0.015	0.021		0.043	0.012	0.022	12
	トリクロロ酢酸	mg/L																	0
	ブromクロロメタン	mg/L	0.009	0.009	0.010	0.005	0.009	0.014	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	0.008		0.014	0.005	0.008	12
	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ホルムアルデヒド	mg/L																	0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.04	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	mg/L																	0
マンガニ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩化物イオン	mg/L	11.0	14.8	13.3	11.0	10.2	12.2	9.4	12.7	16.0	14.4	13.6	15.3		16.0	9.4	12.8	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																	12	
蒸発残留物	mg/L																	0	
陰イオン界面活性剤	mg/L																	0	
ジエタノール	mg/L																	0	
2-メチルイソブチルアルコール	mg/L																	0	
非イオン界面活性剤	mg/L																	0	
フェノール類	mg/L																	0	
有機物 (TOC)	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6	12	
pH値		7.5	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	6.9	7.2	12	
味																		0	
臭気																		0	
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報		令和2年度 細江												2/2			
水質管理目標設定項目	採水年月日	R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L	<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															0
	亜塩素酸	mg/L															0
	二酸化塩素	mg/L															0
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															0
	抱水ケラール	mg/L															0
	農薬類	mg/L															0
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L															0
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	遊離炭酸	mg/L															0
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001		<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)																0
水質管理目標設定項目	蒸発残留物	mg/L															0
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12
	pH値		7. 5	6. 9	6. 9	7. 0	7. 0	6. 9	7. 4	7. 3	7. 4	7. 4	7. 4	7. 5	6. 9	7. 2	12
	ランゲリア指数(腐食性)																0
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	2	35	2	4	6	14	3	5	0	1	35	0	6	12
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 04	0. 03	0. 04	0. 02	0. 04	0. 03	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 04	0. 02	0. 03	12
	PFOS及びPFOA																0
	アンモニア態窒素	mg/L															0
	BOD	mg/L															0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0
	SS	mg/L															0
	侵食性遊離炭酸	mg/L															0
	総窒素	mg/L															0
	総リン	mg/L															0
	生物総数	個/mL															0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL															0
水質管理目標設定項目	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL															0
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L															0
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L															0
	ジアルジア (/10L)	個/10L															0
	ジアルジア (/20L)	個/20L															0
	ヒュランソン	細胞/mL															0
	カルシウム硬度	mg/L															0
	硫酸イオン	mg/L	14	25	20	9	17	19	15	16	22	19	20	25	9	18	12
	総アルカリ度	mg/L															0
	電気伝導率	μ S/cm	159	188	167	103	154	154	157	174	202	205	206	206	103	173	12

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリハロメタン、ブクロロメタン、ブクロホルムはR2. 4. 15に採水。

採取年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数	
天候（当日）		曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨					
天候（前日）		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨					
気温 ℃		20.8	25.4	24.5	27.7	31.6	33.8	23.7	20.0	16.3	12.0	15.6	20.6	33.8	12.0	22.7	12	
水温 ℃		17.9	22.3	23.5	25.0	28.8	29.8	24.9	20.1	17.4	11.8	13.9	15.2	29.8	11.8	20.9	12	
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌（/100mL）	/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L															0	
	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.90	1.86	1.80	1.15	1.79	1.42	1.95	1.97	2.53	2.88	2.53	2.51	2.88	1.15	2.02	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	砒素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L																0
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	0.08	0.09	0.12	<0.06	0.07	0.13	0.06	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	0.06	12
	クロ酢酸	mg/L																0
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.011	0.018	0.021	0.010	0.012	0.030	0.010	0.008	0.004	0.003	0.005	0.010	0.030	0.003	0.012	12
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.005	0.004	0.004	0.002	0.005	0.003	0.006	0.003	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.002	0.004	12
	臭素酸	mg/L																0
	総トリクロロメタン	mg/L	0.025	0.033	0.038	0.018	0.027	0.046	0.025	0.017	0.015	0.013	0.018	0.024	0.046	0.013	0.025	12
	トリクロロ酢酸	mg/L																0
	ブromクロロメタン	mg/L	0.009	0.011	0.013	0.006	0.010	0.013	0.009	0.006	0.006	0.005	0.007	0.009	0.013	0.005	0.009	12
	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ホルムアルデヒド	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.04	0.02	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	mg/L																0
	マグネシウム及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	mg/L	11.4	15.2	13.8	11.1	10.4	12.1	9.8	12.3	14.5	14.6	14.0	14.5	15.2	9.8	12.8	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L																0	
蒸発残留物	mg/L																0	
陰イオン界面活性剤	mg/L																0	
ジエオキシ	mg/L																0	
2-メルカプトホルタル	mg/L																0	
非イオン界面活性剤	mg/L																0	
フェノール類	mg/L																0	
有機物（TOC）	mg/L	0.7	0.9	0.8	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	0.3	0.6	12	
pH値		7.6	6.9	7.0	7.0	7.2	7.1	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	6.9	7.3	12	
味																	0	
臭気																	0	
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報		令和2年度		学園木花台南											2/2			
水質管理目標設定項目	採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L		<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ジクロロアセトニトリル	mg/L																0
	抱水クロール	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																0
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)																	0
水質管理目標設定項目	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12
	pH値		7. 6	6. 9	7. 0	7. 0	7. 2	7. 1	7. 4	7. 5	7. 3	7. 4	7. 4	7. 4	7. 6	6. 9	7. 3	12
	ランゲリア指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	2	0	2	2	1	0	0	2	2	1	2	0	1	12
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 03	0. 04	0. 02	0. 05	0. 03	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 05	0. 02	0. 03	12
	PFOS及びPFOA																	0
	アンモニア態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総リン	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
水質管理目標設定項目	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L																0
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L																0
	ジアルジア (/10L)	個/10L																0
	ジアルジア (/20L)	個/20L																0
	ヒュランソン	細胞/mL																0
	カルシウム硬度	mg/L																0
	硫酸イオン	mg/L	14	25	22	9	17	15	16	15	22	20	20	20	25	9	18	12
	総アルカリ度	mg/L																0
水質管理目標設定項目	電気伝導率	μ S/cm	163	190	172	109	154	139	157	167	202	205	210	203	210	109	173	12

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリハロメタン、ブクロロメタン、ブクロホルムはR2. 4. 15に採水。

水質年報		令和2年度			内海										1/2				
採水年月日			R2.4.7	R2.5.12	R2.6.8	R2.7.14	R2.8.4	R2.8.31	R2.10.6	R2.11.10	R2.12.7	R3.1.13	R3.2.2	R3.3.1	最高	最低	平均	回数	
天候(当日)			曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴後雨					
天候(前日)			晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨					
気温		℃	21.9	25.0	26.0	27.0	29.0	32.9	24.0	17.7	18.4	12.8	15.3	18.0	32.9	12.8	22.3	12	
水温		℃	18.3	22.2	24.1	24.3	27.8	30.6	25.8	21.3	20.2	14.3	15.5	16.3	30.6	14.3	21.7	12	
水質基準項目	一般細菌		CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌(／100mL)		/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	カドミウム及びその化合物		mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		mg/L																0
	セレン及びその化合物		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化合物(ケイ及び塩化シアン)		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	1.76	1.85	1.66	0.89	1.48	1.76	1.64	2.36	2.47	2.60	2.78	2.56	2.78	0.89	1.98	12
	フッ素及びその化合物		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	砒素及びその化合物		mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素		mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジクロロベンゼン		mg/L																0
	ジクロロメタン		mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	トリクロロエチレン		mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロエチレン		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロエチレン		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸		mg/L	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.16	0.10	0.11	0.08	0.07	0.07	0.06	0.16	0.06	0.09	12
	クロ酢酸		mg/L		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	8
	クロホルム		mg/L	0.015	0.024	0.028	0.018	0.019	0.037	0.019	0.009	0.007	0.006	0.010	0.009	0.037	0.006	0.017	12
	ジクロロ酢酸		mg/L		0.006	0.004		0.005	0.010		<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	0.010	<0.003	0.003	8
	ジクロロメタノール		mg/L	0.005	0.004	0.005	0.002	0.004	0.008	0.006	0.005	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	0.002	0.005	12
	臭素酸		mg/L		0.001			0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリクロロメタン		mg/L	0.031	0.040	0.047	0.027	0.033	0.064	0.037	0.021	0.023	0.019	0.026	0.026	0.064	0.019	0.033	12
	トリクロロ酢酸		mg/L		0.026	0.014		0.011	0.018		0.005	0.005		0.006	0.005	0.026	0.005	0.011	8
	ブクロロメタノール		mg/L	0.011	0.012	0.014	0.007	0.010	0.019	0.012	0.007	0.009	0.007	0.010	0.010	0.019	0.007	0.011	12
	ブクロホルム		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ホルムアルデヒド		mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		mg/L	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	12
鉄及びその化合物		mg/L	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	
銅及びその化合物		mg/L	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム及びその化合物		mg/L		14			8			11			14		14	8	12	4	
マンガニン及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩化物イオン		mg/L	12.0	15.3	13.2	12.3	10.1	14.9	9.7	13.3	14.6	15.1	14.6	14.9	15.3	9.7	13.3	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L		54			40			52			60		60	40	52	4	
蒸発残留物		mg/L		158			108			152			158		158	108	144	4	
陰イオン界面活性剤		mg/L																0	
ジエタノールアミン		mg/L		0.000002			<0.000001			<0.000001			0.000001		0.000002	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソブチルアルコール		mg/L		0.000001			<0.000001			0.000001			<0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤		mg/L																0	
フェノール類		mg/L																0	
有機物(TOC)		mg/L	0.8	0.9	0.7	0.3	0.5	1.0	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	1.0	0.3	0.6	12	
pH値			7.6	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.1	7.4	12	
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
色度		度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報		令和2年度 内海												2/2			
水質管理目標設定項目	採水年月日	R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	トルエン	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L															0
	二酸化塩素	mg/L															0
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.002			0.001		<0.001			0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	抱水ケラール	mg/L	0.008			0.006		0.006			0.003			0.008	0.003	0.006	4
	農薬類	mg/L															0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		54			40		52			60		60	40	52	4
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L		4.5			4.3		3.0			2.3		4.5	2.3	3.5	4
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
水質管理目標設定項目	蒸発残留物	mg/L		158			108		152			158		158	108	144	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.6	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.1	7.4	12
	ランゲリア指数(腐食性)			-1.7			-1.6		-1.3			-1.3		-1.3	-1.7	-1.5	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	6	16	1	2	2	11	6	0	0	0	2	16	0	4	12
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA																0
	アンモニア態窒素	mg/L															0
	BOD	mg/L															0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0
	SS	mg/L															0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		4.1			4.0		2.6			1.8		4.1	1.8	3.1	4
	総窒素	mg/L															0
	総リン	mg/L															0
	生物総数	個/mL															0
水質管理目標設定項目	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL															0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL															0
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L															0
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L															0
	ジアルジア (/10L)	個/10L															0
	ジアルジア (/20L)	個/20L															0
	ヒュランソン	細胞/mL															0
	カルシウム硬度	mg/L		37			28		36			41		41	28	36	4
	硫酸イオン	mg/L	15	22	19	8	13	24	13	19	21	19	20	24	8	18	12
	総アルカリ度	mg/L		32.3			25.5		36.6			43.6		43.6	25.5	34.5	4
	電気伝導率	μS/cm	168	186	168	103	135	186	143	182	203	210	205	210	103	175	12

※4月のクロロホルム、ジブromクロロメタン、総トリハロメタン、ブromクロロメタン、ブromホルムはR2. 4. 15に採水。

水質年報

令和2年度

折生迫

1/2

		10月4日														最高	最低	平均	回数										
採水年月日		R2.4.7		R2.5.12		R2.6.8		R2.7.14		R2.8.4		R2.8.31		R2.10.6						R2.11.10		R2.12.7		R3.1.13		R3.2.2		R3.3.1	
天候(当日)		曇		晴		晴		曇時々雨		晴		晴		曇						晴		曇		晴		晴		晴後雨	
天候(前日)		晴		晴		晴		曇		晴		晴		曇		晴		曇		晴		晴		雨					
気温		℃		17.5		23.1		24.8		27.7		29.3		30.6		22.3		15.4		16.0		11.4		13.4		19.1			
水温		℃		17.7		23.5		24.3		25.2		28.4		30.6		26.0		21.0		18.4		13.2		15.3		15.1			
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌 (/100mL)	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				
	水銀及びその化合物	mg/L																											
	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001						<0.001						<0.001						<0.001			<0.001				
	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001						<0.001							<0.001					<0.001					
	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001						<0.001										<0.001			<0.001				
	六価クロム化合物	mg/L				<0.002						<0.002										<0.002			<0.002				
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L																											
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.79	1.79	1.71	1.05	1.74	1.34	1.86	2.13	2.47	2.64	2.55	2.48	2.64	1.05	1.96	12											
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			
	硝酸素及びその化合物	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1							<0.1			<0.1				
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002							<0.0002			<0.0002				
	1,4-ジニトロベンゼン	mg/L																											
	ジニトロベンゼン及びトリニトロベンゼン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004							<0.004			<0.004				
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002							<0.002			<0.002				
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001							<0.001			<0.001				
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001							<0.001			<0.001				
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001							<0.001			<0.001				
	塩素酸	mg/L	0.07	0.09	0.10	0.07	0.07	0.14	0.06	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.06	12											
	クロロ酢酸	mg/L																											
	クロロホルム	mg/L	0.014	0.023	0.018	0.014	0.013	0.038	0.014	0.011	0.005	0.004	0.006	0.011	0.038	0.004	0.014	12											
	ジクロロ酢酸	mg/L																											
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.005	0.003	0.005	0.002	0.006	0.004	0.007	0.004	0.006	0.005	0.006	0.005	0.007	0.002	0.005	12											
	臭素酸	mg/L																											
	総トリクロロメタン	mg/L	0.028	0.038	0.034	0.022	0.029	0.056	0.033	0.023	0.018	0.015	0.020	0.025	0.056	0.015	0.028	12											
	トリクロロ酢酸	mg/L																											
	ブromクロロメタン	mg/L	0.009	0.012	0.011	0.006	0.010	0.014	0.012	0.008	0.007	0.006	0.008	0.009	0.014	0.006	0.009	12											
	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12											
ホルムアルデヒド	mg/L																												
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12												
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	12												
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12												
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12												
ナトリウム及びその化合物	mg/L																												
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12												
塩化物イオン	mg/L	11.5	15.0	13.3	11.4	10.3	12.5	9.5	13.1	13.9	14.1	14.0	14.3	15.0	9.5	12.7	12												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																												
蒸発残留物	mg/L																												
陰イオン界面活性剤	mg/L																												
ジエオキシ	mg/L																												
2-メチルイソボルネオール	mg/L																												
非イオン界面活性剤	mg/L																												
フェノール類	mg/L																												
有機物(TOC)	mg/L	0.8	0.8	0.7	0.3	0.4	0.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8	0.3	0.6	12												
pH値		7.4	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.0	7.2	12												
味																													
臭気																													
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12												
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12												

水質年報			令和2年度												折生迫			2/2	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H31. 4. 9	R1. 5. 8	R1. 6. 10	R1. 7. 2	R1. 8. 6	R1. 9. 2	R1. 10. 2	R1. 11. 6	R1. 12. 2	R2. 1. 8	R2. 2. 4	R2. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
	アンチン及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L		<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L																	0
	亜塩素酸	mg/L																	0
	二酸化塩素	mg/L																	0
	ジクロロアセトリル	mg/L																	0
	抱水クロール	mg/L																	0
	農薬類	mg/L																	0
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 2	0. 4	0. 4	0. 4	0. 2	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 2	0. 4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																	0
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	遊離炭酸	mg/L																	0
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセブチルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)																		0
	蒸発残留物	mg/L																	0
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12	
pH値		7. 4	7. 0	7. 0	7. 1	7. 2	7. 0	7. 5	7. 4	7. 3	7. 3	7. 4	7. 4	7. 5	7. 0	7. 2	12		
ランゲリヤ指数(腐食性)																		0	
従属栄養細菌	CFU/ml	6	42	6	3	1	2	4	1	3	2	18	3	42	1	8	12		
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 03	0. 03	0. 02	0. 04	0. 03	0. 04	0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	0. 03	0. 04	0. 02	0. 03	12		
PFOS及びPF0A																		0	
自 主 管 理 項 目	アンモニア態窒素	mg/L																0	
	BOD	mg/L																0	
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0	
	SS	mg/L																0	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0	
	総窒素	mg/L																0	
	総リン	mg/L																0	
	生物総数	個/mL																0	
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0	
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0	
	クリプトスポリジウム(10L)	個/10L																0	
	クリプトスポリジウム(20L)	個/20L																0	
	ジアルギア(10L)	個/10L																0	
	ジアルギア(20L)	個/20L																0	
	ヒコバランクトン	細胞/mL																0	
	カルシウム硬度	mg/L																0	
	硫酸イオン	mg/L	15	24	21	9	17	14	15	17	21	19	21	19	24	9	18	12	
総アルカリ度	mg/L																0		
電気伝導率	μ S/cm	159	185	174	106	151	136	155	178	202	206	208	199	208	106	172	12		

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリクロロメタン、ブクロロメタン、ブクロホルムはR2. 4. 15に採水。

② 佐土原町域
水質年報

令和2年度

光ヶ丘

1/2

採水年月日			R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数	
天候 (当日)			曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨					
天候 (前日)			晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨					
気温		℃	21.4	24.0	28.7	29.6	33.0	32.4	25.0	20.2	17.0	12.4	16.0	19.3	33.0	12.4	23.3	12	
水温		℃	20.2	25.9	25.1	25.5	28.8	30.3	27.2	22.5	17.9	11.8	14.4	15.3	30.3	11.8	22.1	12	
水 質 基 準 項 目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌 (/100mL)	/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L																0	
	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L																0	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.56	1.49	1.15	0.64	1.28	1.07	1.48	1.75	2.18	2.42	2.17	2.11	2.42	0.64	1.61	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	砒素及びその化合物	mg/L		<0.1				<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L																0	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	<0.06	0.06	0.07	0.10	0.08	0.13	0.07	<0.06	<0.06	<0.06		0.13	<0.06	<0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L																0	
	クロロホルム	mg/L	0.008	0.020	0.013	0.009	0.010	0.032	0.009	0.014	0.003	0.003	0.003	0.004	0.009	0.032	0.003	0.011	12
	ジクロロ酢酸	mg/L																0	
	ジブクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.001	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001	0.003	12
	臭素酸	mg/L																0	
	総トリクロロメタン	mg/L	0.017	0.032	0.025	0.014	0.022	0.047	0.021	0.024	0.012	0.010	0.010	0.013	0.019	0.047	0.010	0.021	12
	トリクロロ酢酸	mg/L																0	
	ブクロロメタン	mg/L	0.006	0.009	0.009	0.004	0.008	0.012	0.008	0.007	0.005	0.004	0.004	0.005	0.007	0.012	0.004	0.007	12
	ブクロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ホルムルデヒド	mg/L																0	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	mg/L																0	
マグネシウム及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩化物イオン	mg/L	11.6	12.9		11.0	9.7	9.9	10.6	10.1	13.9	16.3	14.4	14.0	14.4	16.3	9.7	12.4	12	
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L																	0	
蒸発残留物	mg/L																	0	
陰イオン界面活性剤	mg/L																	0	
ジエオキシ	mg/L																	0	
2-メルカプトアルコール	mg/L																	0	
非イオン界面活性剤	mg/L																	0	
フェノール類	mg/L																	0	
有機物 (TOC)	mg/L	0.6	0.8	0.5	<0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	<0.3	0.5	12	
pH値		7.0	6.9	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.2	7.2	6.9	7.0	12	
味																		0	
臭気																		0	
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報		令和2年度		光ヶ丘											2/2			
水質管理目標設定項目	採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチン及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L		<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ジクロロアセトリル	mg/L																0
	抱水クロール	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 2	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 6	0. 2	0. 5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																0
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
水質管理目標設定項目	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセブチルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸気残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12
	pH値		7. 0	6. 9	7. 2	7. 1	7. 0	7. 0	7. 2	7. 0	7. 0	6. 9	6. 9	7. 2	7. 2	6. 9	7. 0	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	1	1	0	5	2	0	0	0	0	0	0	2	5	0	1	12
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 03	0. 04	0. 03	0. 04	0. 04	0. 04	0. 03	0. 04	0. 04	0. 03	0. 04	0. 04	0. 03	0. 04	12
	PFOS及びPF0A																	0
	アンモニア態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
水質管理目標設定項目	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総リン	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	クリプトスポリジウム(10L)	個/10L																0
	クリプトスポリジウム(20L)	個/20L																0
	ジアルギア(10L)	個/10L																0
	ジアルギア(20L)	個/20L																0
	ヒコバランクトン	細胞/mL																0
	カルシウム硬度	mg/L																0
	硫酸イオン	mg/L	18	22	10	7	11	10	13	16	23	24	27	22	27	7	17	12
	総アルカリ度	mg/L																0
	電気伝導率	μ S/cm	151	167	135	92	127	122	139	161	195	192	199	188	199	92	156	12

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリクロロメタン、ブクロロメタン、ブクロホルムはR2. 4. 15に採水。

③ 田野町域
水質年報

令和2年度

上桜町

1/2

採水年月日			R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
天候 (当日)			晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇					
天候 (前日)			晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨					
気温		℃	14.0	22.6	22.5	26.5	30.6	27.7	24.5	14.7	10.0	5.6	11.4	13.8	30.6	5.6	18.7	12	
水温		℃	17.3	21.8	23.8	24.3	28.5	28.5	24.0	19.3	16.2	10.4	13.1	14.3	28.5	10.4	20.1	12	
水 質 基 準 項 目	一般細菌		CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌 (/100mL)		/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	12
	カドミウム及びその化合物		mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		mg/L																0
	セレン及びその化合物		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ		mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	1.84	1.80	1.79	1.13	1.77	1.60	1.89	2.15	2.66	2.72	2.63	2.50	2.72	1.13	2.04	12
	フッ素及びその化合物		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	砒素及びその化合物		mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素		mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジクロロベン		mg/L																0
	ジクロロメタン		mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブクロロメタン		mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	テトラクロロエチレン		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロエチレン		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸		mg/L	<0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.12	0.07	0.09	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06	12
	クロロ酢酸		mg/L																0
	クロロホルム		mg/L	0.011	0.019	0.024	0.011	0.012	0.027	0.009	0.008	0.004	0.003	0.005	0.009	0.027	0.003	0.012	12
	ジクロロ酢酸		mg/L																0
	ジブクロロメタン		mg/L	0.005	0.002	0.003	0.002	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.002	0.004	12
	臭素酸		mg/L																0
	総トリハロメタン		mg/L	0.025	0.030	0.039	0.018	0.026	0.045	0.022	0.019	0.015	0.013	0.017	0.022	0.045	0.013	0.024	12
	トリクロロ酢酸		mg/L																0
	ブクロロメタン		mg/L	0.009	0.009	0.012	0.005	0.009	0.013	0.008	0.007	0.006	0.005	0.007	0.008	0.013	0.005	0.008	12
ブクロホルム		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
ホルムアルデヒド		mg/L																0	
亜鉛及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.03	0.04	0.04	0.02	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.03	12	
鉄及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
銅及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム及びその化合物		mg/L																0	
マグネシウム及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩化物イオン		mg/L	11.1	14.9	13.5	11.3	10.3	12.2	9.3	12.7	15.4	14.5	13.6	14.8	15.4	9.3	12.8	12	
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		mg/L																0	
蒸発残留物		mg/L																0	
陰イオン界面活性剤		mg/L																0	
ジエオキシ		mg/L																0	
2-メチルイソブチルアルコール		mg/L																0	
非イオン界面活性剤		mg/L																0	
フェノール類		mg/L																0	
有機物 (TOC)		mg/L	0.7	0.9	0.8	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	0.9	0.4	0.6	12	
pH値			7.6	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	6.9	7.3	12	
味																		0	
臭気																		0	
色度		度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報		令和2年度		上桜町											2/2			
水質管理項目	採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数
水質管理項目	アンチン及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L		<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ジクロロアセトリル	mg/L																0
	抱水クロール	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 6	0. 6	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	0. 5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																0
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
水質管理項目	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセブチルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12
	pH値		7. 6	7. 0	7. 0	6. 9	7. 1	7. 1	7. 5	7. 4	7. 3	7. 4	7. 4	7. 4	7. 6	6. 9	7. 3	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	1	0	8	1	21	0	0	2	5	2	2	2	21	0	4	12
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 04	0. 04	0. 02	0. 04	0. 03	0. 05	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 05	0. 02	0. 03	12
	PFOS及びPF0A																	0
	アンモニア態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
水質管理項目	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総リン	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	クリプトスポリジウム(10L)	個/10L																0
	クリプトスポリジウム(20L)	個/20L																0
	ジアルギア(10L)	個/10L																0
	ジアルギア(20L)	個/20L																0
	ヒコブランクトン	細胞/mL																0
	カルシウム硬度	mg/L																0
	硫酸イオン	mg/L	14	24	20	9	17	18	15	17	22	19	20	20	24	9	18	12
	総アルカリ度	mg/L																0
	電気伝導率	μ S/cm	161	184	169	107	151	149	154	179	202	206	208	201	208	107	173	12

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリクロロメタン、ブクロロメタン、ブクロホルムはR2. 4. 15に採水。

水質年報		令和2年度				船ヶ山										1/2			
	採水年月日		R2.4.6	R2.5.11	R2.6.9	R2.7.13	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5	R2.11.9	R2.12.8	R3.1.12	R3.2.1	R3.3.2	最高	最低	平均	回数	
	天候（当日）		晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇					
	天候（前日）		晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴後雨					
	気温	℃	17.4	26.2	23.3	30.6	31.4	27.9	26.3	17.5	13.0	6.7	13.6	15.0	31.4	6.7	20.7	12	
	水温	℃	18.2	22.7	23.7	25.3	28.2	30.4	27.7	20.9	17.9	11.6	14.0	15.0	30.4	11.6	21.3	12	
	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L																0	
	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L																0	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.82	1.87	1.77	1.04	1.59	1.51	1.73	2.32	2.52	2.63	2.78	2.59	2.78	1.04	2.01	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	
	砒素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン	mg/L																0	
	ジエチルベンゼン及びn-ジエチルベンゼン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.13	0.07	0.09	0.08	<0.06	0.06	<0.06	0.13	<0.06	0.06	12	
	クロ酢酸	mg/L																0	
	クロホルム	mg/L	0.015	0.025	0.020	0.015	0.017	0.042	0.015	0.006	0.006	0.004	0.008	0.010	0.042	0.004	0.015	12	
	ジクロロ酢酸	mg/L																0	
	ジブクロロメタン	mg/L	0.004	0.003	0.005	0.002	0.005	0.005	0.006	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.002	0.005	12	
	臭素酸	mg/L																0	
	総トリクロロメタン	mg/L	0.028	0.039	0.036	0.023	0.032	0.063	0.031	0.016	0.020	0.016	0.022	0.024	0.063	0.016	0.029	12	
	トリクロロ酢酸	mg/L																0	
	ブクロロメタン	mg/L	0.009	0.011	0.011	0.006	0.010	0.016	0.010	0.006	0.008	0.006	0.008	0.009	0.016	0.006	0.009	12	
	ブクロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	ホルムアルデヒド	mg/L																0	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.04	0.04	0.02	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.03	12	
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L																0	
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	塩化物イオン	mg/L	11.5	15.5	13.8	11.8	10.1	13.5	9.0	12.3	14.5	15.0	14.0	14.8	15.5	9.0	13.0	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L																0	
	蒸発残留物	mg/L																0	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																0	
	ジエオキシ	mg/L																0	
	2-メチルイソブチルアルコール	mg/L																0	
	非イオン界面活性剤	mg/L																0	
	フェノール類	mg/L																0	
	有機物（TOC）	mg/L	0.7	0.8	0.7	0.3	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	0.3	0.6	12	
	pH値		7.6	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.1	7.4	12	
	味																	0	
	臭気																	0	
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報		令和2年度 船ヶ山													2/2			
水質管理項目	採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数
水質管理項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L		<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ジクロロアセトリル	mg/L																0
	抱水クロール	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 2	0. 4	0. 4	0. 4	0. 2	0. 4	0. 2	0. 4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																0
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
水質管理項目	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセブチルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸気残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12
	pH値		7. 6	7. 2	7. 1	7. 2	7. 2	7. 4	7. 6	7. 5	7. 5	7. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 1	7. 4	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	1	31	7	2	0	2	4	2	4	0	2	1	31	0	5	12
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 04	0. 04	0. 02	0. 04	0. 03	0. 05	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 05	0. 02	0. 03	12
	PFOS及びPF0A																	0
	アンモニア態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
水質管理項目	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総リン	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L																0
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L																0
	ジアルギア (/10L)	個/10L																0
	ジアルギア (/20L)	個/20L																0
	ヒコバランクトン	細胞/mL																0
	カルシウム硬度	mg/L																0
	硫酸イオン	mg/L	15	23	22	9	14	17	13	18	21	19	20	19	23	9	18	12
	総アルカリ度	mg/L																0
	電気伝導率	μ S/cm	166	184	174	107	140	150	147	182	201	207	205	202	207	107	172	12

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリクロロメタン、ブクロロメタン、ブクロホルムはR2. 4. 15に採水。

水質年報		令和2年度		仏堂園										1/2					
採水年月日			R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
天候（当日）			晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴					
天候（前日）			晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨					
気温		℃	15. 5	27. 6	24. 6	30. 8	30. 1	28. 2	30. 0	18. 2	18. 7	8. 0	14. 6	14. 9	30. 8	8. 0	21. 8	12	
水温		℃	17. 1	21. 5	22. 5	24. 6	27. 7	27. 8	24. 7	20. 2	17. 1	11. 7	13. 4	14. 5	27. 8	11. 7	20. 2	12	
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L																0	
	セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	12	
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 35	0. 30	0. 26	0. 24	0. 26	0. 41	0. 27	0. 29	0. 28	0. 21	0. 24	0. 34	0. 41	0. 21	0. 29	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	12	
	硝酸素及びその化合物	mg/L	0. 1	0. 2	0. 2	<0. 1	<0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 3	0. 3	0. 2	0. 3	0. 1	0. 2	12	
	四塩化炭素	mg/L			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4	
	1, 4-ジクロロベンゼン	mg/L			<0. 004			<0. 004			<0. 004			<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0	
	ジクロロメタン	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	塩素酸	mg/L	<0. 06	0. 06	0. 07	0. 09	0. 07	0. 09	0. 09	0. 09	0. 09	0. 07	0. 06	<0. 06	0. 09	0. 06	0. 06	12	
	クロロ酢酸	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	クロロホルム	mg/L	<0. 001	<0. 001	0. 002	0. 004	0. 002	0. 003	0. 002	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 004	<0. 001	0. 001	12	
	ジクロロ酢酸	mg/L			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	4	
	ジブromクロロメタン	mg/L	<0. 001	0. 001	0. 001	<0. 001	0. 001	0. 002	0. 002	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 002	<0. 001	0. 001	12	
	臭素酸	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	総トリハロメタン	mg/L	<0. 001	0. 002	0. 005	0. 006	0. 005	0. 008	0. 006	0. 003	0. 002	0. 001	0. 002	0. 004	0. 008	<0. 001	0. 004	12	
	トリクロロ酢酸	mg/L			<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	4	
	ブromジクロロメタン	mg/L	<0. 001	0. 001	0. 002	0. 002	0. 002	0. 003	0. 002	0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 002	0. 003	<0. 001	0. 001	12
	ブromホルム	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12	
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	4	
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 04	0. 04	0. 02	0. 05	0. 05	0. 05	0. 03	0. 03	0. 04	0. 02	0. 02	0. 02	0. 05	0. 02	0. 03	12	
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12	
銅及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12	
ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			7				9			8	9	7	8	4	
マグネシウム及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12	
塩化物イオン	mg/L	4. 8	5. 6	5. 1	4. 4	4. 6	5. 1	4. 8	5. 5	6. 4	7. 3	6. 9	5. 8	7. 3	4. 4	5. 5	12		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			30			28			36			30	36	28	31	4		
蒸発残留物	mg/L			72			57			68			84	84	57	70	4		
陰イオン界面活性剤	mg/L																0		
ジエオキシ	mg/L			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	4	
2-メルカプトホルコール	mg/L			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	4	
非イオン界面活性剤	mg/L																0		
フェノール類	mg/L																0		
有機物（TOC）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	12		
pH値		7. 5	7. 5	7. 5	7. 1	7. 5	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 6	7. 4	7. 4	7. 5	7. 6	7. 1	7. 4	12	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12	

水質年報		令和2年度			仏堂園										2/2				
水質管理目標設定項目	採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
	アンモニウム及びその化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4	
	トルエン	mg/L			<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	4	
	亜塩素酸	mg/L																0	
	二酸化塩素	mg/L																0	
	ジクロロアセトリル	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	抱水クロール	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	農薬類	mg/L																0	
	残留塩素	mg/L	0. 5	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	0. 5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			30			28			36			30	36	28	31	4	
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12	
	遊離炭酸	mg/L			1. 8			1. 9			1. 8			1. 7	1. 9	1. 7	1. 8	4	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	メチルセブチルエーテル	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	蒸発残留物	mg/L			72			57			68			84	84	57	70	4	
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12	
	pH値		7. 5	7. 5	7. 5	7. 1	7. 5	7. 4	7. 4	7. 4	7. 6	7. 4	7. 4	7. 5	7. 6	7. 1	7. 4	12	
ランゲリヤ指数(腐食性)				-1. 6			-1. 7			-1. 4			-1. 8	-1. 4	-1. 8	-1. 6	4		
従属栄養細菌	CFU/ml	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	2	0	0	12		
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 04	0. 04	0. 02	0. 05	0. 05	0. 03	0. 03	0. 04	0. 02	0. 02	0. 02	0. 05	0. 02	0. 03	12		
PFOS及びPF0A																	0		
自主管理項目	アンモニア態窒素	mg/L																0	
	BOD	mg/L																0	
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0	
	SS	mg/L																0	
	侵食性遊離炭酸	mg/L			1. 6			1. 7			1. 6			1. 5	1. 7	1. 5	1. 6	4	
	総窒素	mg/L																0	
	総リン	mg/L																0	
	生物総数	個/mL																0	
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0	
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0	
	クリプトスポリジウム(10L)	個/10L																0	
	クリプトスポリジウム(20L)	個/20L																0	
	ジアルギア(10L)	個/10L																0	
	ジアルギア(20L)	個/20L																0	
	ヒコバランクトン	細胞/mL																0	
	自主管理項目	カルシウム硬度	mg/L			21			21			27			22	27	21	23	4
		硫酸イオン	mg/L	13	15	13	7	10	13	10	13	14	16	17	15	17	7	13	12
		総アルカリ度	mg/L			23. 8			23. 1			31. 7			22. 2	31. 7	22. 2	25. 2	4
		電気伝導率	μ S/cm	92	109	100	67	83	99	86	104	118	130	134	105	134	67	102	12

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリクロロメタン、ブクロロメタンはR2. 4. 15に採水。

採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
天候 (当日)		晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇					
天候 (前日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨					
気温		℃	14.9	25.0	23.4	31.1	31.2	28.6	25.7	15.3	13.0	6.4	16.2	31.2	6.4	20.4	12	
水温		℃	16.6	21.4	22.2	24.0	27.1	28.3	24.5	19.3	16.6	11.3	13.2	28.3	11.3	19.9	12	
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌 (/100mL)	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L															0	
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L															0	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.31	0.26	0.25	0.27	0.43	0.27	0.28	0.28	0.21	0.24	0.36	0.43	0.21	0.29	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	硝酸素及びその化合物	mg/L			0.2			0.1			0.2			0.2	0.2	0.1	0.2	4
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L															0	
	ジクロロベンゼン	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.06	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	<0.06	0.10	<0.06	0.06	12
	クロ酢酸	mg/L															0	
	クロホルム	mg/L	<0.001	0.001	0.002	0.005	0.004	0.007	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.007	<0.001	0.002	12
	ジクロ酢酸	mg/L															0	
	ジブクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.001	12
	臭素酸	mg/L															0	
	総トリクロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.005	0.007	0.008	0.013	0.006	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.013	0.001	0.005	12
	トリクロ酢酸	mg/L															0	
ブクロジクロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	12	
ブクロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
ホルムアルデヒド	mg/L															0		
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	12	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム及びその化合物	mg/L															0		
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩化物イオン	mg/L	4.8	5.5	5.1	4.6	4.5	5.3	4.7	5.5	6.2	7.3	6.8	5.6	7.3	4.5	5.5	12	
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L															0		
蒸発残留物	mg/L															0		
陰イオン界面活性剤	mg/L															0		
ジエオキシ	mg/L															0		
2-メルカプトアルコール	mg/L															0		
非イオン界面活性剤	mg/L															0		
フェノール類	mg/L															0		
有機物 (TOC)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
pH値		7.6	7.5	7.6	7.1	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.1	7.5	12	
味																0		
臭気																0		
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報			令和2年度			片井野										2/2			
採水年月日			R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
水質管理項目	アンチン及びその化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4	
	トルエン	mg/L			<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L												<0. 02				0	
	亜塩素酸	mg/L																0	
	二酸化塩素	mg/L																0	
	ジクロロアセトリル	mg/L																0	
	抱水クロール	mg/L																0	
	農薬類	mg/L																0	
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	12
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L																0	
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12	
水質管理項目	遊離炭酸	mg/L																0	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	臭気強度 (TON)																	0	
	蒸発残留物	mg/L																0	
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12	
	pH値		7. 6	7. 5	7. 6	7. 1	7. 5	7. 5	7. 6	7. 5	7. 7	7. 5	7. 6	7. 6	7. 7	7. 1	7. 5	12	
	ランゲリア指数 (腐食性)																	0	
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	0	4	0	0	12	
	1, 1-ジクロロエタン	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 04	0. 04	0. 02	0. 04	0. 04	0. 03	0. 03	0. 04	0. 02	0. 02	0. 02	0. 04	0. 02	0. 03	12	
	PFOS及びPFOA																	0	
	水質管理項目	アンモニア態窒素	mg/L																0
		BOD	mg/L																0
紫外線吸光度 (E260)		/5cm																0	
SS		mg/L																0	
侵食性遊離炭酸		mg/L																0	
総窒素		mg/L																0	
総リン		mg/L																0	
生物総数		個/mL																0	
大腸菌 (MPN/100mL)		MPN/100mL																0	
嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)		CFU/100mL																0	
クリプトスポリジウム (/10L)		個/10L																0	
クリプトスポリジウム (/20L)		個/20L																0	
ジアルジア (/10L)		個/10L																0	
ジアルジア (/20L)		個/20L																0	
ヒコバランクトン	細胞/mL																0		
水質管理項目	カルシウム硬度	mg/L																0	
	硫酸イオン	mg/L	14	15	13	6	9	12	10	13	14	16	17	16	17	6	13	12	
	総アルカリ度	mg/L																0	
水質管理項目	電気伝導率	μ S/cm	94	107	99	60	80	101	83	103	117	130	135	108	135	60	101	12	

※4月のクロロホルム、ジブromクロロメタン、総トリハロメタン、ブromジクロロメタン、ブromホルムはR2. 4. 15に採水。

水質年報		令和2年度		野崎												1/2			
項目	採水年月日		R2.4.6	R2.5.11	R2.6.9	R2.7.13	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5	R2.11.9	R2.12.8	R3.1.12	R3.2.1	R3.3.2	最高	最低	平均	回数	
	天候（当日）		晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇				
項目	天候（前日）		晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴後雨					
	気温	℃	12.7	24.0	24.0	28.6	29.8	29.3	22.1	14.0	11.4	9.6	16.2	13.0	29.8	9.6	19.6	12	
項目	水温	℃	17.3	22.0	24.1	25.4	29.3	30.4	26.1	20.4	16.7	10.2	13.2	14.6	30.4	10.2	20.8	12	
	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
項目	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
項目	水銀及びその化合物	mg/L																0	
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
項目	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
項目	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
項目	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L																0	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.31	0.27	0.26	0.28	0.38	0.27	0.28	0.28	0.21	0.22	0.47	0.47	0.21	0.30	12	
項目	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	
	砒素及びその化合物	mg/L			0.1			0.2			0.2			0.2	0.2	0.1	0.2	4	
項目	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L																0	
項目	ジクロロメタン	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	ジクロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
項目	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
項目	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.06	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	<0.06	0.10	<0.06	0.07	12	
項目	クロロ酢酸	mg/L																0	
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.002	0.003	0.007	0.006	0.009	0.005	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.009	<0.001	0.003	12	
項目	ジクロロ酢酸	mg/L																0	
	ジブクロロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	<0.001	0.001	12	
項目	臭素酸	mg/L																0	
	総トリクロロメタン	mg/L	0.003	0.005	0.007	0.010	0.010	0.018	0.010	0.005	0.004	0.002	0.005	0.005	0.018	0.002	0.007	12	
項目	トリクロロ酢酸	mg/L																0	
	ブクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.006	0.001	0.002	12	
項目	ブクロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	ホルムアルデヒド	mg/L																0	
項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	12	
項目	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
項目	ナトリウム及びその化合物	mg/L																0	
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
項目	塩化物イオン	mg/L	5.1	5.5	5.1	4.8	4.4	5.8	4.9	5.5	6.1	7.3	7.1	6.1	7.3	4.4	5.6	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L																0	
項目	蒸発残留物	mg/L																0	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																0	
項目	ジオキシベンゼン	mg/L																0	
	2-メチルイソブチルアルコール	mg/L																0	
項目	非イオン界面活性剤	mg/L																0	
	フェノール類	mg/L																0	
項目	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
	pH値		7.6	7.4	7.5	7.0	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.0	7.4	12	
項目	味																	0	
	臭気																	0	
項目	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報		令和2年度		野崎											2/2			
水質管理項目	採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数
水質管理項目	アンチン及びその化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L			<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ジクロロアセトリル	mg/L																0
	抱水クロール	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																0
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
水質管理項目	遊離炭酸	mg/L																0
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセブチルエーテル	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12
	pH値		7. 6	7. 4	7. 5	7. 0	7. 4	7. 4	7. 3	7. 4	7. 6	7. 4	7. 5	7. 5	7. 6	7. 0	7. 4	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	10	1	4	2	4	1	2	0	1	0	10	0	2	12
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 04	0. 04	0. 04	0. 02	0. 04	0. 04	0. 02	0. 03	0. 04	0. 02	0. 02	0. 02	0. 04	0. 02	0. 03	12
	PFOS及びPF0A																	0
水質管理項目	アンモニア態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総リン	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	クリプトスポリジウム(10L)	個/10L																0
	クリプトスポリジウム(20L)	個/20L																0
	ジアルギア(10L)	個/10L																0
	ジアルギア(20L)	個/20L																0
	ヒコバランクトン	細胞/mL																0
水質管理項目	カルシウム硬度	mg/L																0
	硫酸イオン	mg/L	14	15	12	6	9	12	9	13	14	16	17	16	17	6	13	12
	総アルカリ度	mg/L																0
	電気伝導率	μ S/cm	101	106	96	63	77	106	83	101	115	129	134	113	134	63	102	12

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリクロロメタン、ブクロロメタン、ブクロホルムはR2. 4. 15に採水。

④ 高岡町域
水質年報

令和2年度

穆佐

1/2

採水年月日			R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
天候（当日）			晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇					
天候（前日）			晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨					
気温		℃	17.0	28.0	25.7	28.8	33.7	29.0	29.1	18.2	13.7	11.9	16.7	17.4	33.7	11.9	22.4	12	
水温		℃	16.9	22.7	22.2	25.6	28.8	29.1	26.3	21.2	17.6	11.5	14.2	15.9	29.1	11.5	21.0	12	
水 質 基 準 項 目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L																0	
	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L																	0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.85	1.79	1.83	1.18	1.78	1.58	1.88	2.12	2.64	2.73		2.63	2.49	2.73	1.18	2.04	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	砒素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1				<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジクロロベン	mg/L																	0
	ジクロロメタン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004				<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.09	0.11	0.08	0.09	0.13	0.08	0.10	0.09	<0.06	<0.06	0.06	0.13	<0.06	0.07	12	
	クロロ酢酸	mg/L																	0
	クロロホルム	mg/L	0.012	0.019	0.025	0.013	0.014	0.031	0.011	0.010	0.004	0.003	0.005	0.010	0.031	0.003	0.013	12	
	ジクロロ酢酸	mg/L																	0
	ジブクロロメタン	mg/L	0.005	0.003	0.004	0.002	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.002	0.004	12	
	臭素酸	mg/L																	0
	総トリハロメタン	mg/L	0.027	0.032	0.041	0.021	0.029	0.049	0.026	0.022	0.015	0.013	0.017	0.024	0.049	0.013	0.026	12	
	トリクロロ酢酸	mg/L																	0
	ブクロロメタン	mg/L	0.010	0.010	0.012	0.006	0.010	0.013	0.009	0.008	0.006	0.005	0.007	0.009	0.013	0.005	0.009	12	
	ブクロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	ホルムアルデヒド	mg/L																	0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.04	0.02	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.03	12	
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L																	0
マグネシウム及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12		
塩化物イオン	mg/L	11.2	14.8	13.9	11.5	10.4	12.2	9.4	12.9	15.4	14.7	13.6	14.8	15.4	9.4	12.9	12		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L																0		
蒸発残留物	mg/L																0		
陰イオン界面活性剤	mg/L																0		
ジエオキシ	mg/L																0		
2-メチルイソブチル	mg/L																0		
非イオン界面活性剤	mg/L																0		
フェノール類	mg/L																0		
有機物（TOC）	mg/L	0.7	0.9	0.8	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.9	0.4	0.6	12		
pH値		7.6	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.1	7.4	12		
味																	0		
臭気																	0		
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12		
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

水質年報		令和2年度												2/2				
		穆佐																
水質管理項目	採水年月日	R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0. 002				<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4	
	トルエン	mg/L		<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L															0	
	亜塩素酸	mg/L															0	
	二酸化塩素	mg/L															0	
	ジクロロアセトリル	mg/L															0	
	抱水クロール	mg/L															0	
	農薬類	mg/L															0	
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 3	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 3	0. 4	12
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L																0
	マンガニ及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセブチルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	設定項目	臭気強度 (TON)																0
		蒸発残留物	mg/L															0
濁度		度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12	
pH値			7. 6	7. 1	7. 1	7. 1	7. 3	7. 2	7. 6	7. 5	7. 5	7. 6	7. 6	7. 7	7. 7	7. 1	7. 4	12
ランゲリヤ指数 (腐食性)																	0	
従属栄養細菌		CFU/ml	2	3	4	2	7	4	10	6	4	0	2	0	10	0	4	12
1, 1-ジクロロエチレン		mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0. 04	0. 03	0. 04	0. 02	0. 04	0. 03	0. 05	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 05	0. 02	0. 03	12
PFOS及びPFOA																		0
自主管理項目		アンモニア態窒素	mg/L															0
	BOD	mg/L															0	
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0	
	SS	mg/L															0	
	侵食性遊離炭酸	mg/L															0	
	総窒素	mg/L															0	
	総リン	mg/L															0	
	生物総数	個/mL															0	
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL															0	
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL															0	
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L															0	
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L															0	
	ジアルジア (/10L)	個/10L															0	
	ジアルジア (/20L)	個/20L															0	
	ヒコブランクトン	細胞/mL															0	
	カルシウム硬度	mg/L															0	
	硫酸イオン	mg/L	14	24	21	9	17	17	15	17	22	19	20	20	24	9	18	12
	総アルカリ度	mg/L																0
電気伝導率	μ S/cm	161	189	173	111	152	150	155	181	203	207	208	204	208	111	174	12	

※4月のクロロホルム、ジブromクロロメタン、総トリクロロメタン、ブromジクロロメタン、ブromホルムはR2. 4. 15に採水。

採水年月日		令和2年度													最高	最低	平均	回数	
天候(当日)		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1						
天候(前日)		曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴後雨						
気温		℃	16.3	27.2	27.8	28.1	33.9	32.4	21.2	16.4	18.6	12.8	12.8	19.0	33.9	12.8	22.2	12	
水温		℃	18.5	23.0	22.0	23.7	26.7	27.1	24.1	21.3	18.2	14.9	15.2	16.3	27.1	14.9	20.9	12	
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌 (/100mL)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L																0	
	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	アン化物イオン及び塩化アン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.27	1.26	1.45	1.98	1.20	1.04	0.96	0.94	0.92	0.93	0.95	0.98	1.98	0.92	1.16	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	砒素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L																0	
	ジクロロメタン及びトリクロロメタン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	0.13	0.08	0.09	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06	12	
	クロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
	ジブクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリクロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
	ブクロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	ブクロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	ホルムルヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		10			12			11			10		12	10	11	4	
	マンガニ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	塩化物イオン	mg/L	6.7	6.8	6.5	7.1	6.5	6.7	6.2	6.4	6.4	6.3	6.3	6.4	7.1	6.2	6.5	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		30			28			25			24		30	24	27	4	
	蒸発残留物	mg/L		90			93			82			63		93	63	82	4	
陰イオン界面活性剤	mg/L																0		
ジエオキシ	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		
2-メチルイソブチルアルコール	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		
非イオン界面活性剤	mg/L																0		
フェノール類	mg/L																0		
有機物(TOC)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12		
pH値		7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	6.9	7.0	12		
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12		
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12		
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12		
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

水質年報		令和2年度		内山										2/2					
水質管理目標設定項目	採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数	
	アンチン及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4	
	トルエン	mg/L		<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	4	
	亜塩素酸	mg/L																0	
	二酸化塩素	mg/L																0	
	ジクロロアセトリル	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	抱水クロール	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	農薬類	mg/L																0	
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 3	0. 4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		30			28			25			24		30	24	27	4	
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12	
	遊離炭酸	mg/L		4. 4			4. 2			2. 6			2. 8		4. 4	2. 6	3. 5	4	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	メチルセブチルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	蒸発残留物	mg/L		90			93			82			63		93	63	82	4	
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12	
	pH値		7. 1	7. 0	6. 9	6. 9	7. 0	6. 9	7. 0	7. 0	7. 2	7. 1	7. 1	7. 1	7. 2	6. 9	7. 0	12	
ランゲリヤ指数(腐食性)			-2. 0			-2. 0			-2. 1			-2. 2		-2. 0	-2. 2	-2. 1	4		
従属栄養細菌	CFU/ml	3	3	9	6	2	14	12	4	2	2	2	1	14	1	5	12		
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	12		
PFOS及びPFOA																	0		
自主管理項目	アンモニア態窒素	mg/L																0	
	BOD	mg/L																0	
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0	
	SS	mg/L																0	
	侵食性遊離炭酸	mg/L		4. 0			3. 8			2. 4			2. 6		4. 0	2. 4	3. 2	4	
	総窒素	mg/L																0	
	総リン	mg/L																0	
	生物総数	個/mL																0	
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0	
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0	
	クリプトスポリジウム(10L)	個/10L																0	
	クリプトスポリジウム(20L)	個/20L																0	
	ジアルギア(10L)	個/10L																0	
	ジアルギア(20L)	個/20L																0	
	ヒコバランクトン	細胞/mL																0	
	カルシウム硬度	mg/L		20			19			17			16		20	16	18	4	
	硫酸イオン	mg/L	6	6	7	9	7	7	6	5	5	5	5	5	9	5	6	12	
	総アルカリ度	mg/L		31. 7			31. 9			31. 0			28. 8		31. 9	28. 8	30. 8	4	
	電気伝導率	μ S/cm	112	111	124	129	118	114	109	105	105	99	100	101	129	99	111	12	

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリハロメタン、ブクロメタン、ブクロホルムはR2. 4. 15に採水。

1/2

採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数	
天候(当日)		曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴後雨					
天候(前日)		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨					
気温		℃	19.0	24.4	28.9	27.1	32.8	32.4	22.8	16.6	15.7	10.0	12.2	32.8	10.0	21.7	12	
水温		℃	17.6	20.8	22.1	23.0	25.7	27.5	24.5	20.8	18.6	13.6	14.6	27.5	13.6	20.3	12	
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12	
	大腸菌 (/100mL)	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L															0	
	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L															0	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.27	1.23	1.61	2.22	1.40	1.02	1.00	0.92	0.91	0.93	0.95	0.97	2.22	0.91	1.20	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	硝酸素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L															0	
	ジクロロベンゼン及びトリクロロベンゼン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	4	
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.11	0.09	0.16	0.14	0.12	0.11	0.07	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	0.07	12
	クロロ酢酸	mg/L																0
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.002	12
	ジクロロ酢酸	mg/L																0
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.004	<0.001	0.002	12
	臭素酸	mg/L																0
	総トリクロロメタン	mg/L	0.003	0.006	0.007	0.007	0.011	0.013	0.006	0.007	0.002	<0.001	0.002	0.002	0.013	<0.001	0.006	12
	トリクロロ酢酸	mg/L																0
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.004	<0.001	0.002	12
ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	
ホルムアルデヒド	mg/L																0	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	12	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム及びその化合物	mg/L																0	
マンガ ン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩化物イオン	mg/L	6.8	6.9	6.7	7.5	6.9	7.1	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	7.5	6.5	6.8	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																0	
蒸発残留物	mg/L																0	
陰イオン界面活性剤	mg/L																0	
ジオキシシン	mg/L																0	
2-メチルイソボルネオール	mg/L																0	
非イオン界面活性剤	mg/L																0	
フェノール類	mg/L																0	
有機物 (TOC)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
pH値		7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	6.9	7.0	12	
味																	0	
臭気																	0	
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報		令和2年度 和石													2/2			
項目	採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチン及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L		<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ジクロロアセトリル	mg/L																0
	抱水クロール	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																0
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
自主管理項目	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセブチルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12
	pH値		7. 0	7. 0	6. 9	6. 9	7. 0	6. 9	7. 1	7. 1	7. 2	7. 0	7. 1	7. 1	7. 2	6. 9	7. 0	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	2	0	0	2	0	2	2	2	2	1	0	0	2	0	1	12
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12
	PFOS及びPF0A																	0
	アンモニア態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
自主管理項目	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総リン	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	クリプトスポリジウム (/10L)	個/10L																0
	クリプトスポリジウム (/20L)	個/20L																0
	ジアルギア (/10L)	個/10L																0
	ジアルギア (/20L)	個/20L																0
	ヒコバランクトン	細胞/mL																0
	カルシウム硬度	mg/L																0
	硫酸イオン	mg/L	6	6	7	9	7	7	6	6	5	5	5	5	9	5	6	12
	総アルカリ度	mg/L																0
	電気伝導率	μ S/cm	111	112	124	134	122	117	114	107	106	101	101	102	134	101	113	12

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリクロロメタン、ブクロロメタン、ブクロホルムはR2. 4. 15に採水。

水質年報		令和2年度				杵木橋								1/2				
		R2.4.6	R2.5.11	R2.6.9	R2.7.13	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5	R2.11.9	R2.12.8	R3.1.12	R3.2.1	R3.3.2	最高	最低	平均	回数	
採水年月日																		
天候(当日)		晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇					
天候(前日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨					
気温		℃	13.4	23.0	24.1	25.6	28.0	28.0	25.3	15.3	12.0	6.0	8.0	13.6	28.0	6.0	18.5	12
水温		℃	17.7	21.2	23.7	25.4	29.4	30.1	25.0	18.9	16.1	10.1	12.2	13.7	30.1	10.1	20.3	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌(／100mL)	/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化合物(氰)及び塩化シアン	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.31	0.27	0.25	0.27	0.40	0.28	0.28	0.28	0.22	0.24	0.37	0.40	0.22	0.29	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	砒素及びその化合物	mg/L			0.1			0.1			0.2			0.2	0.2	0.1	0.2	4
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L																0
	ジクロロメタン及びトリクロロメタン	mg/L		<0.004	<0.004		<0.004	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	6
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.06	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.06	<0.06	0.10	<0.06	0.07	12
	クロロ酢酸	mg/L																0
	クロロホルム	mg/L	<0.001	0.002	0.002	0.006	0.004	0.008	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.008	<0.001	0.002	12
	ジクロロ酢酸	mg/L																0
	ジブテロクロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.001	12
	臭素酸	mg/L																0
	総トリクロメタン	mg/L	0.001	0.003	0.005	0.008	0.007	0.015	0.007	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.015	0.001	0.005	12
	トリクロロ酢酸	mg/L																0
	ブロメジクロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.002	12
	ブロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムルデヒド	mg/L																0	
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	12	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム及びその化合物	mg/L																0	
マンガニ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩化物イオン	mg/L	5.0	5.5	5.1	4.7	4.5	5.6	4.8	5.5	6.2	7.2	7.0	5.6	7.2	4.5	5.6	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																0	
蒸発残留物	mg/L																0	
陰イオン界面活性剤	mg/L																0	
ジエタニル	mg/L																0	
2-メチルイソブチルアルコール	mg/L																0	
非イオン界面活性剤	mg/L																0	
フェノール類	mg/L																0	
有機物(TOC)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
pH値		7.7	7.5	7.5	7.0	7.4	7.6	7.2	7.5	7.7	7.4	7.5	7.4	7.7	7.0	7.4	12	
味																	0	
臭気																	0	
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報		令和2年度		杵木橋											2/2			
水質管理項目	採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数
水質管理項目	アンチン及びその化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4
	トルエン	mg/L			<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ジクロロアセトリル	mg/L																0
	抱水クロール	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																0
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
水質管理項目	遊離炭酸	mg/L																0
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセブチルエーテル	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12
	pH値		7. 7	7. 5	7. 5	7. 0	7. 4	7. 6	7. 2	7. 5	7. 7	7. 4	7. 5	7. 4	7. 7	7. 0	7. 4	12
	ランゲリヤ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	2	4	2	2	0	8	1	0	0	0	1	8	0	2	12
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 04	0. 04	0. 04	0. 02	0. 04	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03	0. 02	0. 02	0. 02	0. 04	0. 02	0. 03	12
	PFOS及びPF0A																	0
水質管理項目	アンモニア態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総リン	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	クリプトスポリジウム(10L)	個/10L																0
	クリプトスポリジウム(20L)	個/20L																0
	ジアルギア(10L)	個/10L																0
	ジアルギア(20L)	個/20L																0
	ヒコブランクトン	細胞/mL																0
水質管理項目	カルシウム硬度	mg/L																0
	硫酸イオン	mg/L	14	15	12	6	9	12	9	13	14	16	17	16	17	6	13	12
	総アルカリ度	mg/L																0
	電気伝導率	μ S/cm	97	107	98	61	78	104	83	102	116	130	134	109	134	61	102	12

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリクロロメタン、ブクロロメタンはR2. 4. 15に採水。

水質年報			令和2年度		深水										1/2			
	採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数
	天候 (当日)		曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴後雨				
	天候 (前日)		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨				
	気温	℃	18.0	24.4	27.0	27.2	32.9	33.8	21.9	16.0	13.4	10.9	13.9	17.3	33.8	10.9	21.4	12
	水温	℃	18.0	22.9	24.8	25.8	31.0	31.2	26.8	21.8	17.0	13.6	14.4	14.6	31.2	13.6	21.8	12
	一般細菌	CFU/ml	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12
	大腸菌 (/100mL)	/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.29	1.22	1.40	1.64	1.63	1.48	1.39	1.20	1.13	1.03	1.03	1.03	1.64	1.03	1.29	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	硝酸素及びその化合物	mg/L		<0.1				<0.1		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L																0
	2,3,5-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/L		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ベンゼン	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	12
	臭素酸	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.004	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	12
	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	ブクロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		6				7		6			6		7	6	6	4
	マグネシウム及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン	mg/L	4.2	4.4	4.9	5.4	4.9	5.0	4.7	4.3	4.2	3.9	3.9	4.1	5.4	3.9	4.5	12
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L		36				47		37			29		47	29	37	4
	蒸発残留物	mg/L		96				96		85			64		96	64	85	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L																0
	ジエオキシ	mg/L		<0.000001				<0.000001		<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソブチルアルコール	mg/L		<0.000001				<0.000001		<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤	mg/L																0
	フェノール類	mg/L																0
	有機物 (TOC)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.7	7.8
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12

水質年報			令和2年度		深水										2/2				
水質管理項目	採水年月日		R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	最高	最低	平均	回数	
	アンチモン及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L		<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004		<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4	
	トルエン	mg/L		<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02		<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	4	
	亜塩素酸	mg/L																0	
	二酸化塩素	mg/L																0	
	ジクロロアセトリル	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	抱水クロール	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	農薬類	mg/L																0	
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		36			47			37			29		47	29	37	4	
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12	
	遊離炭酸	mg/L		1. 0			2. 1			2. 2			2. 4		2. 4	1. 0	1. 9	4	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	メチルセブチルエーテル	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	項目	蒸発残留物	mg/L		96			96			85			64		96	64	85	4
濁度		度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12	
pH値			7. 8	7. 7	7. 7	7. 7	7. 7	7. 8	7. 8	7. 8	7. 9	7. 8	7. 8	7. 9	7. 9	7. 7	7. 8	12	
ランゲリヤ指数(腐食性)				-1. 3			-0. 9			-1. 1			-1. 4		-0. 9	-1. 4	-1. 2	4	
従属栄養細菌		CFU/ml	6	10	7	5	12	10	11	11	10	6	8	7	12	5	9	12	
1, 1-ジクロロエチレン		mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
アルミニウム及びその化合物		mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12	
PFOS及びPFOA																		0	
自主管理項目		アンモニア態窒素	mg/L																0
		BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0	
	SS	mg/L																0	
	侵食性遊離炭酸	mg/L		0. 8			1. 7			1. 8			2. 2		2. 2	0. 8	1. 6	4	
	総窒素	mg/L																0	
	総リン	mg/L																0	
	生物総数	個/mL																0	
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0	
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0	
	クリプトスポリジウム(10L)	個/10L																0	
	クリプトスポリジウム(20L)	個/20L																0	
	ジアルギン(10L)	個/10L																0	
	ジアルギン(20L)	個/20L																0	
	ヒコバランクトン	細胞/mL																0	
	カルシウム硬度	mg/L		24			32			25			20		32	20	25	4	
	硫酸イオン	mg/L	7	7	8	9	10	10	9	8	7	6	6	6	10	6	8	12	
	総アルカリ度	mg/L		29. 1			38. 1			34. 8			28. 8		38. 1	28. 8	32. 7	4	
電気伝導率	μ S/cm	100	100	112	125	136	132	127	114	108	99	95	93	136	93	112	12		

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリクロロメタン、ブクロロメタン、ブクロホルムはR2. 4. 15に採水。

水質年報

令和2年度

丸目

 $1/2$ - 139 -

水質年報		令和2年度			丸目										2/2				
水質管理項目	採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
	アンモニウム及びその化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4	
	トルエン	mg/L			<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	4	
	亜塩素酸	mg/L																0	
	二酸化塩素	mg/L																0	
	ジクロロアセトリル	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	抱水クロール	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	農薬類	mg/L																0	
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 2	0. 4	0. 4	0. 4	0. 2	0. 4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			41			37			39			37	41	37	38	4	
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12	
	遊離炭酸	mg/L			1. 4			1. 5			1. 3			1. 7	1. 7	1. 3	1. 5	4	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	メチルセブチルエーテル	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	蒸発残留物	mg/L			83			63			73			94	94	63	78	4	
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12		
pH値		7. 7	7. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 7	7. 7	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 7	7. 5	7. 6	12	
ランゲリヤ指数(腐食性)				-1. 2			-1. 1			-1. 3			-1. 5	-1. 1	-1. 5	-1. 3	4		
従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	12	
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 04	0. 04	0. 04	0. 04	0. 05	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 05	0. 03	0. 04	12	
PFOS及びPF0A																		0	
自主管理項目	アンモニア態窒素	mg/L																0	
	BOD	mg/L																0	
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0	
	SS	mg/L																0	
	侵食性遊離炭酸	mg/L			1. 2			1. 2			1. 0			1. 4	1. 4	1. 0	1. 2	4	
	総窒素	mg/L																0	
	総リン	mg/L																0	
	生物総数	個/mL																0	
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0	
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0	
	クリプトスポリジウム(10L)	個/10L																0	
	クリプトスポリジウム(20L)	個/20L																0	
	ジアルギア(10L)	個/10L																0	
	ジアルギア(20L)	個/20L																0	
	ヒコブランクトン	細胞/mL																0	
	カルシウム硬度	mg/L			34			31			33			31	34	31	32	4	
硫酸イオン	mg/L	12	13	12	8	10	12	10	12	13	14	14	12	14	8	12	12		
総アルカリ度	mg/L			31. 4			29. 7			30. 3			29. 5	31. 4	29. 5	30. 2	4		
電気伝導率	μ S/cm	111	119	115	92	104	114	104	112	115	116	119	114	119	92	111	12		

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリクロロメタン、ブクロロメタンはR2. 4. 15に採水。

水質年報		令和2年度		大久保												1/2			
採水年月日			R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
天候 (当日)			晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴					
天候 (前日)			晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨					
気温		℃	16.3	29.0	24.5	29.0	32.0	30.1	27.8	19.0	15.6	7.6	16.6	17.0	32.0	7.6	22.0	12	
水温		℃	18.1	21.8	22.9	24.3	27.1	29.1	27.6	21.7	18.5	12.5	14.5	16.0	29.1	12.5	21.2	12	
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌 (/100mL)	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L																0	
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001			0.003			0.001			0.001	0.003	0.001	0.002	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.33	1.15	1.12	1.15	1.07	1.46	1.22	1.42	1.68	2.08	2.11	1.80	2.11	1.07	1.47	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	
	硝酸素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4	
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L																0	
	ジクロロメタン	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	
	クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	
	ジブトロクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	12
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	0.003	0.003	0.001	0.005	0.004	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.005	<0.001	0.002	12
	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	
	ブトロクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	12	
	ブトロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	12
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.04	<0.01	<0.01	12	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム及びその化合物	mg/L			11			10			10			11		11	10	10	4	
マグネシウム及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩化物イオン	mg/L	13.1	13.1	11.3	8.6	6.9	9.2	7.9	9.0	10.8	19.9	19.3	18.7	19.9	6.9	12.3	12		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L			49			41			45			56	56	41	48	4		
蒸発残留物	mg/L			115			88			110			143	143	88	114	4		
陰イオン界面活性剤	mg/L																0		
ジエオキシ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソブチルアルコール	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		
非イオン界面活性剤	mg/L																0		
フェノール類	mg/L																0		
有機物 (TOC)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12		
pH値		6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	12	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報		令和2年度		大久保										2/2					
水質管理目標設定項目	採水年月日		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4	
	トルエン	mg/L			<0. 02			<0. 02			<0. 02			<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	4	
	亜塩素酸	mg/L																0	
	二酸化塩素	mg/L																0	
	ジクロロアセトリル	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	抱水クロール	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	農薬類	mg/L																0	
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 3	0. 2	0. 4	0. 2	0. 4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			49			41			45			56	56	41	48	4	
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12	
	遊離炭酸	mg/L			6. 7			7. 8			6. 0			6. 8	7. 8	6. 0	6. 8	4	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4	
	メチルセブチルエーテル	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	蒸発残留物	mg/L			115			88			110			143	143	88	114	4	
	濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12	
	pH値		6. 9	6. 8	6. 8	6. 7	6. 7	6. 8	6. 8	6. 8	6. 9	6. 8	6. 8	6. 8	6. 9	6. 7	6. 8	12	
ランゲリヤ指数(腐食性)				-2. 0			-1. 9			-2. 0			-2. 1	-1. 9	-2. 1	-2. 0	4		
従属栄養細菌	CFU/ml	1	1	2	0	1	2	27	0	2	1	0	2	27	0	3	12		
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	12		
PFOS及びPF0A																	0		
自主管理項目	アンモニア態窒素	mg/L																0	
	BOD	mg/L																0	
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0	
	SS	mg/L																0	
	侵食性遊離炭酸	mg/L			6. 2			7. 2			5. 5			6. 3	7. 2	5. 5	6. 3	4	
	総窒素	mg/L																0	
	総リン	mg/L																0	
	生物総数	個/mL																0	
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL																0	
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL																0	
	クリプトスポリジウム(10L)	個/10L																0	
	クリプトスポリジウム(20L)	個/20L																0	
	ジアルギア(10L)	個/10L																0	
	ジアルギア(20L)	個/20L																0	
	ヒコブランクトン	細胞/mL																0	
	カルシウム硬度	mg/L			35			29			32			40	40	29	34	4	
	硫酸イオン	mg/L	15	15	14	12	11	14	12	13	15	17	18	18	18	11	14	12	
	総アルカリ度	mg/L			34. 2			34. 8			31. 0			29. 7	34. 8	29. 7	32. 4	4	
	電気伝導率	μ S/cm	152	155	153	145	134	149	136	140	149	183	186	181	186	134	155	12	

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリクロロメタン、ブクロロメタンはR2. 4. 15に採水。

水質年報		令和2年度		下加納												1/2			
	採水年月日		R2.4.6	R2.5.11	R2.6.9	R2.7.13	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5	R2.11.9	R2.12.8	R3.1.12	R3.2.1	R3.3.2	最高	最低	平均	回数	
	天候（当日）		晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇				
	天候（前日）		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴後雨					
	気温	℃	15.0	26.9	26.0	32.0	32.8	29.9	30.7	20.2	15.8	11.2	17.7	18.5	32.8	11.2	23.1	12	
	水温	℃	17.3	22.1	23.8	24.8	27.6	30.2	26.2	21.6	18.2	13.2	14.5	15.9	30.2	13.2	21.3	12	
	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L																0	
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L			0.002			0.002			0.001			0.001	0.002	0.001	0.002	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.06	1.16	1.08	0.94	1.10	1.13	1.28	1.44	1.93	2.05	1.91	1.26	2.05	0.94	1.36	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4	
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L																0	
	ジクロロメタン	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	ジクロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	0.11	0.07	0.09	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06	12	
	クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	12	
	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.006	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.002	0.003	12	
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン	mg/L	0.004	0.006	0.008	0.005	0.008	0.014	0.007	0.006	0.004	0.004	0.005	0.007	0.014	0.004	0.006	12	
	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.004	<0.001	0.001	12	
	ブromホルム	mg/L	<0.001	0.002	0.002	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.002	12	
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	12	
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			10			9			11			13	13	9	11	4	
	マグネシウム及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	塩化物イオン	mg/L	10.2	10.9	10.0	6.5	7.1	8.0	7.8	8.8	14.1	19.2	19.7	13.2	19.7	6.5	11.3	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			48			42			55			54	55	42	50	4	
	蒸発残留物	mg/L			101			91			112			119	119	91	106	4	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																0	
	ジエオキシ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	2-メルカプトホルコール	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	非イオン界面活性剤	mg/L																0	
	フェノール類	mg/L																0	
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	<0.3	<0.3	12	
	pH値		7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	12	
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質年報		令和2年度		下加納										2/2				
		R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	最高	最低	平均	回数	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日																	
	アンモニウム及びその化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002		<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	4	
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 002		<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0. 0004		<0. 0004			<0. 0004			<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	4	
	トルエン	mg/L			<0. 02		<0. 02			<0. 02			<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ジクロロアセトリル	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	抱水クロール	mg/L	<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			48			42			55			54	55	42	50	4
	マンガニン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	12
	遊離炭酸	mg/L			5. 3			4. 9			4. 6			4. 4	5. 3	4. 4	4. 8	4
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
	メチルセブチルエーテル	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
蒸発残留物	mg/L			101			91			112			119	119	91	106	4	
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12	
pH値		7. 2	7. 2	7. 0	7. 0	7. 1	7. 1	7. 2	7. 2	7. 2	7. 1	7. 1	7. 2	7. 2	7. 0	7. 1	12	
ランゲリヤ指数(腐食性)				-1. 7			-1. 6			-1. 5			-1. 7	-1. 5	-1. 7	-1. 6	4	
従属栄養細菌	CFU/ml	0	2	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0	2	0	1	12	
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	4	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 02	0. 02	0. 03	0. 02	0. 03	0. 03	0. 03	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 03	0. 02	0. 02	12	
PFOS及びPF0A																	0	
自 主 管 理 項 目	アンモニア態窒素	mg/L															0	
	BOD	mg/L															0	
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm															0	
	SS	mg/L															0	
	侵食性遊離炭酸	mg/L			4. 8			4. 4			4. 1			4. 0	4. 8	4. 0	4. 3	4
	総窒素	mg/L															0	
	総リン	mg/L															0	
	生物総数	個/mL															0	
	大腸菌 (MPN/100mL)	MPN/100mL															0	
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	CFU/100mL															0	
	クリプトスポリジウム(10L)	個/10L															0	
	クリプトスポリジウム(20L)	個/20L															0	
	ジアルギア(10L)	個/10L															0	
	ジアルギア(20L)	個/20L															0	
	ヒコブランクトン	細胞/mL															0	
	カルシウム硬度	mg/L			34			30			40			39	40	30	36	4
	硫酸イオン	mg/L	14	15	14	10	12	14	13	14	17	18	18	15	18	10	14	12
	総アルカリ度	mg/L			35. 2			35. 4			37. 2			32. 2	37. 2	32. 2	35. 0	4
	電気伝導率	μ S/cm	141	159	149	116	129	138	134	147	175	194	198	156	198	116	153	12

※4月のクロロホルム、ジブクロロメタン、総トリクロロメタン、ブクロロメタンはR2. 4. 15に採水。

V その他の試験

1 給水開始前検査及び通水開始前検査（水道法第 13 条等）

（１）概要

水道法第 13 条に基づく給水開始前の水質検査及び「宮崎市上下水道局通水開始前の水質検査実施要綱」に基づく通水前の水質検査については、次のとおりである。

（２）検査基準

①給水開始前検査（水道法第 13 条）

検査対象	現場測定 及び 採水者	検査項目	
		現場測定項目	水質管理センター検査項目
水道法第 13 条に係る施設	水質管理センター職員	気温 水温 外観 残留塩素 におい 味 pH 値	全項目検査*1) (水質基準項目)

②通水開始前検査（宮崎市上下水道局通水開始前の水質検査実施要綱）

工事に係る 滞水量	現場測定項目	判断基準	水質管理センター 検査項目*2)	判断基準
10 m ³ 以上	外観 残留塩素 におい 味	異常でないこと	pH 値 味 臭気 色度 濁度 残留塩素	水質基準等に適合し、異常が認められないこと
10 m ³ 未満	外観 残留塩素 におい 味	異常でないこと		

*1) 水道法第 4 条第 2 項に基づく「水質基準に関する省令」で定められた水質基準項目

*2) 水質検査の項目は、工事内容等を考慮して適宜追加

(3) 検査件数

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
給水開始前検査													0
通水開始前検査										1	1		2

2 その他の水質検査

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
請求に基づく検査 (水道法第 18 条)													0
臨時検査 (水道法第 20 条)													0
水質に関する 問合せによる検査									1				1
その他					2		1		2				5

VI 指標菌及びクリプトスポリジウム 等の検出状況

1 指標菌及びクリプトスポリジウム等の検出状況

(1) 採水場所

各浄水場の原水

下北方浄水場及び富吉浄水場の浄水（クリプトスポリジウム及びジアルジアのみ）

(2) 検査項目

指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）、クリプトスポリジウム及びジアルジア

(3) 検査頻度

①指標菌

月1回

②クリプトスポリジウム及びジアルジア

ア 年12回検査する施設

リスクレベル4※であり、過去に原水でクリプトスポリジウム等が検出された施設

イ 年4回検査する施設

リスクレベル4または3※であり、過去に原水でクリプトスポリジウム等が検出されていない施設

※クリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断

- ・ リスクレベル4（汚染のおそれが高い）

地表水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設。

- ・ リスクレベル3（汚染のおそれがある）

地表水以外の水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設。

- ・ リスクレベル2（当面、汚染の可能性が低い）

地表水等が混入していない被圧地下水以外の水を原水としており、当該原水から指標菌が検出されることがない施設。

- ・ リスクレベル1（汚染の可能性が低い）

地表水等が混入していない被圧地下水のみを原水としており、当該原水から指標菌が検出されることがない施設。

（「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」による。）

(4) 検査結果（概況）

各浄水場の原水及び浄水において、指標菌、クリプトスポリジウム及びジアルジアの検査を行った。その結果を表－1及び表－2に示す。

下北方浄水場原水では令和2年12月、令和3年1月、3月にクリプトスポリジウムを検出した。また、富吉浄水場原水においても令和2年12月、令和3年1月、3月にクリプトスポリジウムを検出したが、いずれも浄水では検出しておらず、浄水場のろ過池流出水濁度についても常時0.1度以下で適正に管理されており問題なかった。

なお、原水でクリプトスポリジウムが検出された際、宮崎市内における水道水由来のクリプトスポリジウム症の発生状況を宮崎市保健所に確認したところ、医師からの届出はなかった。

表－１ 指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果（原水）

n : 検出回数 m : 検査回数

①旧宮崎市域

下北方浄水場

採水年月日	R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	n / m
大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12 / 12
嫌気性芽胞菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12 / 12
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	不検出	検出	3 / 12
ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0 / 12

富吉浄水場

採水年月日	R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	n / m
大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12 / 12
嫌気性芽胞菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12 / 12
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	不検出	検出	3 / 12
ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0 / 12

②田野町域

田野第１浄水場（片井野川）

採水年月日	R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	n / m
大腸菌		検出			検出			検出			検出		4 / 4
嫌気性芽胞菌		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4
クリプトスポリジウム		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4
ジアルジア		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4

田野第１浄水場（木場段川）

採水年月日	R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	n / m
大腸菌		不検出			不検出			検出			検出		2 / 4
嫌気性芽胞菌		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4
クリプトスポリジウム		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4
ジアルジア		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4

③高岡町域

川口浄水場（梁瀬第１）

採水年月日	R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	n / m
大腸菌	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4
嫌気性芽胞菌	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4
クリプトスポリジウム	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4
ジアルジア	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4

川口浄水場（梁瀬第２）

採水年月日	R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	n / m
大腸菌	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4
嫌気性芽胞菌	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4
クリプトスポリジウム	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4
ジアルジア	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4

浦之名浄水場

採水年月日	R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	n / m
大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
嫌気性芽胞菌			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
クリプトスポリジウム			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
ジアルジア			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4

④清武町域

清武第1水源地

採水年月日	R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	n / m
大腸菌	検出			検出			検出			検出			4 / 4
嫌気性芽胞菌	不検出			不検出			検出			不検出			1 / 4
クリプトスポリジウム	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4
ジアルジア	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4

清武第2水源地

採水年月日	R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	n / m
大腸菌		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4
嫌気性芽胞菌		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4
クリプトスポリジウム		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4
ジアルジア		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4

清武第3水源地1号井

採水年月日	R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	n / m
大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
嫌気性芽胞菌			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
クリプトスポリジウム			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
ジアルジア			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4

清武第3水源地2号井

採水年月日	R2. 4. 6	R2. 5. 11	R2. 6. 9	R2. 7. 13	R2. 8. 3	R2. 9. 1	R2. 10. 5	R2. 11. 9	R2. 12. 8	R3. 1. 12	R3. 2. 1	R3. 3. 2	n / m
大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
嫌気性芽胞菌			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
クリプトスポリジウム			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
ジアルジア			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4

表-2 クリプトスポリジウム等検査結果（浄水）

n : 検出回数 m : 検査回数

①旧宮崎市域

下北方浄水場

採水年月日	R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	n / m
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0 / 12
ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0 / 12

富吉浄水場

採水年月日	R2. 4. 7	R2. 5. 12	R2. 6. 8	R2. 7. 14	R2. 8. 4	R2. 8. 31	R2. 10. 6	R2. 11. 10	R2. 12. 7	R3. 1. 13	R3. 2. 2	R3. 3. 1	n / m
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0 / 12
ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0 / 12

VII そ の 他

1 外部精度管理調査への参加

(1) 厚生労働省所管

- ＊ 目的（水道水質検査精度管理のための統一試料調査実施要領）

水道法第20条第3項に規定する登録水質検査機関、水道事業者等が設置する水質検査機関及び地方公共団体の衛生研究所又は保健所等に対し、水道水質検査精度管理のための統一試料調査を実施し、水道水質検査の技術水準を把握するとともに、技術向上に資する基礎資料を得るために実施するもの。

令和2年度は405機関が参加した。検査対象項目は、無機物が六価クロム化合物、有機物がフェノール類の2項目であった。

宮崎市上下水道局（浄水課水質管理センター）は、無機物試料で測定値が中央値±10.0%、有機物試料で±20.0%の範囲内であり、良好な結果であると評価された。

(2) 宮崎県所管

- ＊ 目的（宮崎県水道水質検査外部精度管理事業実施要領）

宮崎県水道水質管理計画（平成19年4月宮崎県改正）に基づき、各検査機関で実施される飲料水の水質検査業務及びこれに関する事務の管理（精度管理）の一環として、外部精度管理を実施し、検査の精度及び正確さの向上を図るとともにデータの信頼性の確保に資することを目的としている。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症対応等の諸事情により中止となった。

2 水源水質事故等

令和2年度に発生した水源水質事故等のうち、水質管理センターが現地調査、水質検査等の対応を行った事故に関する概要を表－1に示す。

また、平成23年度以降の発生件数を流出物別(表－2)及び発生源別(表－3)にまとめ、流出物別の経年の推移をグラフ化(図－1)した。

表－1 令和2年度水源水質事故等

発生日	水系	発生場所	事故内容	原因	経過・処置
R2.4.25	岩瀬川	小林市	油流出	重油配管の破損	宮崎河川国道事務所から、小林市にて、農業用ハウスボイラーに使用される重油配管の破損に伴い、油が約1900L流出したと連絡を受けた。河川への影響を考慮し、現地調査を実施した。 現地ではJAこばやし、県小林保健所、県小林土木事務所がオイルマットやオイルフェンスの敷設、汚染土の撤去等の初動対応を実施していた。また、発生源下流に位置する猿瀬橋、椎屋大橋、岩瀬ダム及び高岡ダムにおける臭気試験を行った結果、猿瀬橋及び椎屋大橋で油臭が確認された。 5月1日、全ての採水地点で油臭が無いことを確認し、対応を終了した。
R2.5.14	東岳川	高城町	汚泥流出	排水処理バルブの締め忘れ	宮崎河川国道事務所から、高城町の事業所にて、排水バルブの締め忘れに伴い、金属吸着物(主成分:鉄)を含む汚泥1m ³ が流出したと連絡を受けた。有害金属及び工場で使用される有機溶剤の流出が懸念されたため、現地調査を実施した。 現場到着時には東岳川へ流れるゲートは下ろされ、水路に溜まった汚泥は吸引されており、川への流れ込みはなかった。発生源直近の東岳川付近の状況を確認したが、特に濁りや死魚等もなく水質への問題は見られなかった。また、発生源直下流、下流側の下東岳橋(東岳川)及び王子橋(大淀川)における水質検査を行った結果、有害金属及び有機溶剤は不検出であることを確認し、対応を終了した。
R2.10.2	江川	高岡町	農薬流出	不明	市環境保全課から、江川東田橋付近にて小魚が100匹ほど死んでいると連絡を受け、現地調査を実施した。 結果、富吉取水口にて異常は確認されなかったが、江川において、水門から東田橋までへい死魚のほか、弱った魚や元気に泳いでいる魚も確認されており、農薬類等の有害物質が河川に流出し時間経過とともに拡散・希釈されているものと推測された。 また、江川においては、殺虫剤の成分であるフェノブカルブおよびマラチオンを検出(目標値未満)したが、富吉取水口及び富吉浄水池では、ともに検出しなかったため問題はないと判断した。 本検査結果について、市環境保全課、市農業振興課、県高岡土木事務所、県中央保健所衛生環境課など関係各所への情報提供を行い、対応を終了した。なお、市農業振興課は、県中部農林振興局とともに10月22日から農業者への啓発を実施した。

発生日	水系	発生場所	事故内容	原因	経過・処置
R2. 11. 27	後川	国富町	油流出	ハウスボイラ用重油の流出	市環境保全課から、国富町深年付近に位置するハウス農家のボイラから深年川の支川である後川に重油 500L が漏えいしたと連絡を受けた。河川への影響を考慮し、現地調査を実施した。 現地では、JA 国富、高岡土木事務所がオイルマット及びオイルフェンスを敷設し、新たな油流出はないとのことであった。また、複数地点における油膜・油臭の調査を実施した。発生源下流に位置する殿所橋（深年川）のみで油膜・油臭が確認され、塚原橋（本庄川）及び柳瀬橋（大淀川）では、油膜・油臭は確認されなかった。 11 月 30 日、再度臭気試験を実施し、塚原橋、宮下橋（深年川）にて、わずかに油臭を感じたが、柳瀬橋は油臭を感じなかったため、十分に希釈されており問題ないと判断し、対応を終了した。
R3. 2. 5	六田川	黒田池	ろ過水濁度上昇	ため池の放流	富吉浄水場において、黒田池放流水の影響（取水口におけるアナベナ 2,500 個/mL）を受け、ろ過水濁度が上昇した。 富吉浄水場は、取水量、PAC 注入率、活性炭注入率、沈澱池 pH を調整する等の対応を実施したが、ろ過池出口濁度が低下しなかったため、取水及び送水ポンプを停止する措置を講じた。黒田池の放流停止後も、翌日朝方まで安定した浄水処理が行えない状況が続く結果となった。 水質管理センターにおいては、ろ過池濁度上昇に伴い、2 月 5 日及び 6 日時点における富吉浄水池のクリプトスポリジウム検査を実施し、不検出であることを確認した。 また、今回のため池放流を受けて、放流の際は管理者（宮崎市生目土地改良区）から事前連絡をしていただくよう市農村整備課へ依頼し、対応を終了した。


表－２ 年度・流出物別水質事故等発生件数

流出物\年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	計
油	3	2		1	2		2	6	5	2	23
農薬									2	1	3
汚濁水	1	1								1	3
薬品											0
し尿・汚水											0
不明											0
その他	1	3	3							1	8
計	5	6	3	1	2	0	2	6	7	5	36

表－３ 年度・発生源別水質事故等発生件数

流出箇所\年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	計
事業所	1	2						2		1	6
農業				1			1	1	3	2	8
工事現場											0
車両、船舶事故	1	1			1		1		3		7
不明					1			2	1	1	5
その他	3	3	3					1		1	11
計	5	6	3	1	2	0	2	6	7	5	37

図－１ 流出物別の経年の推移

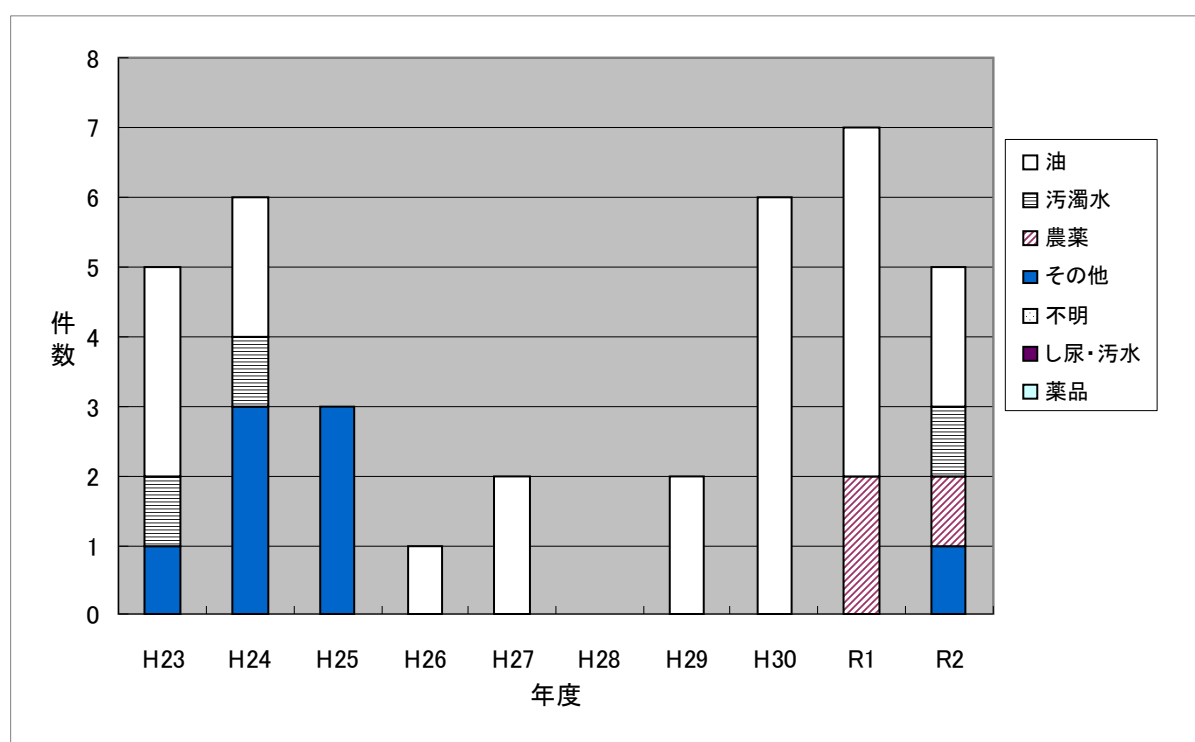

3 苦情及び問合せ状況

令和２年度の水道水の水質に関する苦情及び問合せによる受付件数は113件であった。問合せの内容に応じて現地調査、水質検査等を行い、すべて水質基準に適合していることを確認した。年度別件数及び内容については表－１のとおりである。


表－１ 苦情及び問合せによる調査件数（年度別）

分 類 項 目 \ 年度		23	24	25	26	27	28	29	30	元	2	合計
水 の 着 色	青 色		1			1						2
	緑 色		2							1		3
	赤 色	1	1	2		1		2		1		8
	黄 色					1				3	2	6
	黒 色								1	1		2
	白 色	5	3	2	5	6	9	4	1	5	5	45
	茶 色	6	1	5	1	2	3	4	2	5	3	32
器や物の着色	青 色				3		1	1	4			9
	黒 色	2				2	1	1		1	3	10
	紫 色											0
	桃 色		1	2		1		2		1		7
	白 色	1						2	1	3	3	10
	茶 色		1	1		1	2				2	7
	黄 色				1	1					1	3
異 臭	朝の使い始め			1					1			2
	油 臭					1						1
	シンナー臭・薬品臭		2	1	2	1						6
	塩素臭	4	4	12	6	8	7	4	3	3	9	60
	かび臭	3	6	3	1	31				2		46
	その他	7	9	10	6	6	11	17	4	7	9	86
異 物	白 色	2	9	4	3	3	2	4	1	3		31
	茶 色	3		1							1	5
	黒 色	12	8	7	9	9	10	18	13	5	12	103
	キラキラ光る物											0
	ヌルヌルしたもの							1		1		2
	油膜状の浮遊物											0
	その他	9	5	2	4	6	2		3	1	4	36
発 泡								1	3		1	5
味		6	3	1	1	3	2	2	3	2	2	25
生 物				1								1
そ の 他	浄水器			4				1	2	2	1	10
	水道水への不安	6	5	5	7	7	15	9	15	17	19	105
	井戸水								1	1		2
	その他	3	7	26	10	8	29	32	34	29	36	214
合 計		70	68	90	59	99	94	105	92	94	113	884

4 気象状況

令和2年度及び平年の降水量は下記のとおりであり、年間総降水量は平年を下回った。

※降水量については宮崎地方気象台ホームページを参照している。

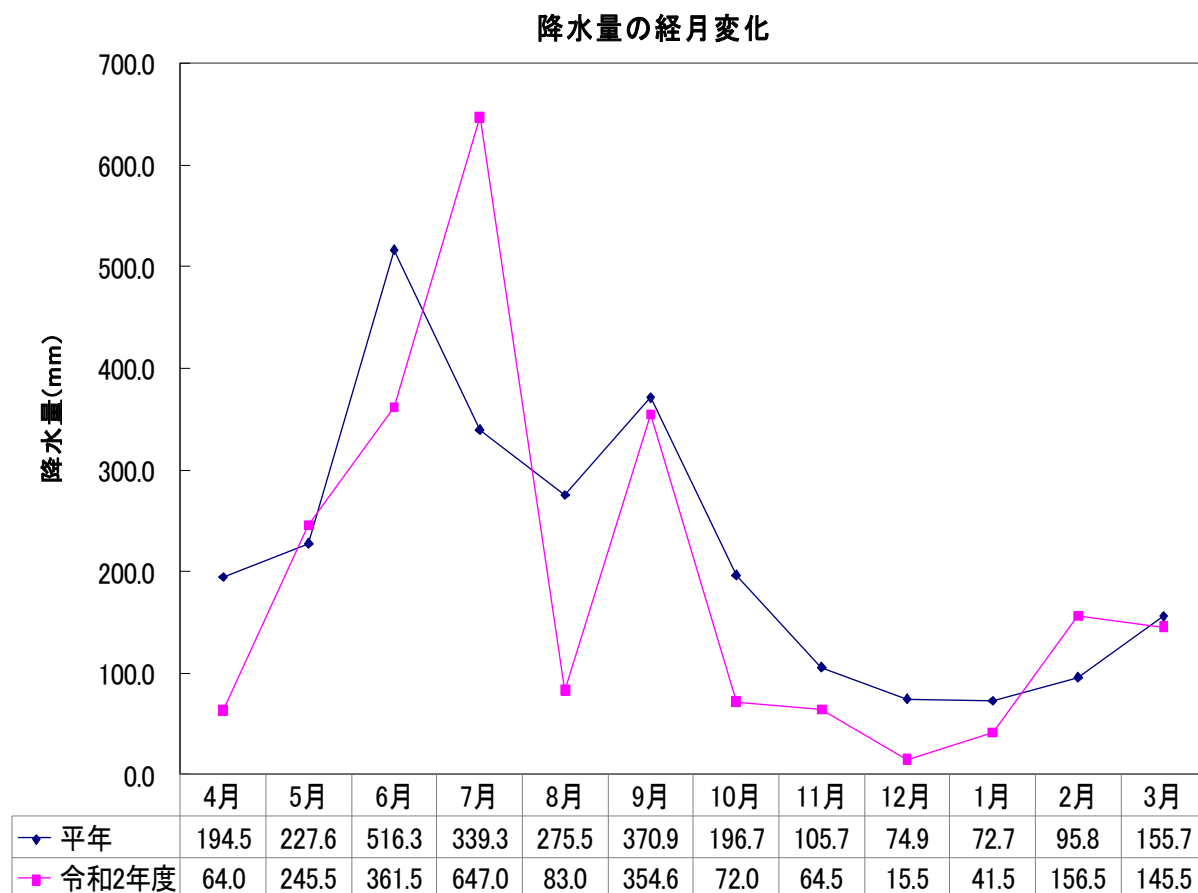

年間総降水量 令和2年度：2251.1 mm


令和元年度：2989.0 mm

平 年：2625.5 mm (1月～12月…統計期間 1990年～2020年)

5 組織及び事務分掌

(1) 組織（構成図）

R2.4.1現在

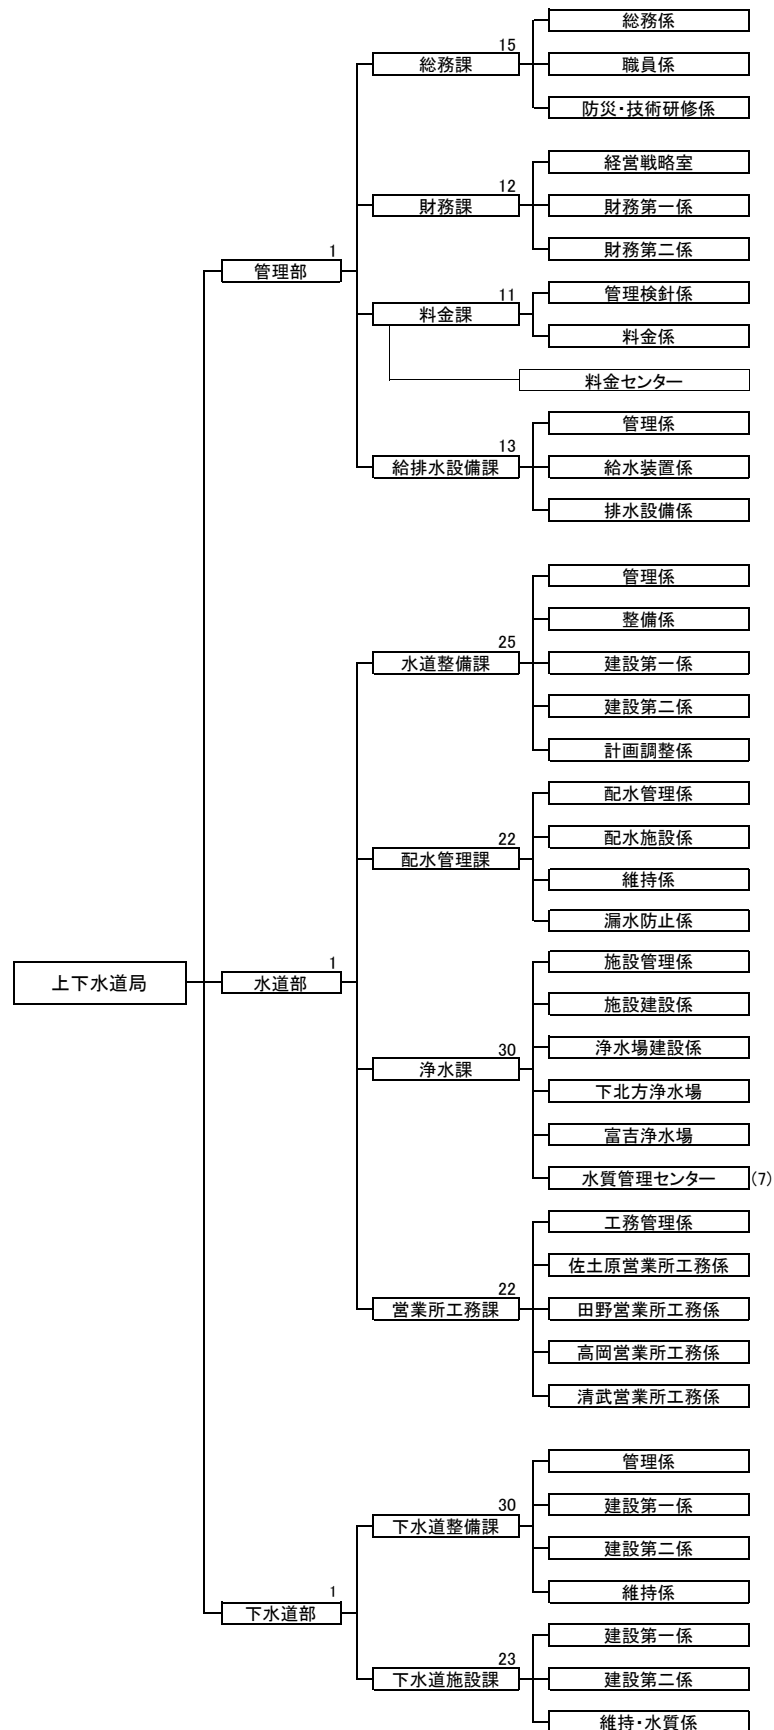

総職員数 205名（管理者、会計年度職員及び再任用職員は除く）

(2) 浄水課水質管理センター事務分掌

- ① 水質の管理に関すること。
- ② 水質の検査及び試験に関すること。
- ③ 水質検査に係る機器類及び薬品の管理に関すること。
- ④ 水質検査結果の集計、解析、報告及び公表に関すること。
- ⑤ 水源の水質保全に係る調査等に関すること。
- ⑥ 水安全計画運用の水質に関すること。

令和２年度 水質試験年報 （第２３集）

令和３年８月発行

編集発行

宮崎市上下水道局水道部浄水課水質管理センター

〒８８０－２１１４

宮崎県宮崎市大字富吉字上川久保５６５５番地１

TEL ０９８５－４７－９２４９

FAX ０９８５－４７－７８００

e-mail 90jyousui@city.miyazaki.miyazaki.jp