

地区住民の皆様へ

鉛給水管取替工事についてのお願い

皆様方におかれましては、日頃より本市上下水道事業に対し、格別のご高配を賜り、深く感謝申し上げます。

さて、本市水道事業におきましては、水道メーター付近に使用されている鉛給水管の経年劣化等による漏水が多発していることから、鉛給水管取替工事を年次計画的に取り組んでいるところです。

つきましては令和6年度に、お住まいの地区を鉛給水管取替工事の対象区域とし、取替工事を実施することとなりました。

○ 今回の鉛給水管取替工事は、鉛給水管が使用されているご家庭、または使用されている可能性が高いご家庭が対象となります。対象のご家庭には、施工業者が訪問し、鉛給水管使用の有無を調査いたします。その後、鉛給水管の使用が確認されたご家庭には、工事内容の説明及び日程調整の上、取替工事を行いますので、ご協力をお願いいたします。

○ 鉛給水管取替工事の費用につきましては、原則、宮崎市上下水道局が負担をしますが、メーター周辺がタイル張りや植栽がある場合等、一部原形での復旧ができない可能性があります。このような場合には、事前に施工業者より説明がございますので、ご対応いただきますようお願いいたします。

工事の施工につきましては、宮崎市上下水道局から委託を受けた宮崎管工事協同組合及び同組合加盟業者が行います。

施工業者は、宮崎市上下水道局発行の身分証明書を携帯し、腕章を着用しております。ご多忙中のこととは思いますが、ご協力をいただきますようお願いいたします。

※次ページ以降に工事対象自治会及び工事の詳細等を記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。

(詳細等)

1. 工事時期：令和6年5月上旬から令和6年12月下旬まで

※工期はあくまで予定であり、工事時期については前後する可能性があります。

2. 工事対象自治会：山之城、時雨、北川内

※その他、一部対象自治会周辺で鉛給水管使用の可能性がある場所も工事対象としております。

3. 施工業者：宮崎管工事協同組合及び同組合加盟業者

| No. | 組合員名 | TEL |
|-----|------------|--------------|
| 1 | 宮崎管工事協同組合 | 0985-24-2371 |
| 2 | (株)サモア設備工業 | 0985-25-5001 |

対象のご家庭には、令和6年5月以降、身分証明書を携帯し、腕章を着用した施工業者が挨拶に伺いますので、ご対応お願いいたします。


身分証明書（見本）

| | |
|--|--|
| 見本(表面) | 見本(裏面) |
| <p>発行番号 ○ - ○ - ○ 令和○年</p> <p>身分証明書</p> <p>下記の者は宮崎市上下水道局が発注した鉛給水管取替事業の従事者であることを証明する。</p> <p>写真</p> <p>受託者 ○○○○会社 従事者名 ○○○○(会社) ○○○○(氏名) 委託期間 令和○年○月○日から 令和○年○月○日まで</p> <p>発行者 宮崎市上下水道事業管理者 上下水道局長 下郡 嘉浩</p> | <p>本証は、公印・日付のないものは無効とする。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 本業務を行う際は、本証を携帯しなければならない。2. 本証は法令に基づく土地立入権を附与するものではない。3. 本証は第三者に貸付し、又は譲与してはならない。4. 調査等のために他人の占有する土地又は工作物に立ち入る時は、あらかじめ占有者の同意を得なければならない。5. 関係人より、本証の提示請求があった場合には、本証を提示しなければならない。6. 有効期限を経過した時、又は委託契約が解除された時不要になった時は直ちに返還しなければならない。7. 名称、代表者氏名等に変更があった時は、速やかに記載事項の変更を受けなければならない。 |

腕章（見本）



4. 鉛給水管取替事業の施工範囲

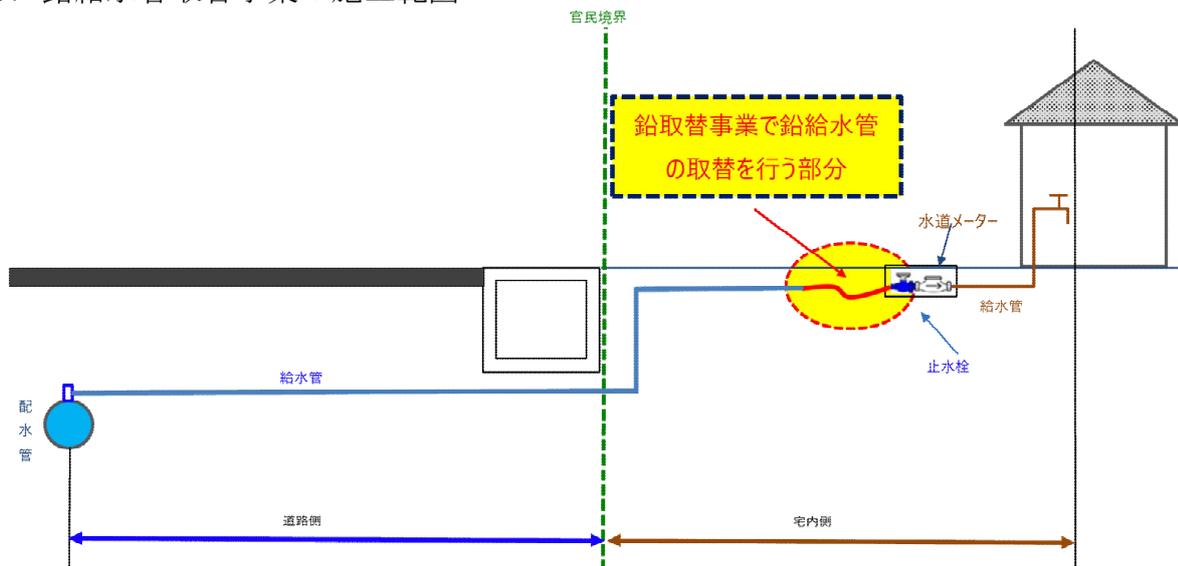

5. 問い合わせ先：宮崎市上下水道局 水道部 配水管理課 維持係

TEL 0985 - 26 - 7555

令和6年度 鉛給水管取替位置図

※鉛給水管からの漏水が多発しており、鉛給水管の取替工事を行っております。



< 大淀地区 >

【生目】
大畑
(有) 安井工建

【生目】
椎屋形
(株) サモア設備工業

【大淀】
時雨
(株) サモア設備工業

【大淀】
北川内
(株) サモア設備工業

【大淀】
自治会なし(北川内町)①
(株) サモア設備工業

【大淀】
山之城
(株) サモア設備工業