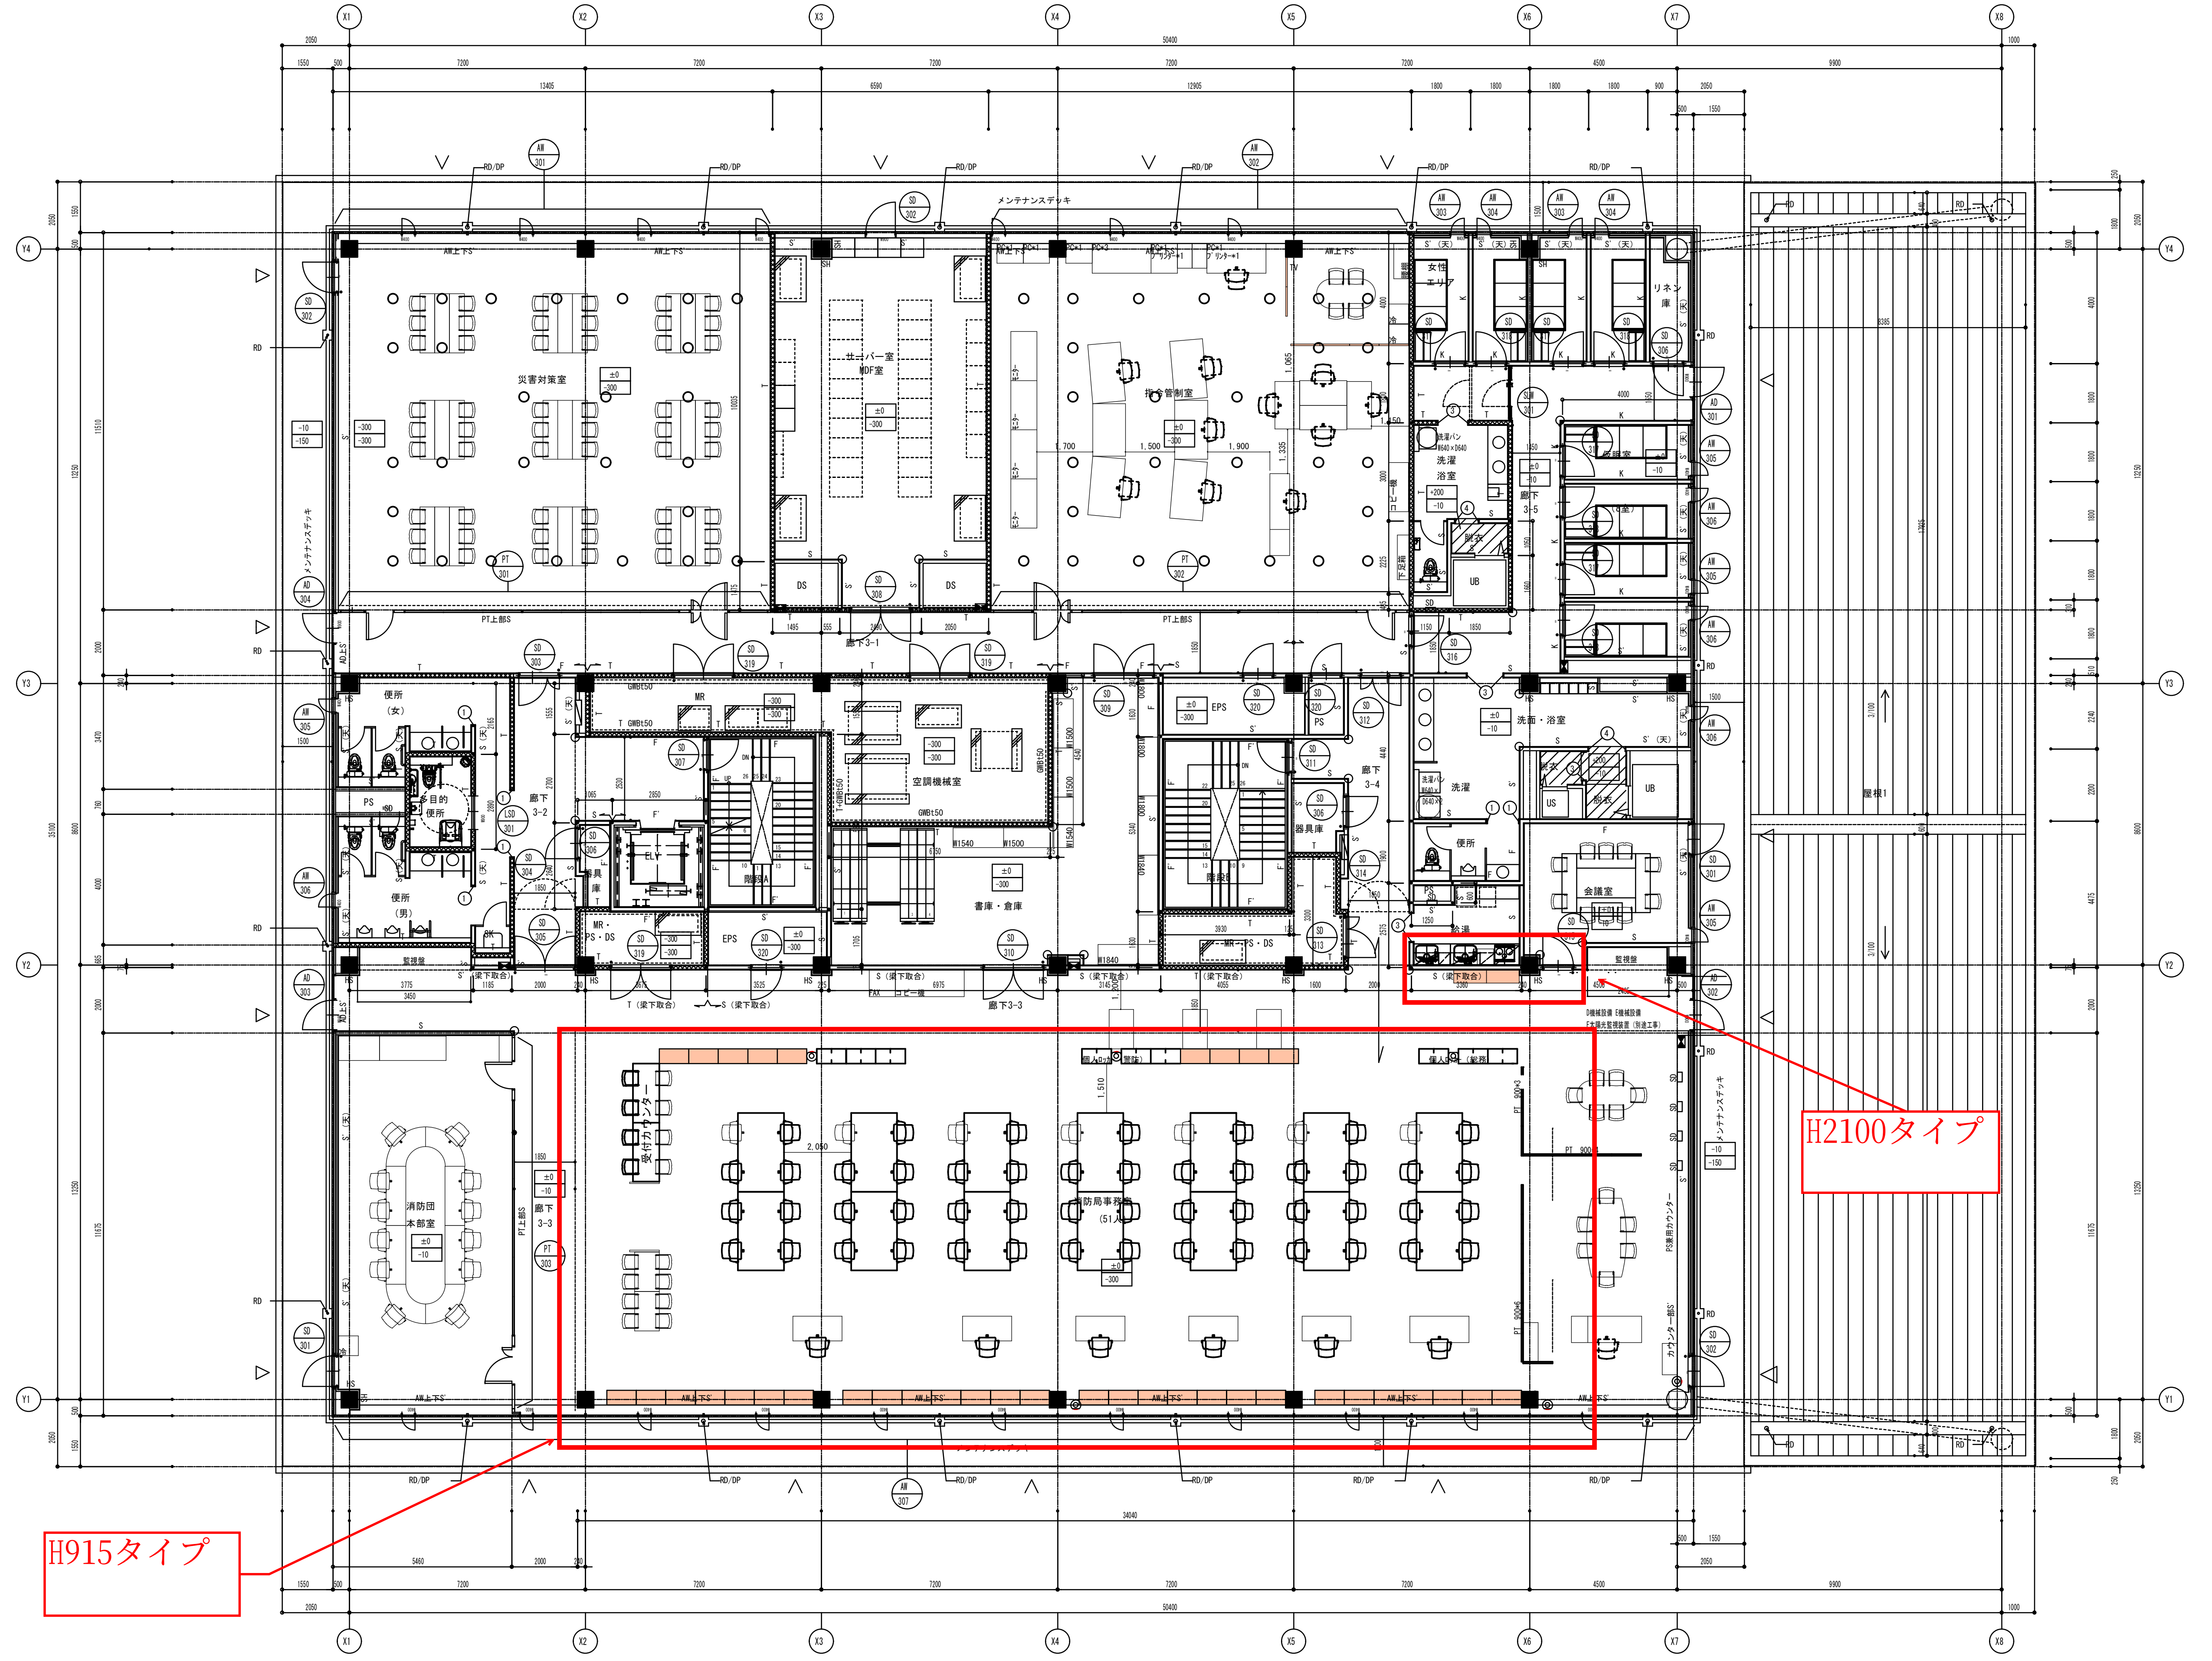
H2100タイプ
H915タイプ
災害対策室
サーバー室
MDF室
指令管制室
リネン庫
女性エリア
洗濯室
洗面・浴室
会議室
便所（女）
便所（男）
多目的便所
空調機械室
書庫・倉庫
消防局事務室（51人）
消防団本部室
受付カウンター
メンテナンスデッキ
屋根1
EPS
DS
PS
MR
廊下3-1
廊下3-2
廊下3-3
廊下3-4
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
Y1
Y2
Y3
Y4
50400

壁種別

一般間仕切　S　D2/1　：GB-Rt12.5+GB-Rt12.5（両面）
特記なき限り：スラブ－スラブ
S'：片面貼
（天）：天井+100まで、1枚貼
S（梁下取合）：梁下金物スタッド固定

一般遮音仕切　T　D2/2　：GB-Ft12.5+GB-Ft12.5（両面）
+スタッド65型（チドリ）
グラスウール24kg/m²充填
特記なき限り：スラブ－スラブ
T（梁下取合）：梁下金物スタッド固定

遮音間仕切　K　D2/3　：GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5（両面）
+スタッド65型（チドリ）
グラスウール24kg/m²充填
特記なき限り：スラブ－スラブ

耐火間仕切　F　D2/4　：GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5（両面）
特記なき限り：スラブ－スラブ

片面耐火間仕切F'　D2/4　：GB-Ft21+t21（片面）
特記なき限り：スラブ－スラブ

柱GB-R貼り　HS　：柱まわり50下地＋GB-Ft12.5
独立柱を除く設置
柱-梁取合部フランジ入隅まで
直天井部までボード仕上施工

凡例

※※ FL仕上レベル　特記なきはFL±0
※※ SLレベル　特記なきはFL-10

屋内消火栓+消火器ボックス組込+非常ベル（設備工事）
消火器ボックス　壁埋込型
消火器　床置型

誘導鋲（点状）　誘導鋲（線状）
機械基礎
側溝：SUSグレーチング蓋
細目　ノンスリップタイプ（Wは各所に示す）
雨水一次桝

RC立上り H200を示す（3階は H300）

設備基礎を示す

OAフロア空調範囲を示す　OAフロア内区画
（LGS下地+GB-Rt12.5+9.5両面）
HはOAフロア高さに準じる

OAフロアを示す

置床設置範囲を示す
OAフロア空調なし
コーナーガードA　D3/3

床ふく射空調範囲を示す
コーナーガードB　D3/3

鋼製床A・B
区分けは仕上表による
① 一方枠
特記無きH=CH　D3/4

SD　SD-001
③ 三方枠
特記無きH=CH、W900　D3/4

SD　SD-002
④ 四方枠
特記無きH=CH、W900　D3/4

完　成　図	確認	株式会社久米設計	監理総括者 ＊＊ ＊＊	訂正 MR・ML
		株式会社久米設計	監理担当者 ＊＊ ＊＊	MR・ML MR・ML
竣工 20**年**月**日	作成	株式会社 ＊＊＊＊	現場代理人 ＊＊ ＊＊	MR・ML MR・ML

久米・岩切特定委託業務共同企業体

日付 2024年3月31日	一級建築士 登録番号 266768号 野原啓司
PA 野原啓司　検図 永野孝之	構造設計一級建築士 登録番号 0000号 構造確認者
担当 大城達郎、鈴木崇文、嶋田充志	設備関係規定に適合することを確認した者：
	設備設計一級建築士 建築士証交付番号 第0000号 設備確認者

宮崎市
建設部
建築住宅課

課長	補佐	係長	係員

件名 宮崎市消防局・北消防署新庁舎棟新築工事		設計番号 0210094
図面名 平面詳細図（3）	縮尺 A1判 1/ 000 A3判 1/ 000	図面番号 A- 030